

OZNACZENIA:

 - głośnik USP-601, 100V, 6/3/1, 5W typ A do montażu na ścianie

LG1/5 - nr linii głośnikowej/nr głośnika w linii




LG1,2 - linia głośnikowa nr 1,2

LGK1,2 - linia głośnikowa komunikacji nr 1,2

UWAGA:

1. Urządzenia DSO łączyć w/g DTR Producenta.
2. Instalację podłączyć do centrali DSO dla II etapu (patrz projekt Apteki ) z 2015r.

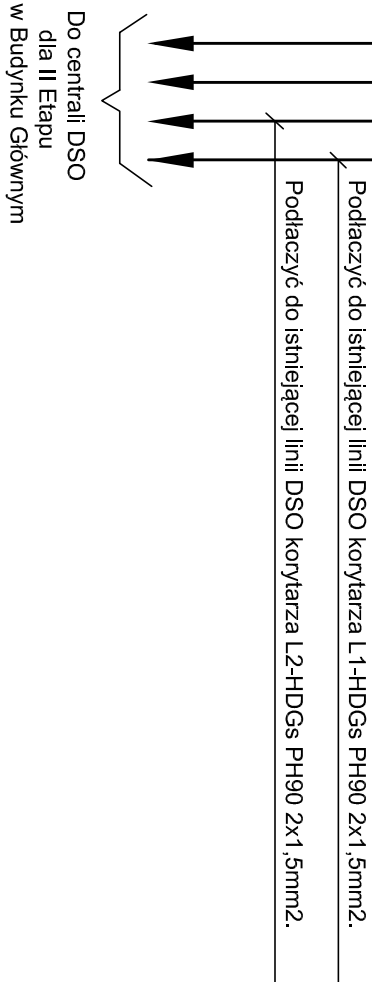

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37		
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala		
Tytuł: rysunku:	SCHEMAT OGÓLNY INSTALACJI DSO		Rys. nr : <b>E16</b>
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : /	
		Data: XII.2015r	