


Tablica TB1 (proj.)

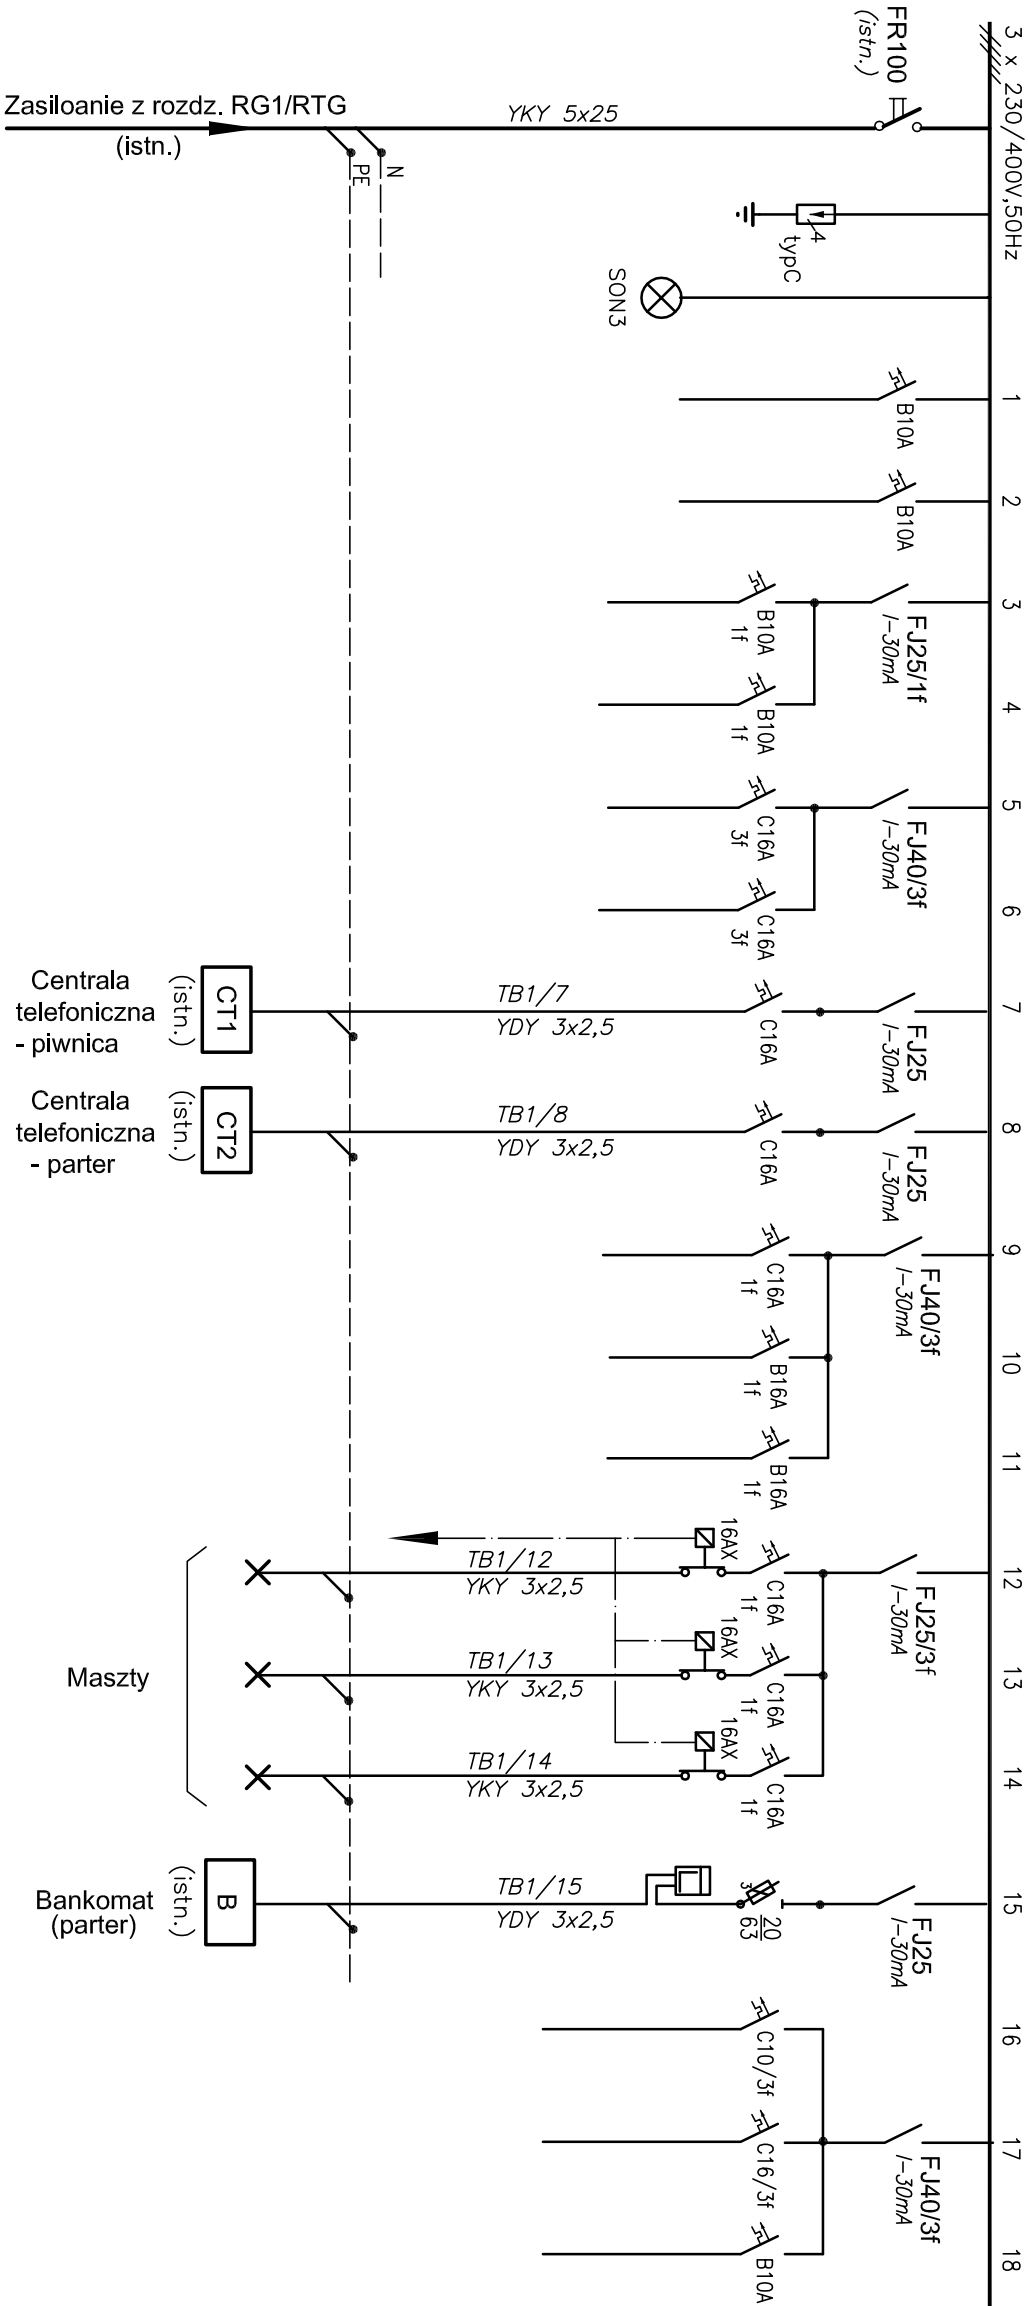

UWAGA:

- Projektowana rozdzielnia zastępuje 3 istniejące przewidziane do likwidacji.
- Należy przy udziale konserwatorów - elektryków ostatecznie zinventaryzować istniejące czynne obwody i przygotować je do przełączenia.
- Istniejące czynne obwody zasilić z projektowanej rozdzielni.
- Wykonać nową rozdzielnię IP44 na tynku lub we wnęce, zamykaną drzwiami metalowymi (klucz nr 1333).
- Wyłączenie istniejących obwodów uzgodnić z Działem Technicznym Szpitala.

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37		
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala		
Tytuł: rysunku:	TABLICA TB1 - SCHEMAT IDEOWY (odtworzenie) - piwnica		Rys. nr : E14
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74		Skala : /
		Data:	XII.2015r

TN-S