


Tablica TSN50 (istn.)

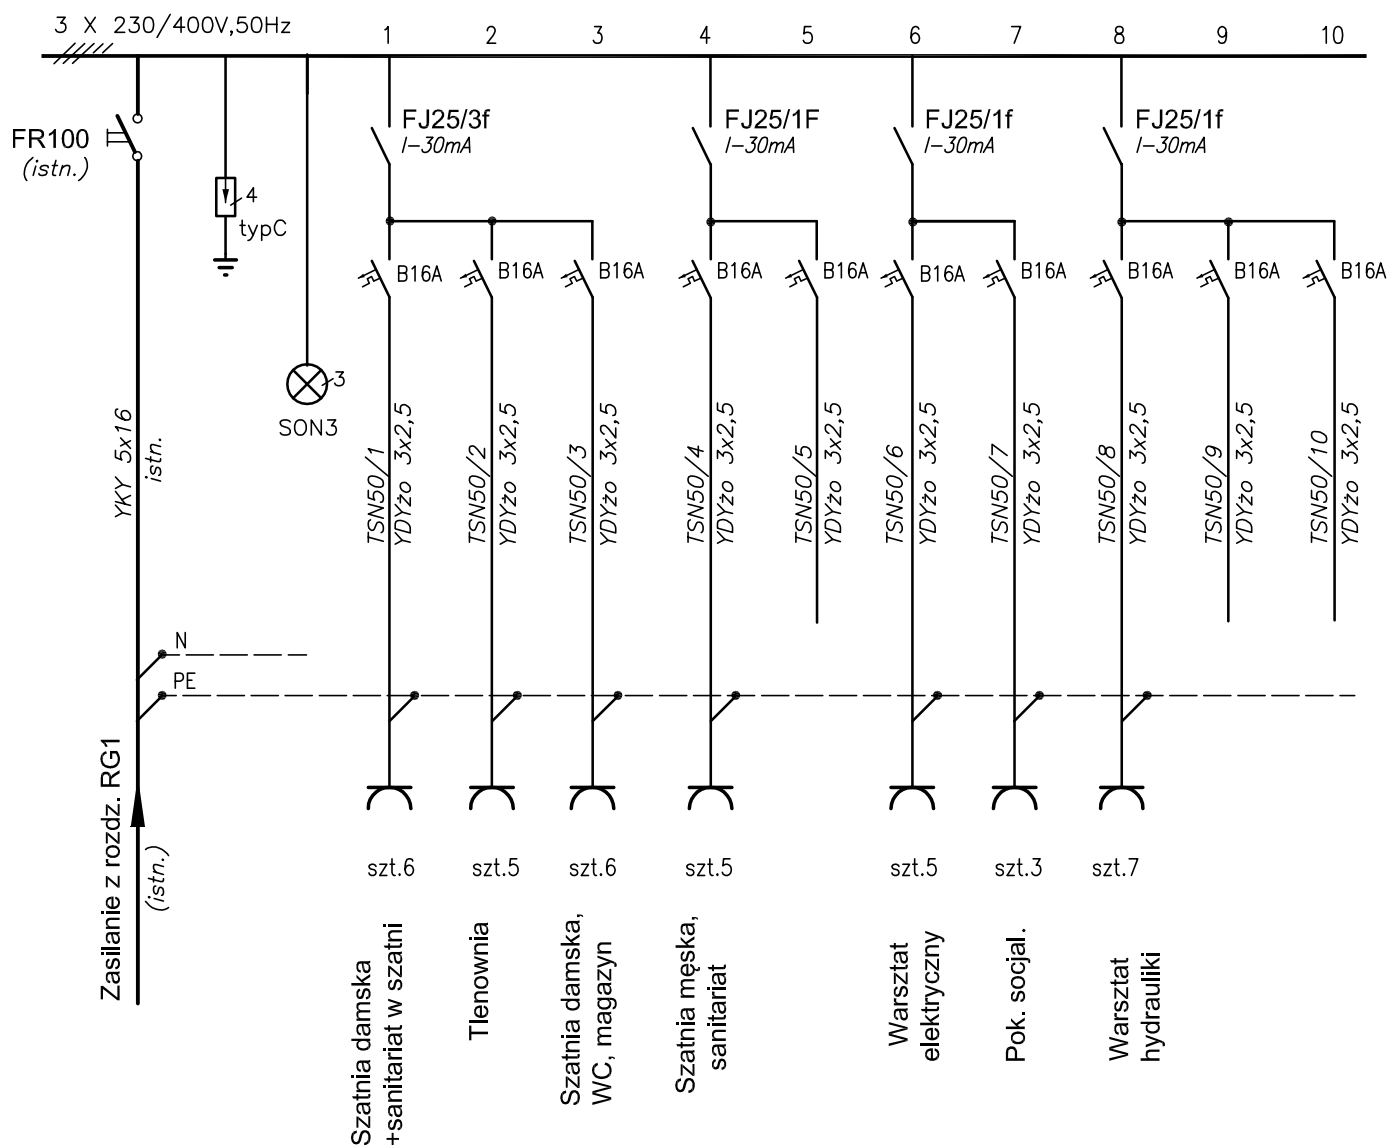

UWAGA:

Istniejącą rozdzielnię należy:

- 1) doposażyć w projektowaną aparaturę zabezpieczającą
- 2) wyczyścić i uzupełnić zaślepki w tablicy
- 3) opisać istniejące i projektowane obwody
- 4) w rozdzielni zamocować aktualny schemat ideowy rozdzielni

TN-S

BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
INWESTOR:	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY im. G. NARUTOWICZA KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 35-37	
TEMAT :	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb szatni pracowników szpitala	
Tytuł: rysunku:	TABLICA TSN50 (istn.) - rozbudowa SCHEMAT IDEOWY	Rys. nr : E13
Opracował:	mgr inż. J. Gawlik upr nr : 48-Km/74	Skala : / Data: XII.2015r