



KLATKA SCHODOWA K2


III Piętro

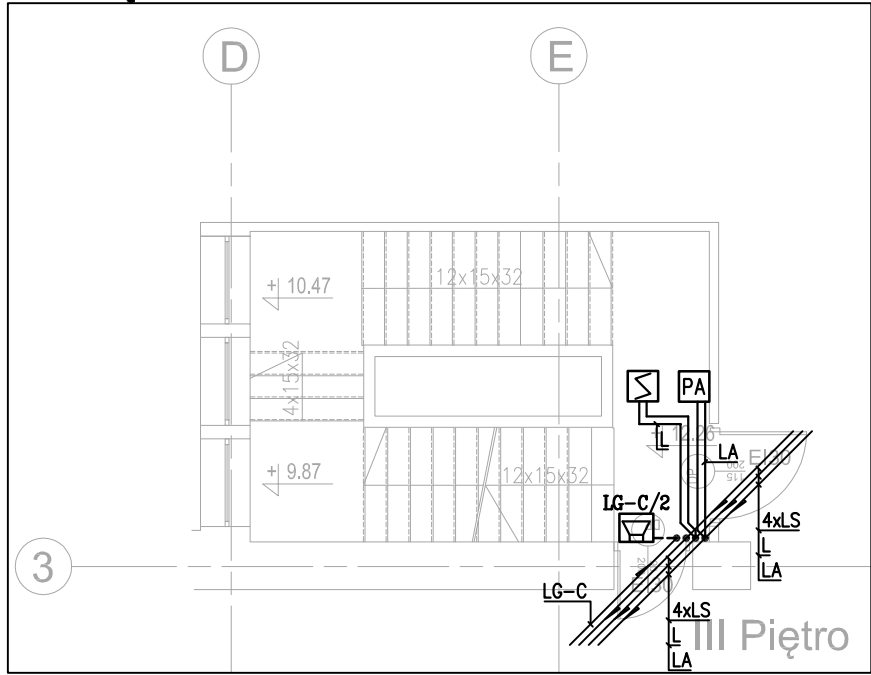


IV Piętro

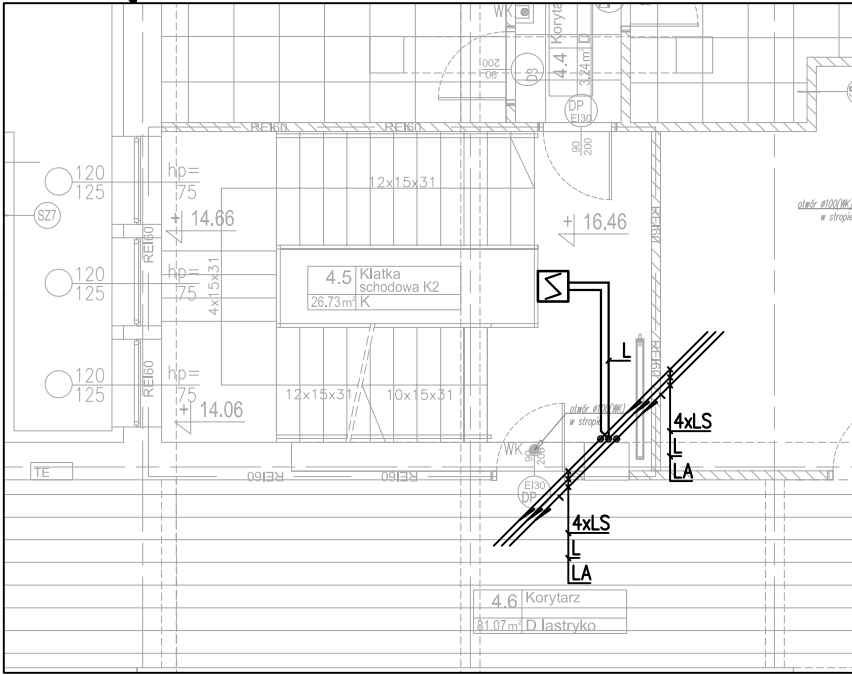


V Piętro

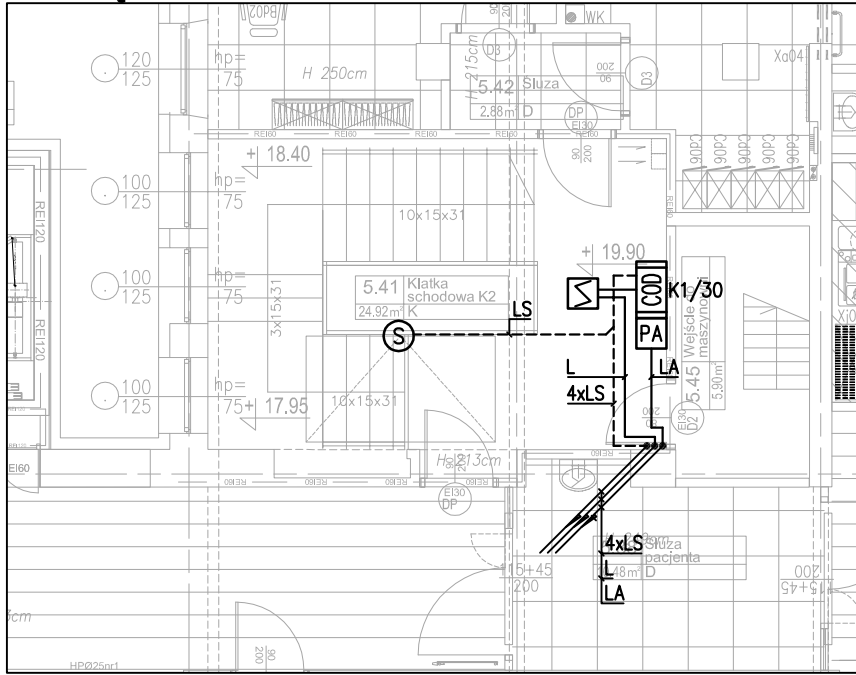


Parter

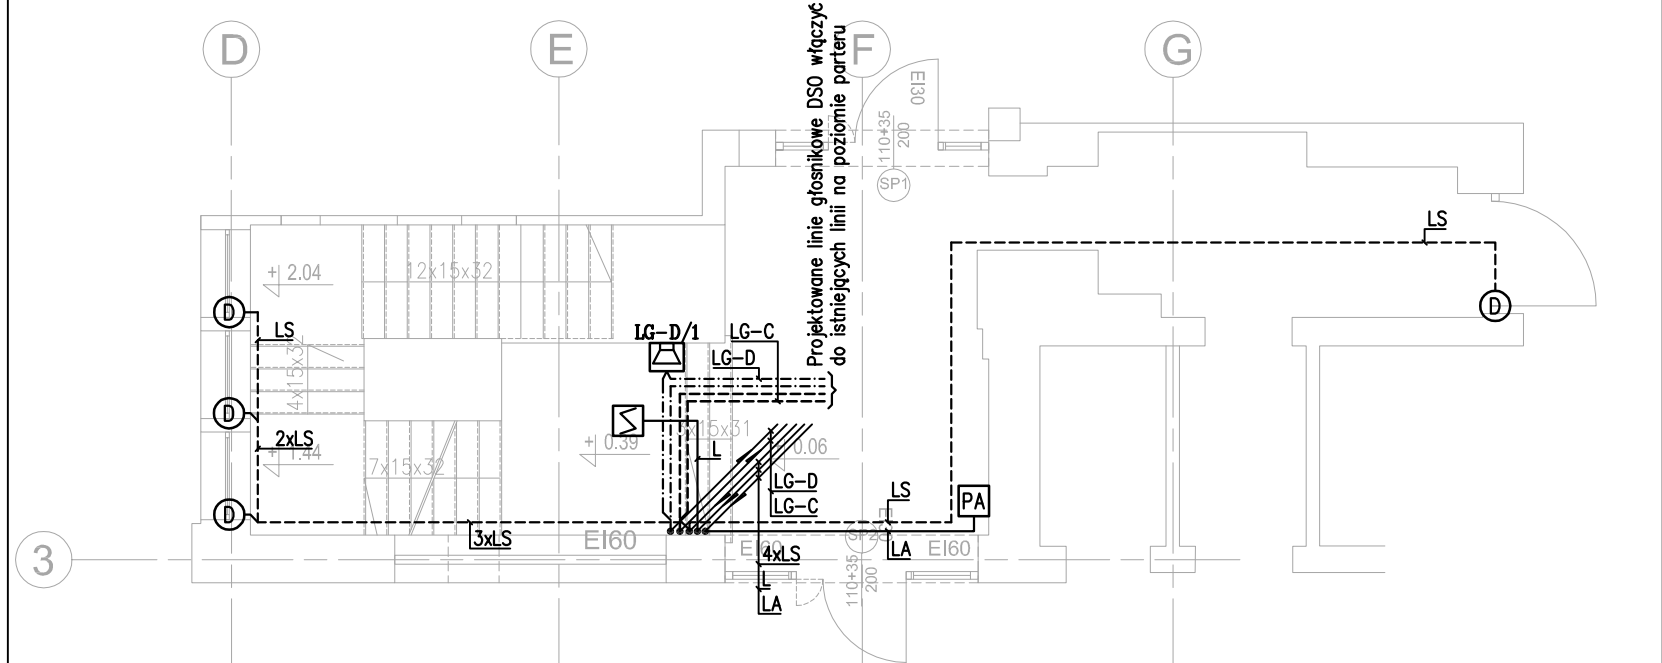

I Piętro

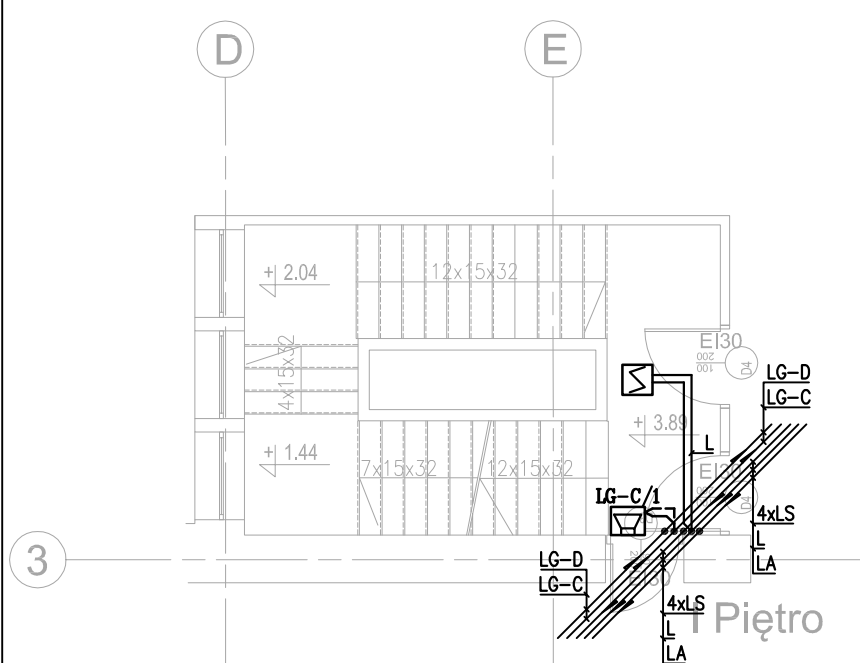

II Piętro

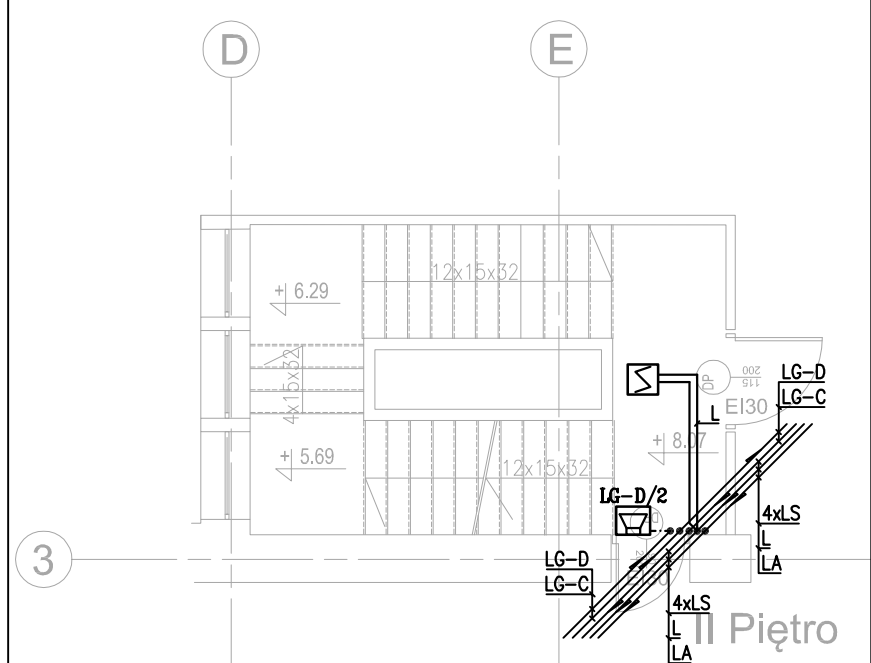

OZNACZENIA

- [COD] CENTRALKA STERUJĄCA ODDYMIANIEM, NP.: POLON UCS600 LUB RÓWNOWAŻNY
- [S] OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.: POLON DOR-4046 LUB RÓWNOWAŻNY
- [PA] PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA, POLON PO-61 LUB RÓWNOWAŻNY
- [S] SIŁOWNIK KLAPY
- [D] SIŁOWNIK DRZWI
- LS HLGs 2x1,5
- LA HTKShEkw 4x2x0,8
- L YnTKSYekw 1x2x1,0
- [GŁOŚNIK] GŁOŚNIK ŚCIENNY, NP. BS-680FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY



URZĄDZENIA FIRMY POLON-ALFA LUB RÓWNOWAŻNE

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

UWAGI:

1. Linie głosnikowe wykonać kablem HTKShEkw PH90, na uchwytach E90.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| BIURO PROJEKTOWE  |  | INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY   |  |
| <br><b>ROBERT BULZACKI</b><br>UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA<br>tel.: +48 60344203; fax: +48 22 2442890; e-mail: poczt@elb.waw.pl  |  | <br>Szpital Miejski Specjalistyczny<br>im. Gabriela Narutowicza w Krakowie<br>ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków |  |
| Faza opracowania: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>   |  |  |  |
| UMOWA NR 390/D/2016   |  |  |  |
| Nazwa zadania: Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” |  |  |  |
| Nazwa/adres obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny<br>im. Gabriela Narutowicza w Krakowie<br>ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków   |  |  |  |
| Inwestor / Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny<br>im. Gabriela Narutowicza w Krakowie<br>ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków  |  |  |  |
| Projektant: mgr inż. Robert Bulzacki  |  | Specjalność, nr upr. Podpis  |  |
| Opracował(a): mgr inż. Agnieszka Cichowlas<br>inż. Marek Zabuski<br>mgr inż. Przemysław Suchocki  |  | upr. bud. w specjalności instalacyjnej z ograniczeniem nr MAZ/0336/PWOE/13   |  |
| Sprawdził: mgr inż. Adam Zdziarski  |  | upr. bud. w specjalności instalacyjnej z ograniczeniem nr MAZ/0336/PWOE/13   |  |
| Branża: ELEKTRYCZNA   |  | Data: 2016.11  |  |
| Nazwa rysunku: RZUT KALKTI SCHODOWEJ K2<br>INSTALACJA ODDYMIANIA I DSO  |  | Skala: 1:100   |  |
| Zakres opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE<br>ZABEZPIECZENIA PPOŻ.  |  |  |  |
| Nr projektu   Kod obiektu   Stadium   Branża   Opracowanie   Etap   Numer rys.   Rewizja  |  |  |  |
| 228_SMS_PW_E_ZP_0_R09_0   |  |  |  |