
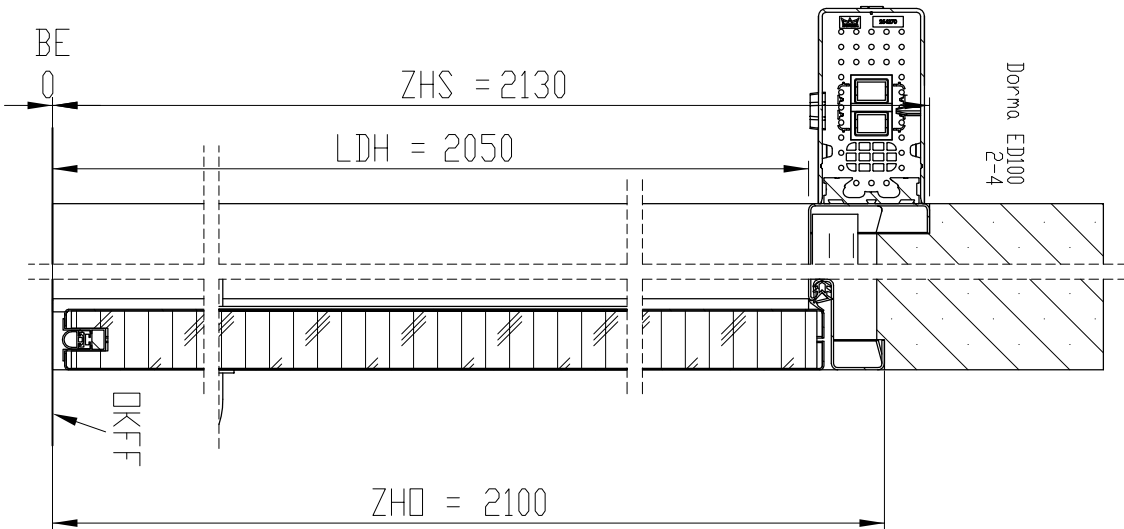
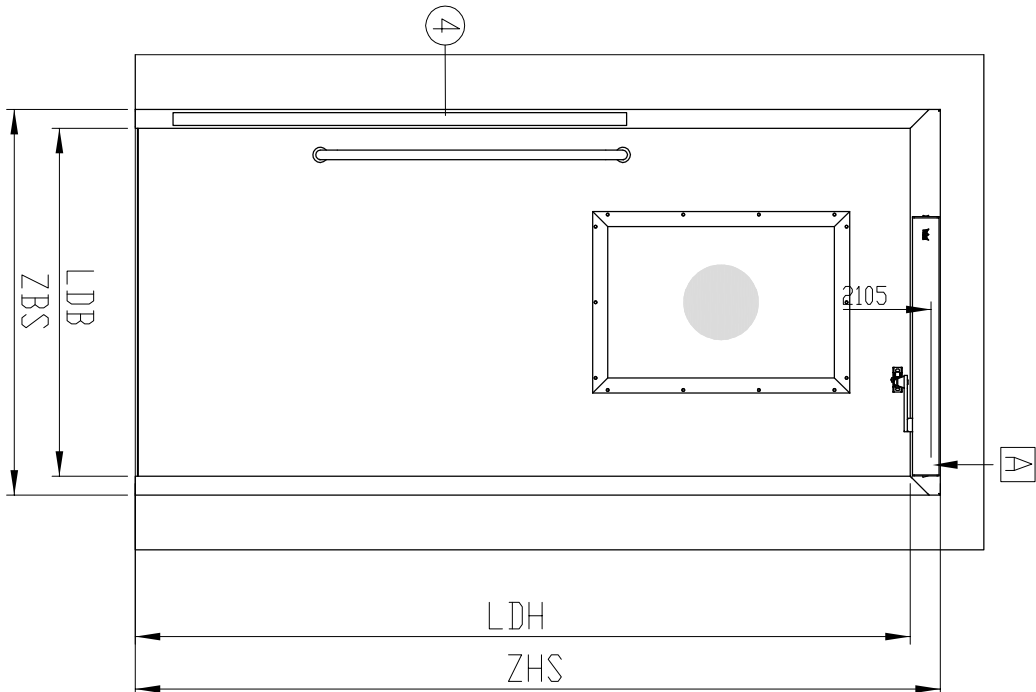


from room
Ansicht Öffnungsseite DES

<div><div>A</div><div>on site Provided by customer</div></div> <div>Wiring: NYM 3x1,5 mm² Earthing: 1x6mm² Electr. connection: 230V 50/60 Hz Fuse: 10 A In loose cable end</div> <div><div>B</div><div>on site Provided by customer</div></div> <div>Earthing: 1x6mm² In loose cable end</div> <div><div>C</div><div>control wires to door-drive</div></div> <div>In loose cable end</div> <div><div>D</div><div>control wires to jalousie</div></div> <div>In loose cable end</div>

to room
Ansicht Schließseite SCS

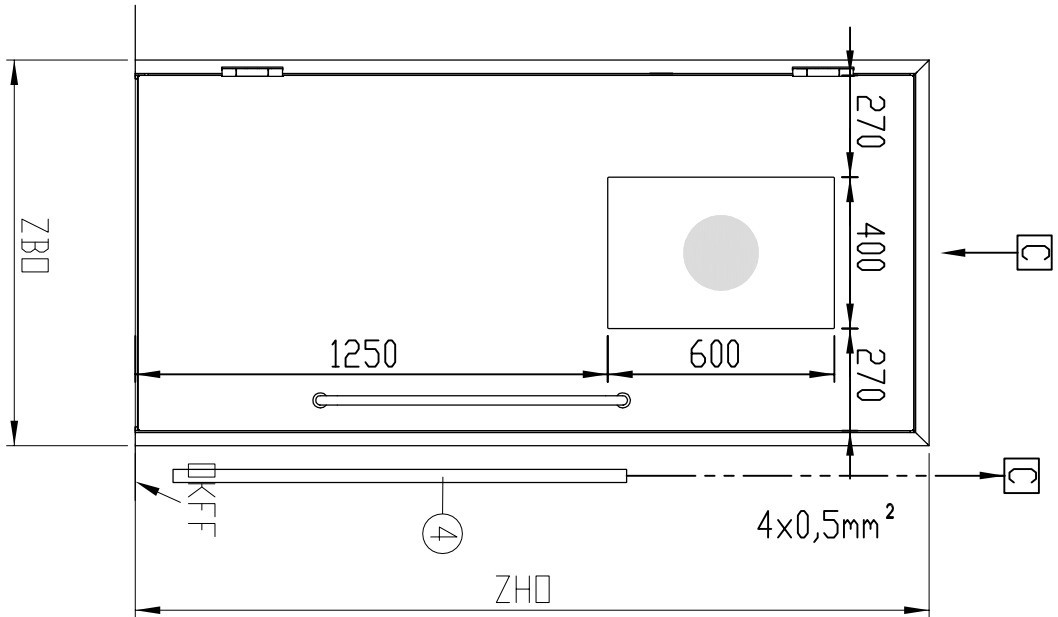

- Triggers:
- ④ Normal opening
 - ⑥ Emergency off
 - ⑦ blind switch
 - ⑧ blind rocker switch
 - ⑨ Red-green indicator
 - ⑩ Huge push button
 - ⑪ External switch

On-site wall /
Bausettige Wand:
BRB = 1010mm
BRH = 2095mm

Glazing/Verglasung:

to room / Schließseite

Verglasungsrahmen

ESG, 6mm

SZR 24mm




ESG, 6mm

Flächenbündig

from room / öffnungsseite

Shadowing / Verdunklung

Ohne

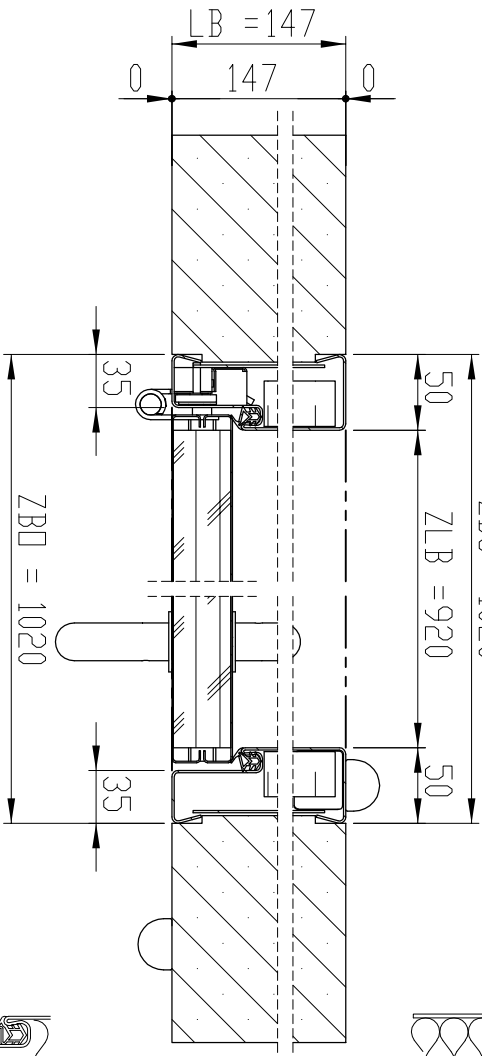

01-2	DP 1 - 516	Scrub - 514	-
Door-Nr.	From room	To room	Floor
Opening left	Auto 230V	LV-Pos: -	
Locking:	No	Leaf weight:	82 kg
Lead in frame/leaf:	No I No	Frame weight:	21 kg
Mounting:	DGRD TG 9355 D25 L800 round		
Leaf:	stainless steel ground to grain		
Frame:	stainless steel ground to grain		
Protection for "public area" according DIN 18650	No	Lfdn.:	002

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowaźenie zmian bez zgody autora jest zabronione. Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowaźenie zmian bez zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY



ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16, 01-249 WARSZAWA
tel. +48 60340402, fax +48 72 244089, e-mail: robert@bulzacki.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny
ul. Pędzicha 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

LIMOWA NR 33007/2016

Nazwa: Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy budynku głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wykonanie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie

Nazwa/adres obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Pędzicha 35 - 37, 31-202 Kraków

Investor / Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny

ul. Pędzicha 35 - 37, 31-202 Kraków

Adres inwestora: ul. Pędzicha 35 - 37, 31-202 Kraków

Inne i nazwisko: Specjalność, nr upr.:

mgr inż. arch. Stefan Giaz

Projektant: mgr inż. arch. Stefan Giaz

Opracował(a): tech. Emilia Zaluska

mgr inż. arch.

Beata Miśtażczak-Spodnińska

Brat(a): ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku: Przykładowe drzwi na Blok Operacyjny

Zakres opracowania: ARCHITEKTURA

Numer rysunku: 228_SMS_PW_A_PA_0_A35.3.0

Nicht tolerierte Funktionsmaß (A) bei Kantenteilen nach DIN ISO 2768-01
Längemaße n (mittel) / Winkelmaße c (groß), ansonsten gilt die Allg.tol. DIN ISO 2768-mK