
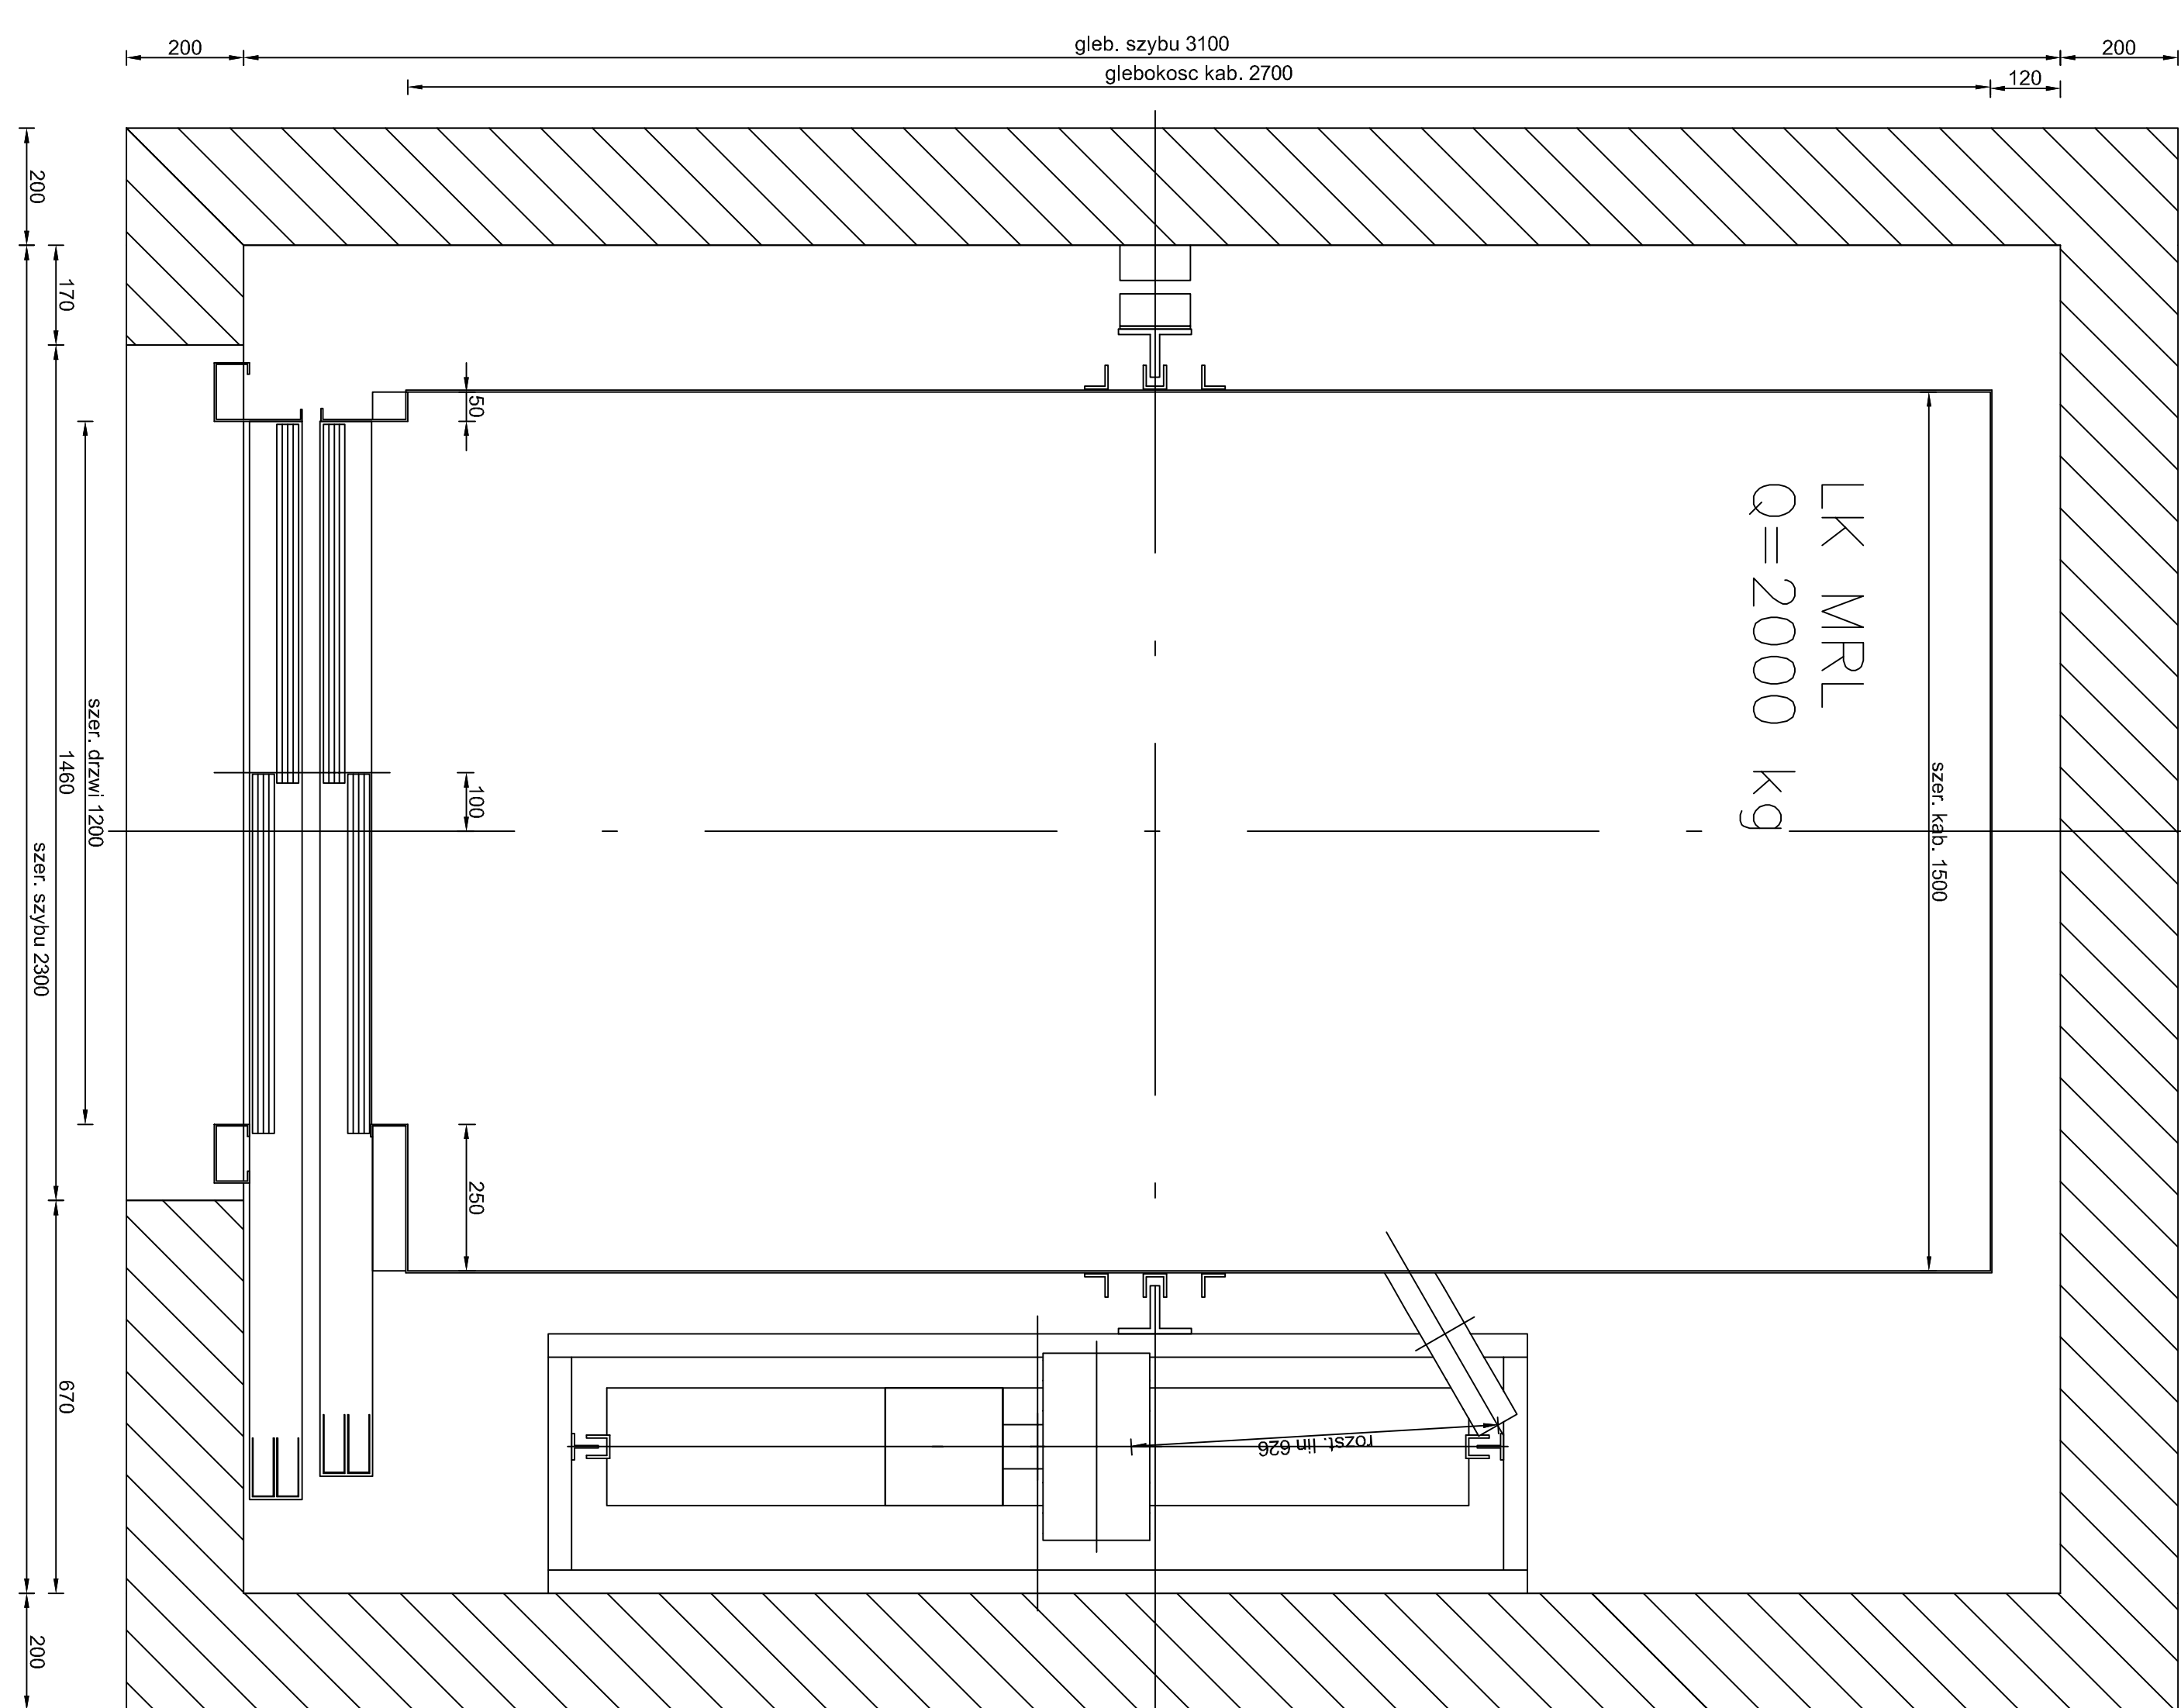
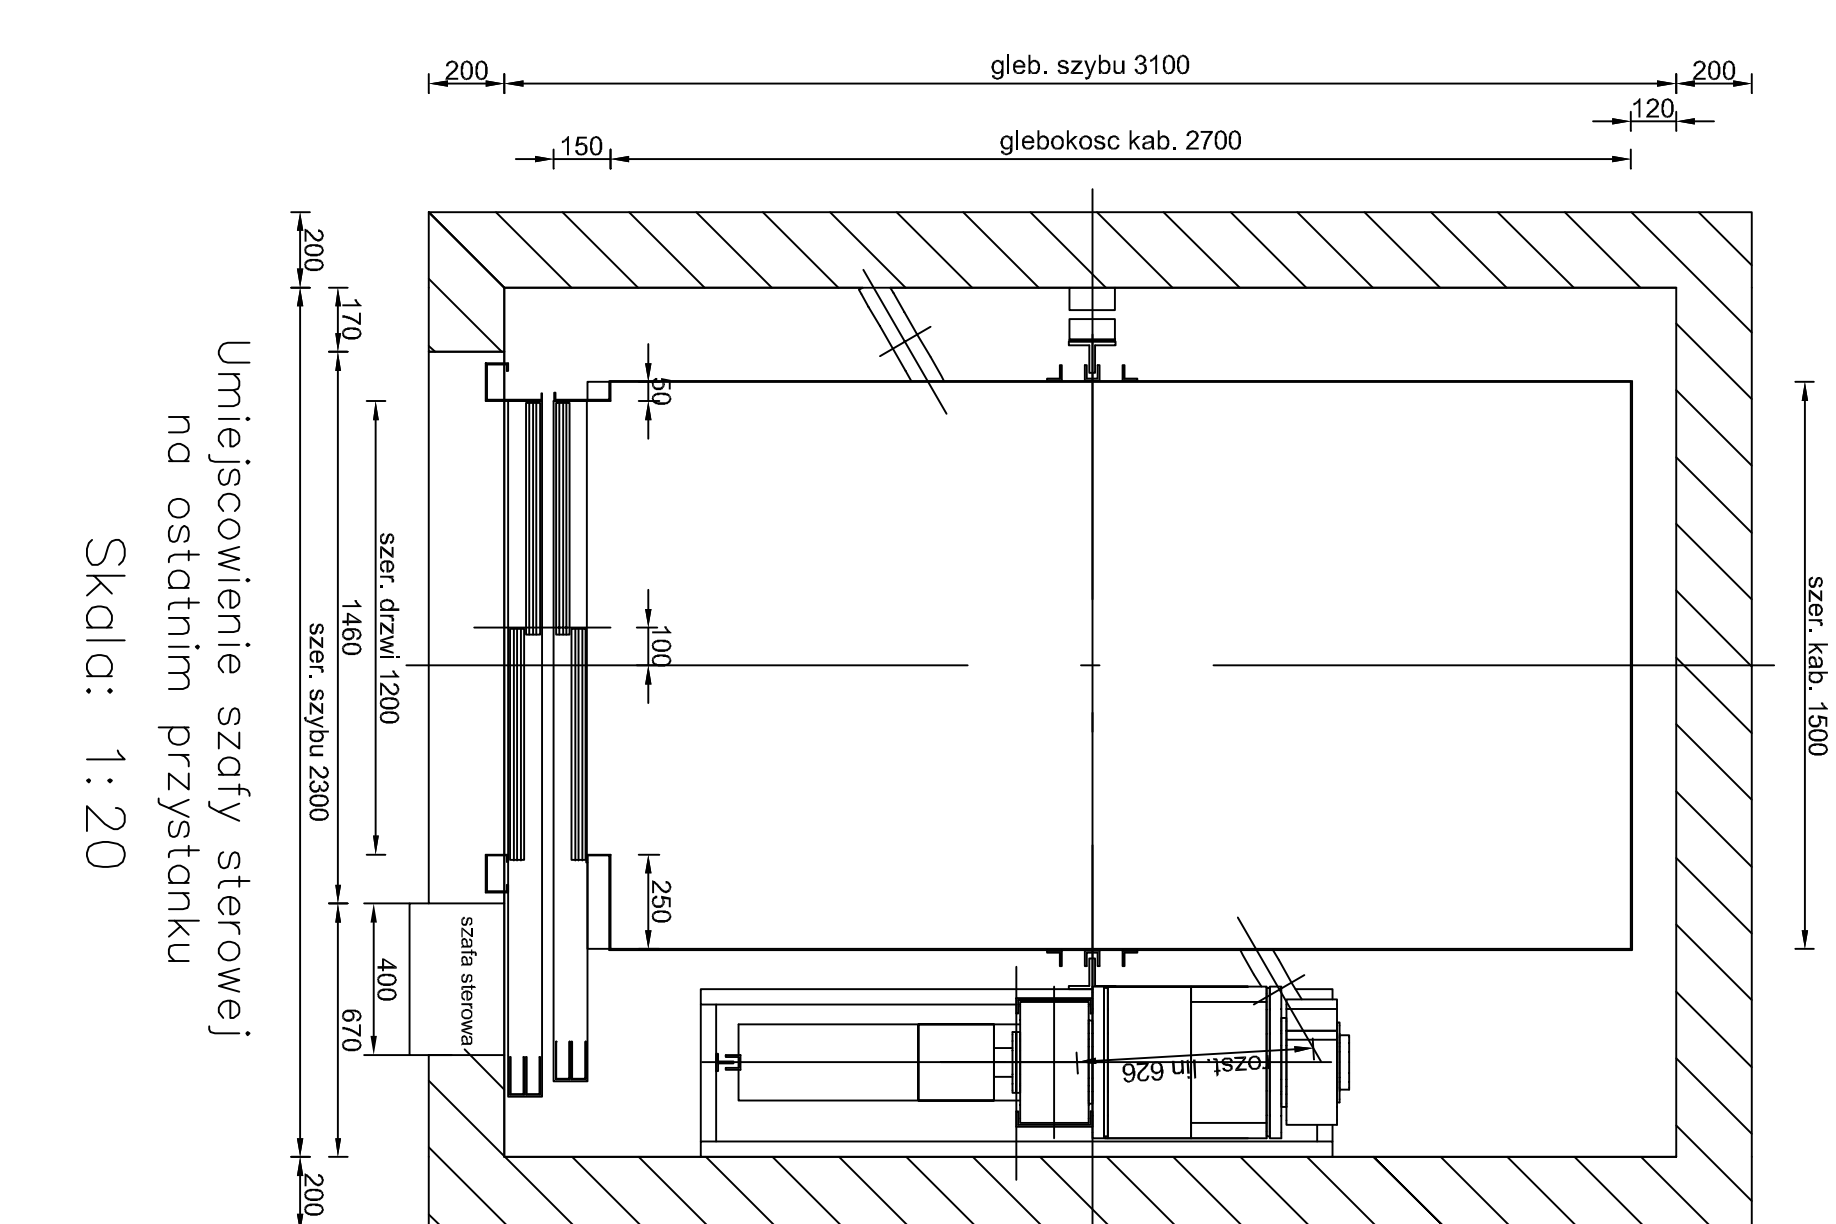
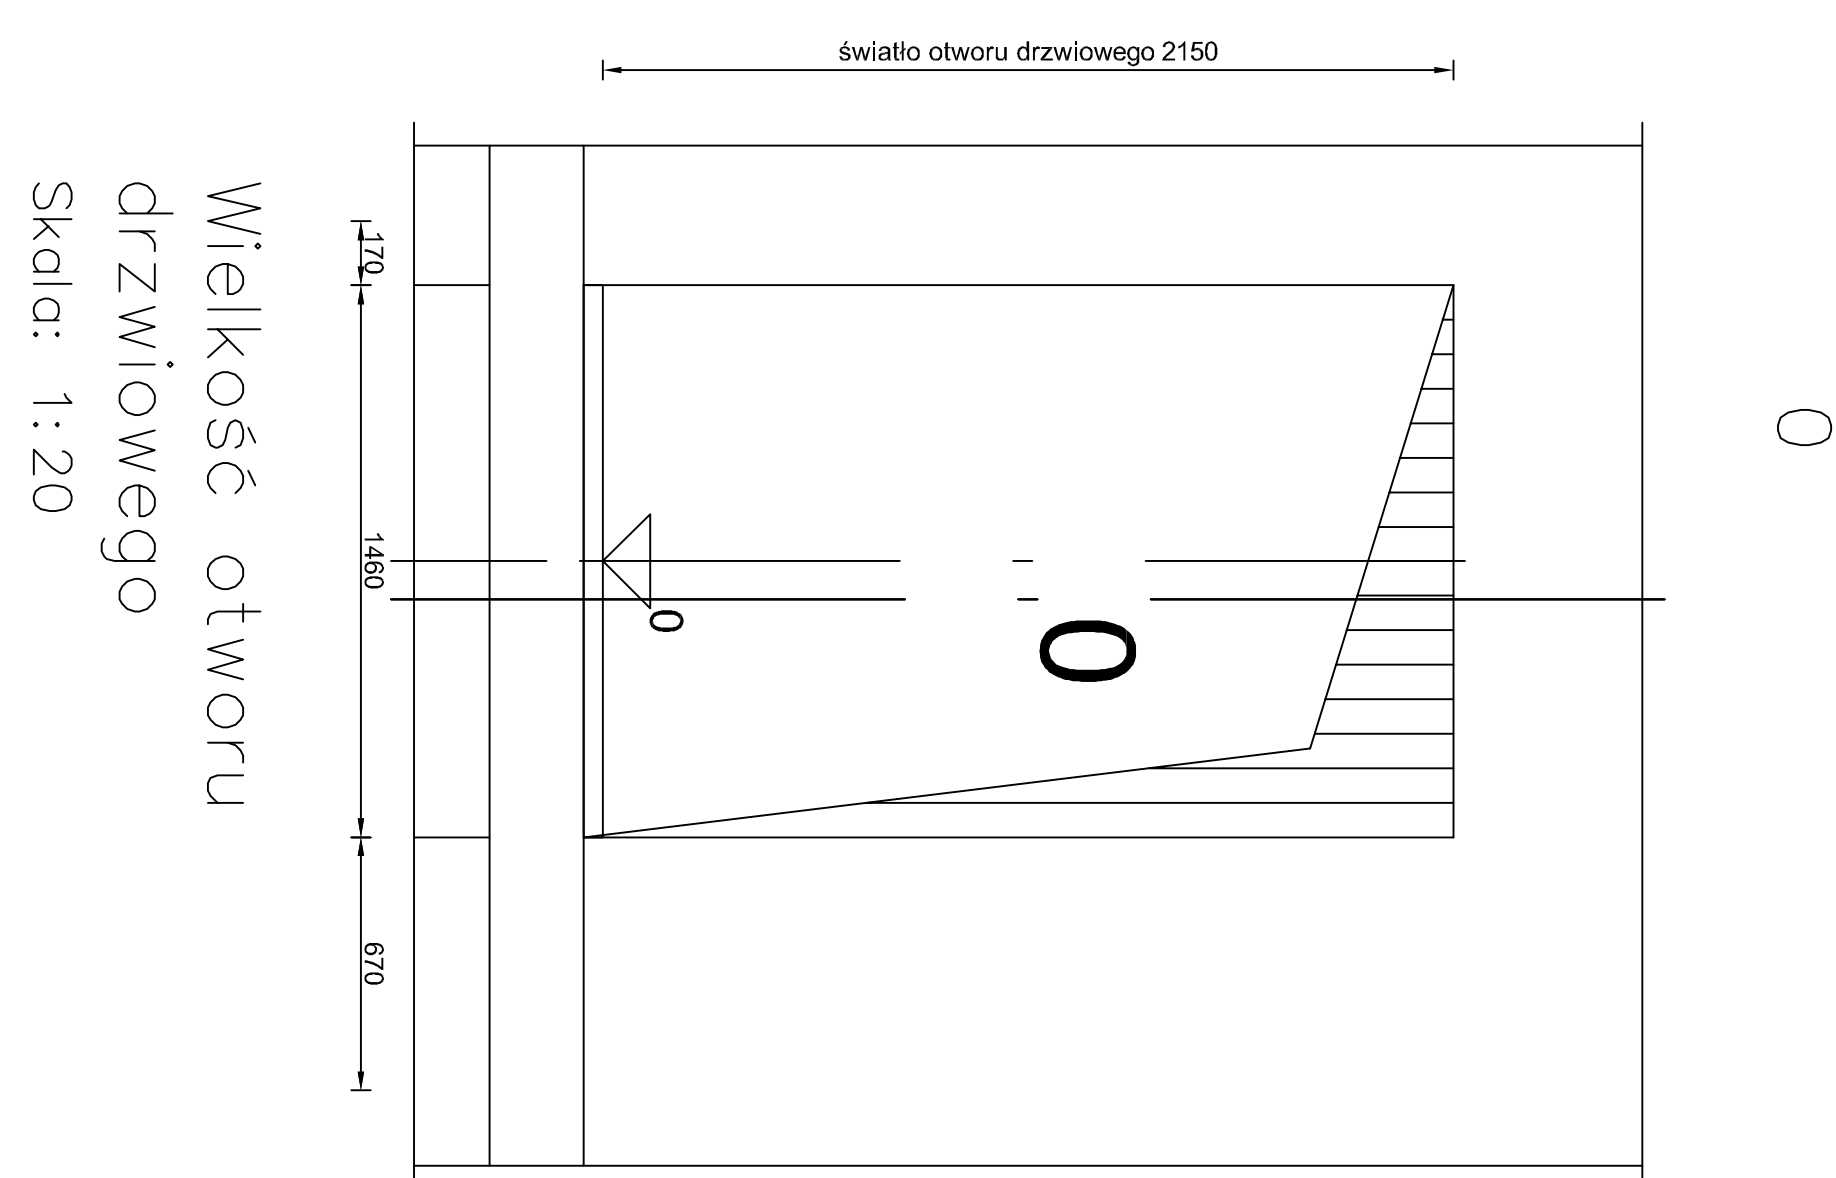
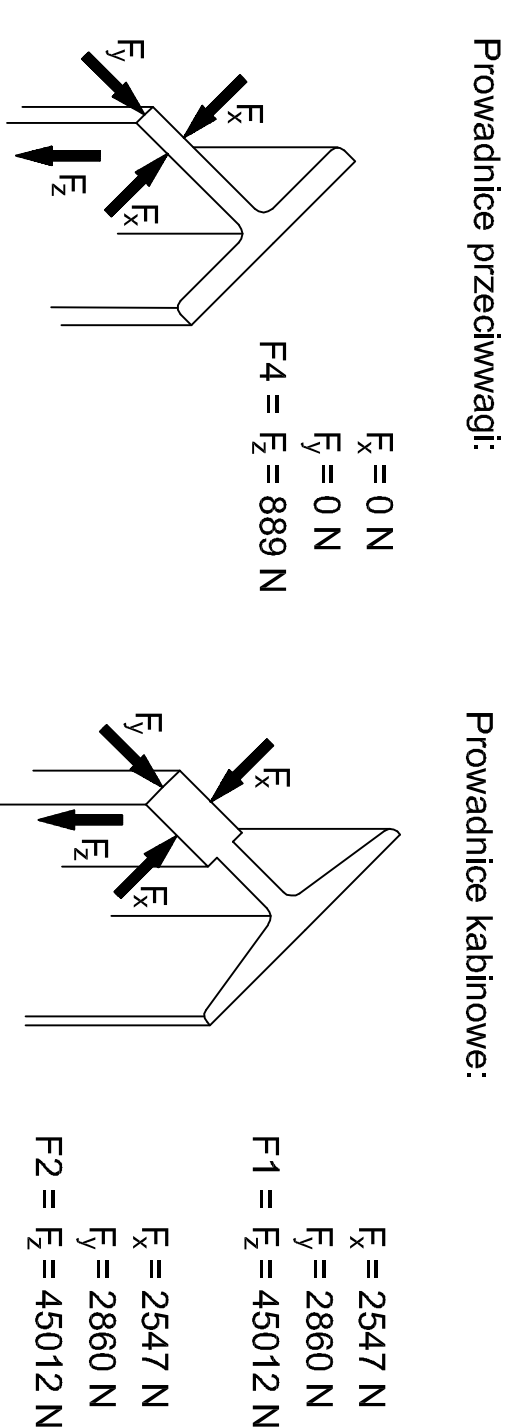
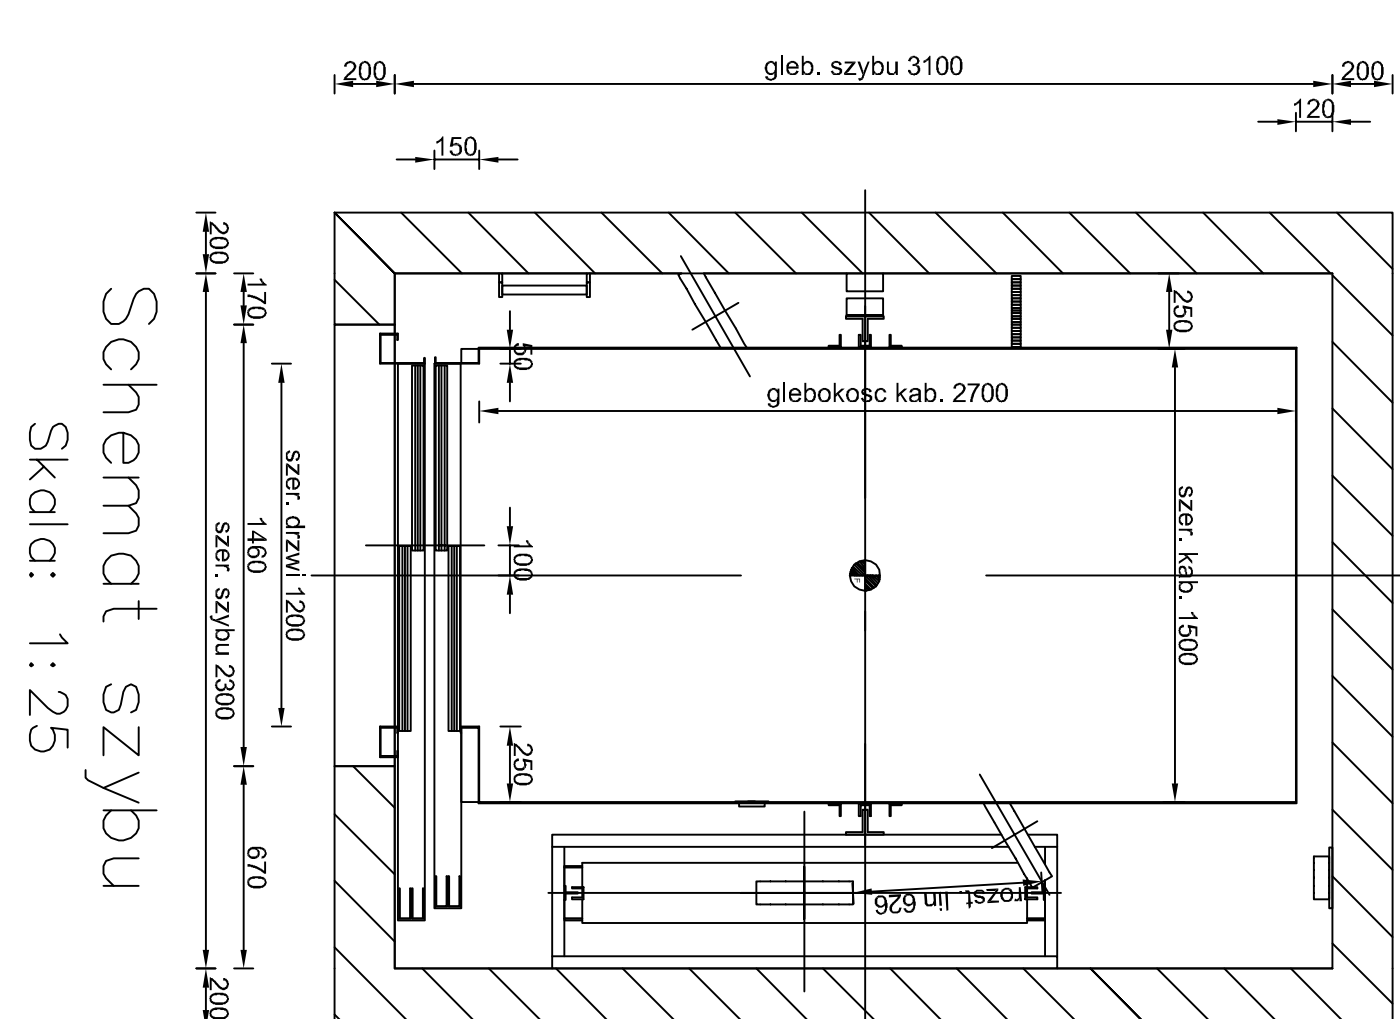
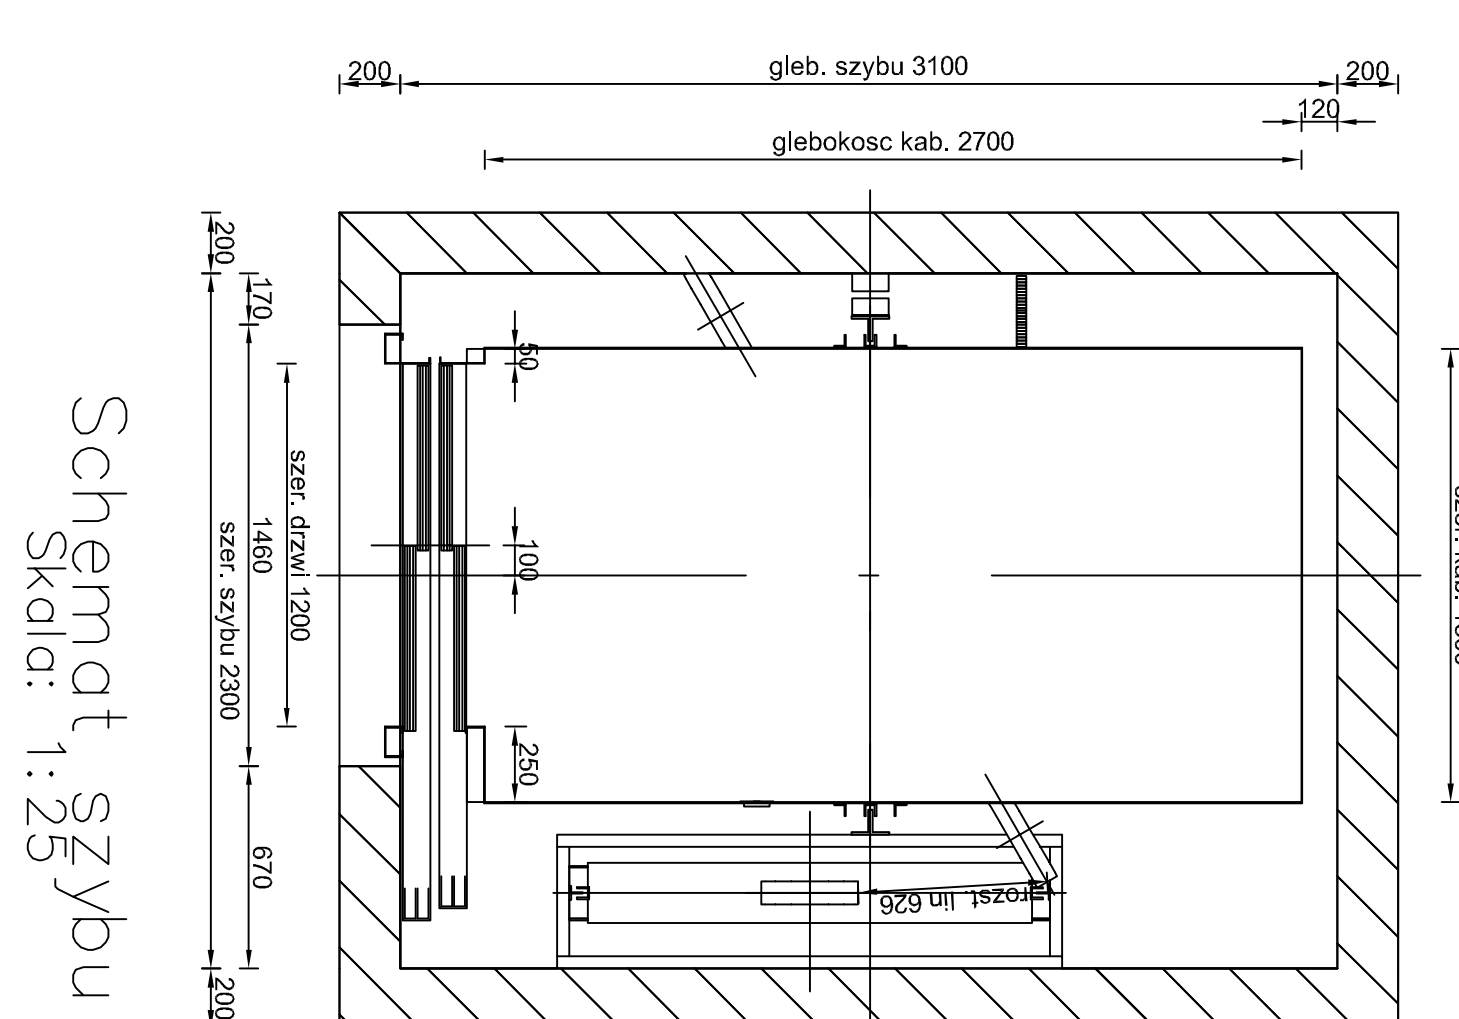


Na każdym przystanku należy wykonać bruzdę w progu drzwi o wymiarach 60 mm x 80 mm na całej szerokości otworu drzwiowego

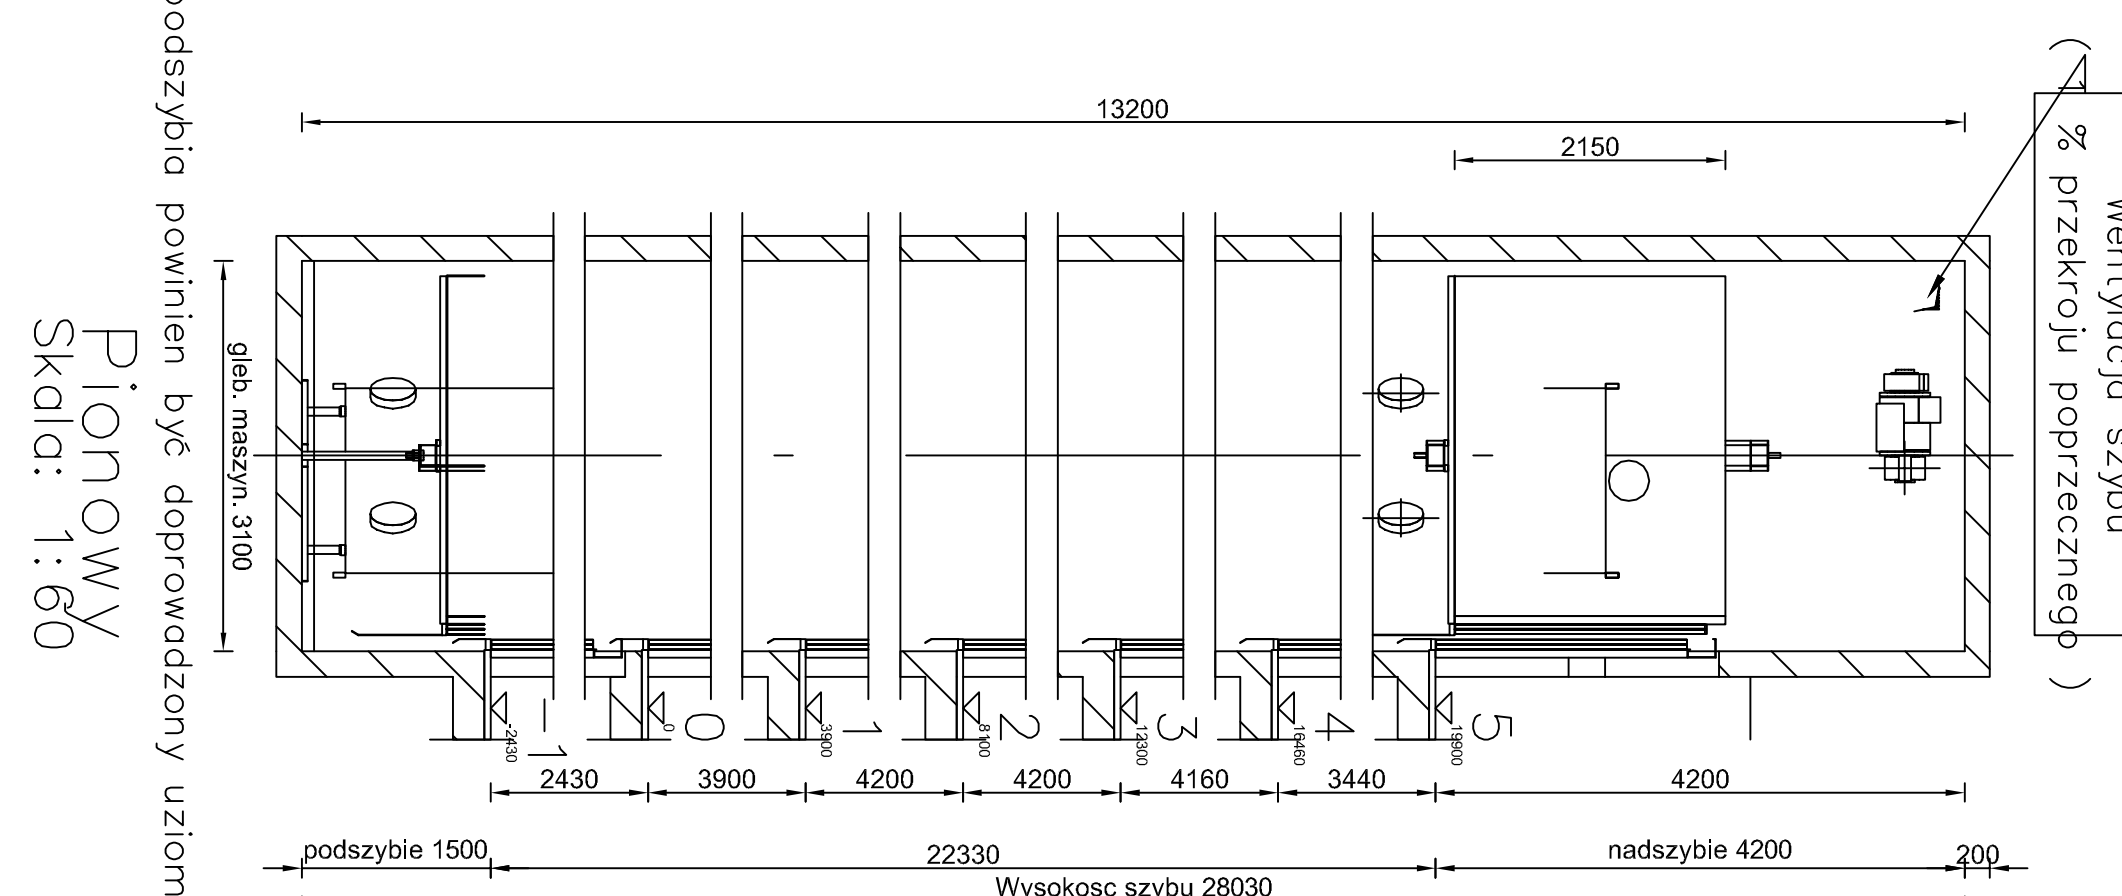

Schemat szybu
Skala: 1:10

[illegible][illegible]

Uwaga:
PRZY WYTYCZANIU LOKALIZACJI WINDY NALEŻE
ZACHOWAĆ LINIĘ ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU PRZY UWZGLĘDNIANIU WARSZT
WYKONCZENIOWYCH ŚCIAN