


Skrzyżowanie wodociągu
z rurociągiem gazowym o ciśnieniu do 0,5 MPa

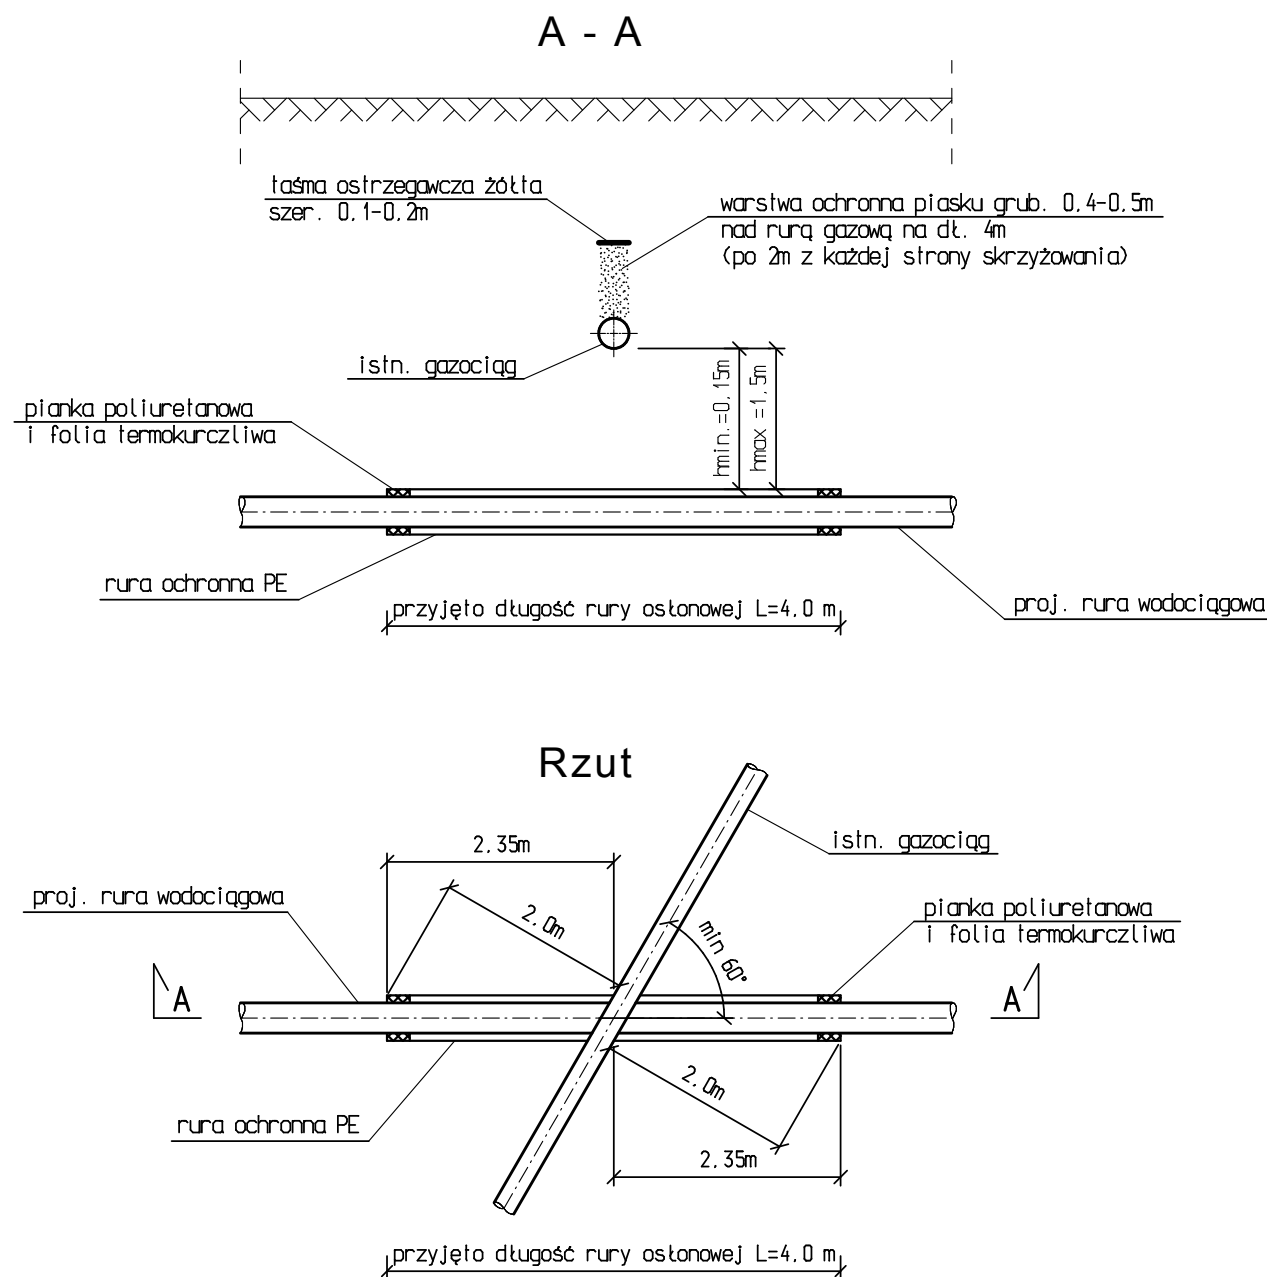

Uwaga:

W projekcie posadowienie istn. gazociągu założono orientacyjnie, w czasie realizacji inwestycji należy wykonać odkrywkę uzbrojenia przed rozpoczęciem montażu wodociągu

Jednostka Projektowa: PPHU "AdEko"s.c. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków				
TYTUŁ OPRACOWANIA: "Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 292 i 294, wraz z budową zabezpieczenia powierzchniowego osuwiska na działce nr 308/4 w Ochmanowie"			Tytuł rysunku: Schemat skrzyżowania wodociągu z gazociągiem	Skala: -
			Stadium projektu Projekt budowlany	Nr rys.: 6
Projektował				
Data	Nr uprawnień	Specjalność	Imię, Nazwisko	Podpis
11.2016 r.	RP-Upr. 423/90	instalacyjno-inżynierska	mgr inż. Elżbieta Wagner-Radzicka	
Sprawdził				
11.2016 r.	MAP/0339/PBS/16	instalacyjna	mgr inż. Barbara Wilczek	