



Rozdzielnica SN
Stacji trafo nr 22140
(wyposażenie stacji nie
jest objęte projektem)

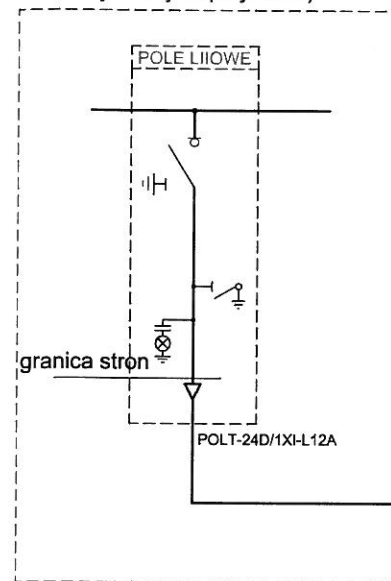

3xXRUHAKXS 120

L=18m

Parking
samochodowy

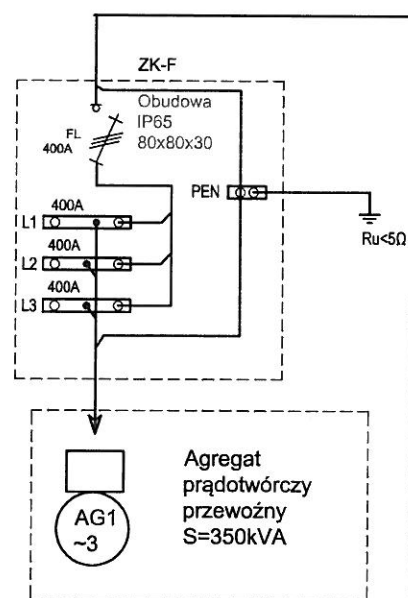


Zasilanie awaryjne (50%
oświetlenia)

P=60kW
Zestaw gniazd
1x125A/400V
1x63A/400V
1x32A/400V
1x16A/400V
4x16A/230V

Ru<5Ω


Projektowana kontenerowa
stacja trafo
15/0.4 kV , 630kVA

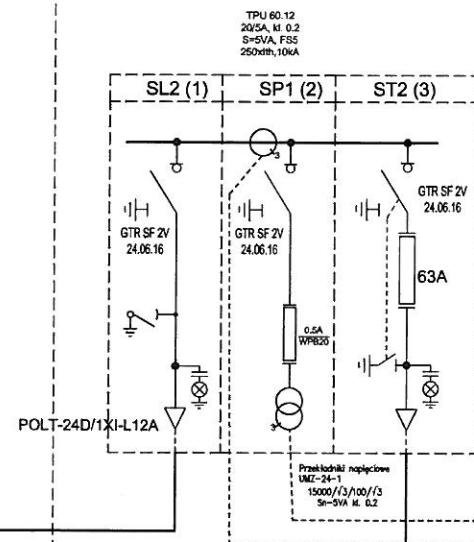

Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
prod. ZPUE S.A

$U_r = 25 \text{ kV}$
 $I_r = 630 \text{ A}$
 $I_k = 16 \text{ kA}$
 $I_p = 40 \text{ kA}$

TABLICA POMIAROWA TL

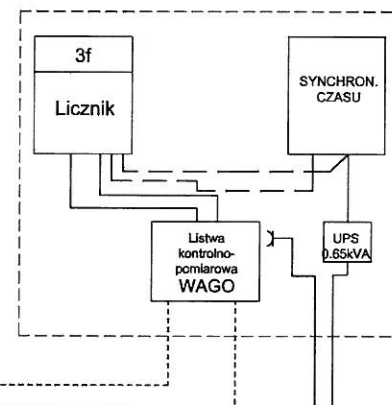

Ps=485kW

ITK 224
TR1
630kVA
15.75/0.42kV

2xYXS (L=240 mm)
3xYXS (L=240 mm)
1xP50x10
3xP50x10

INP 1250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270