


ROZDZ. TP-II – TABLICA ELEKTRYCZNA PODDASZA

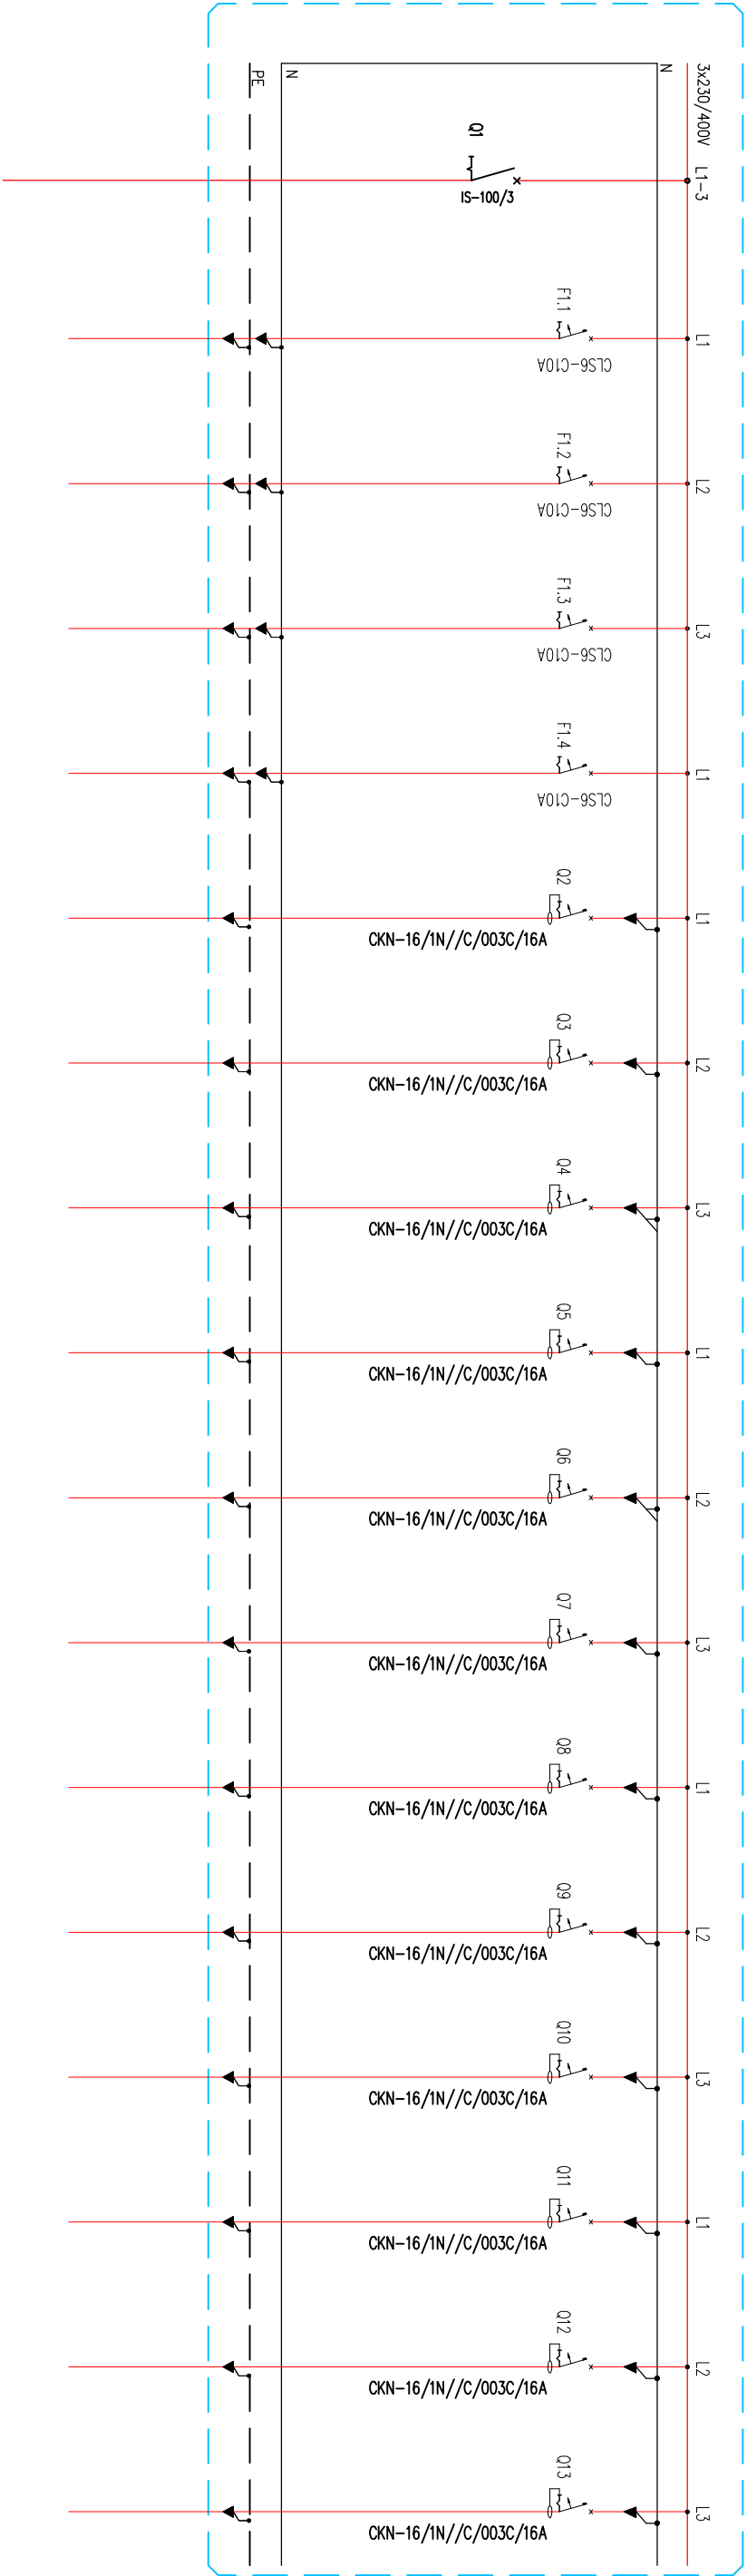


nr obwodu	RG -> TP-II	TP-II/01	TP-II/02	TP-II/03	TP-II/04	TP-II/G1	TP-II/G2	TP-II/G3	TP-II/G4	TP-II/G5	TP-II/G6	TP-II/G7	TP-II/G8	TP-II/GK1	TP-II/GK2	TP-II/GK3	TP-II/GK4
nazwa obwodu	---	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V
Opis odbiornika	WYŁĄCZNIK	POM. 2.2, 2.11	POM. 2.9, 2.16	POM. 2.12, 2.13, 2.15	POM. 2.5, 2.7, 2.8	POM. 2.2, 2.11	podgrzewacz CWU	POM. 2.16	podgrzewacz CWU	POM. 2.9	POM. 2.12, 2.13, 2.14	POM. 2.3, 2.4	POM. 2.5, 2.7, 2.8	DATA	DATA	DATA	DATA
	IZOLACYJNY			POM. 2.3, 2.4			POM. 2.16		POM. 2.9					POM. 2.13	POM. 2.14	POM. 2.4	POM. 2.7
typ przewodu	VLV56mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY4(5)x1,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm
moc obwodu[kW]	Σ =12,0kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZNYCH

SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

PW:			
SCHEMAT ROZDZ. TP-II			
INWESTOR:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES:	ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR:	Ponślowskie Gospodarstwo Leśne Lasy Ponślowskie Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryfioch, ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice		
OPRACOWAŁ:		nr upr.	podpis
ELEKTRYCZNA opracował		mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	E5