


Obieg CI-PH1	Obieg CO-PH2	Obieg CO-PH3	Obieg CO-PH4	Obieg CO-PH5
NW1 + kuchenny	fonceli; cz. nowa	grzejniki; cz. nowa	Ogrz. podł.	grzejniki; cz. stara
50/40C	50/40C(12/18C)	50/40C	42C	70/60C
Q=25,0 kW	Qco/Qch=30/42 kW	Q=2,7 kW	Q=7,9 kW	Q=41,0 kW
2,15 m³/h	1,7/6,15³ m³/h	0,23 m³/h	0,926 m³/h	3,6 m³/h
40,0 kPa	50,0 kPa	22,0 kPa	30 kPa	35 kPa

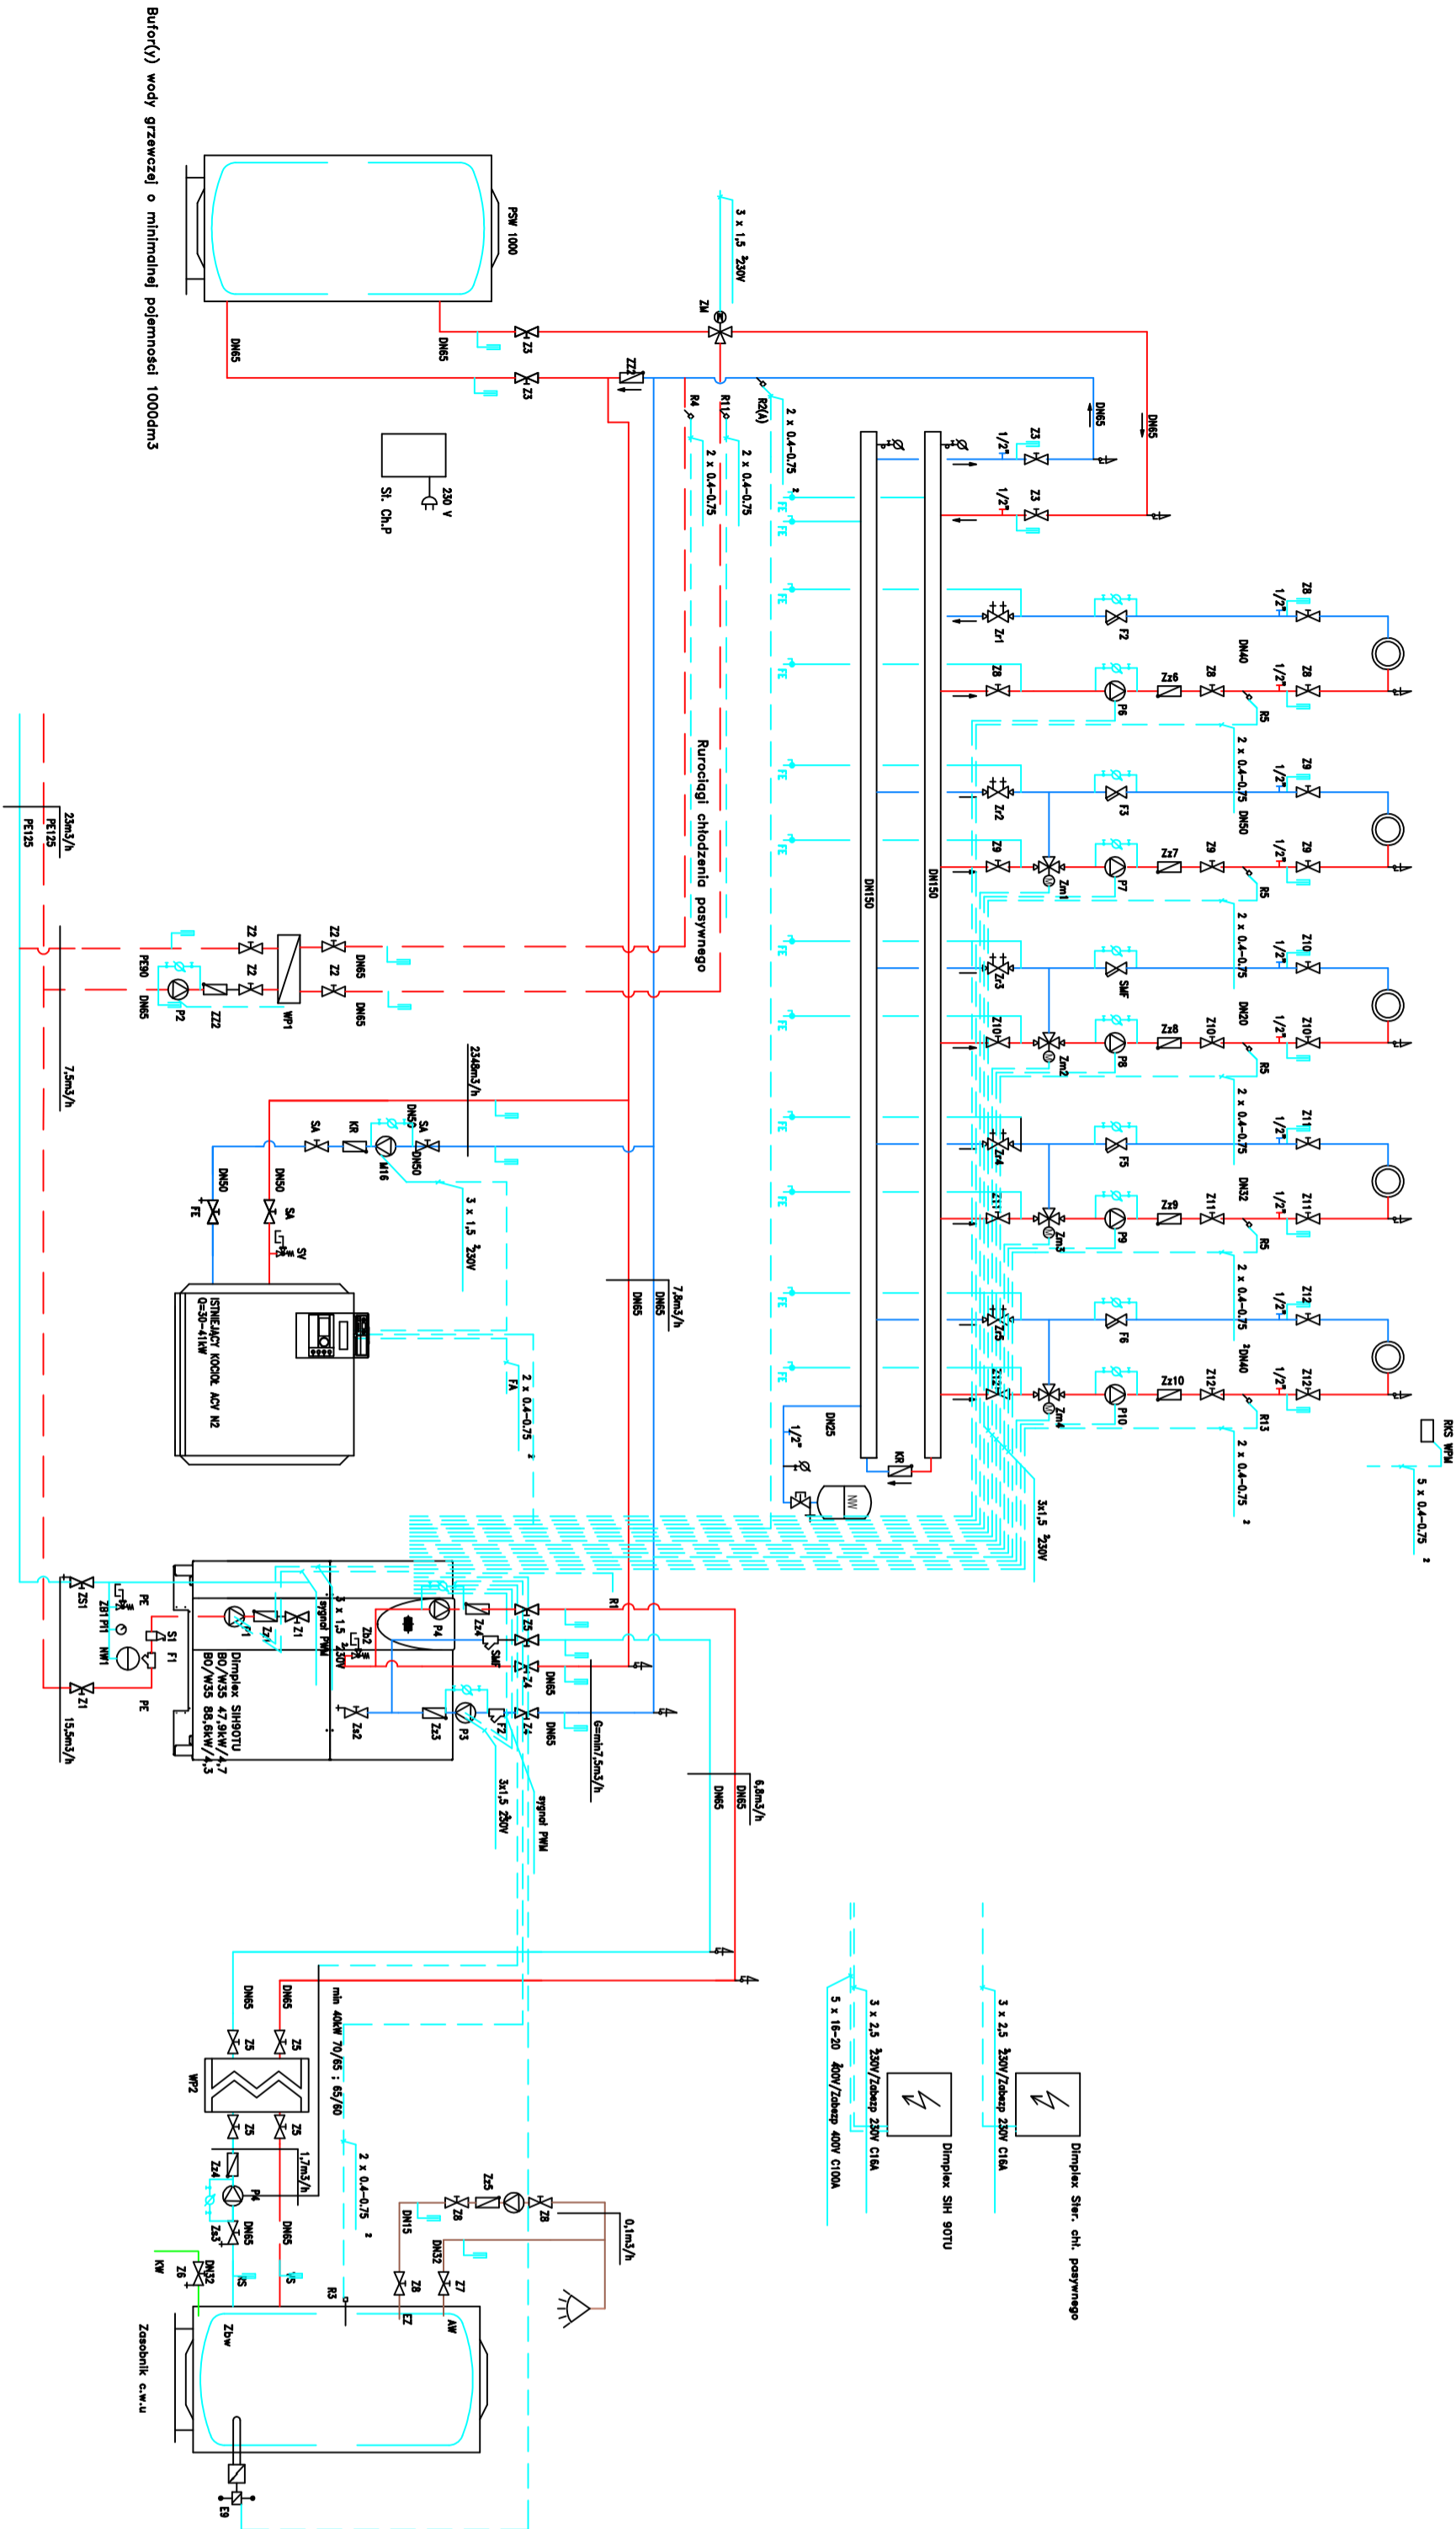

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77 ul. Głogowska 87/4, 60-888 Poznań tel.: +48 61-8924412 www.projektowa77.pl	
INWESTOR:	SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO	
OBIEKT:	DZ NR 471/1/8, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELĘKO-DREZDENCIO
SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	SANITARNA
SKALA:	-/-
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIOŁKOWSKI
UPR. PROJ. NR 7320/2002	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI
UPR. PROJ. NR 7381/64P/2002	
OPRACOWAŁ:	-
IS20	
08.2016	