



WYMIANA OŚWIETLENIA KORYTARZ I WC IIP BUDYNEK A

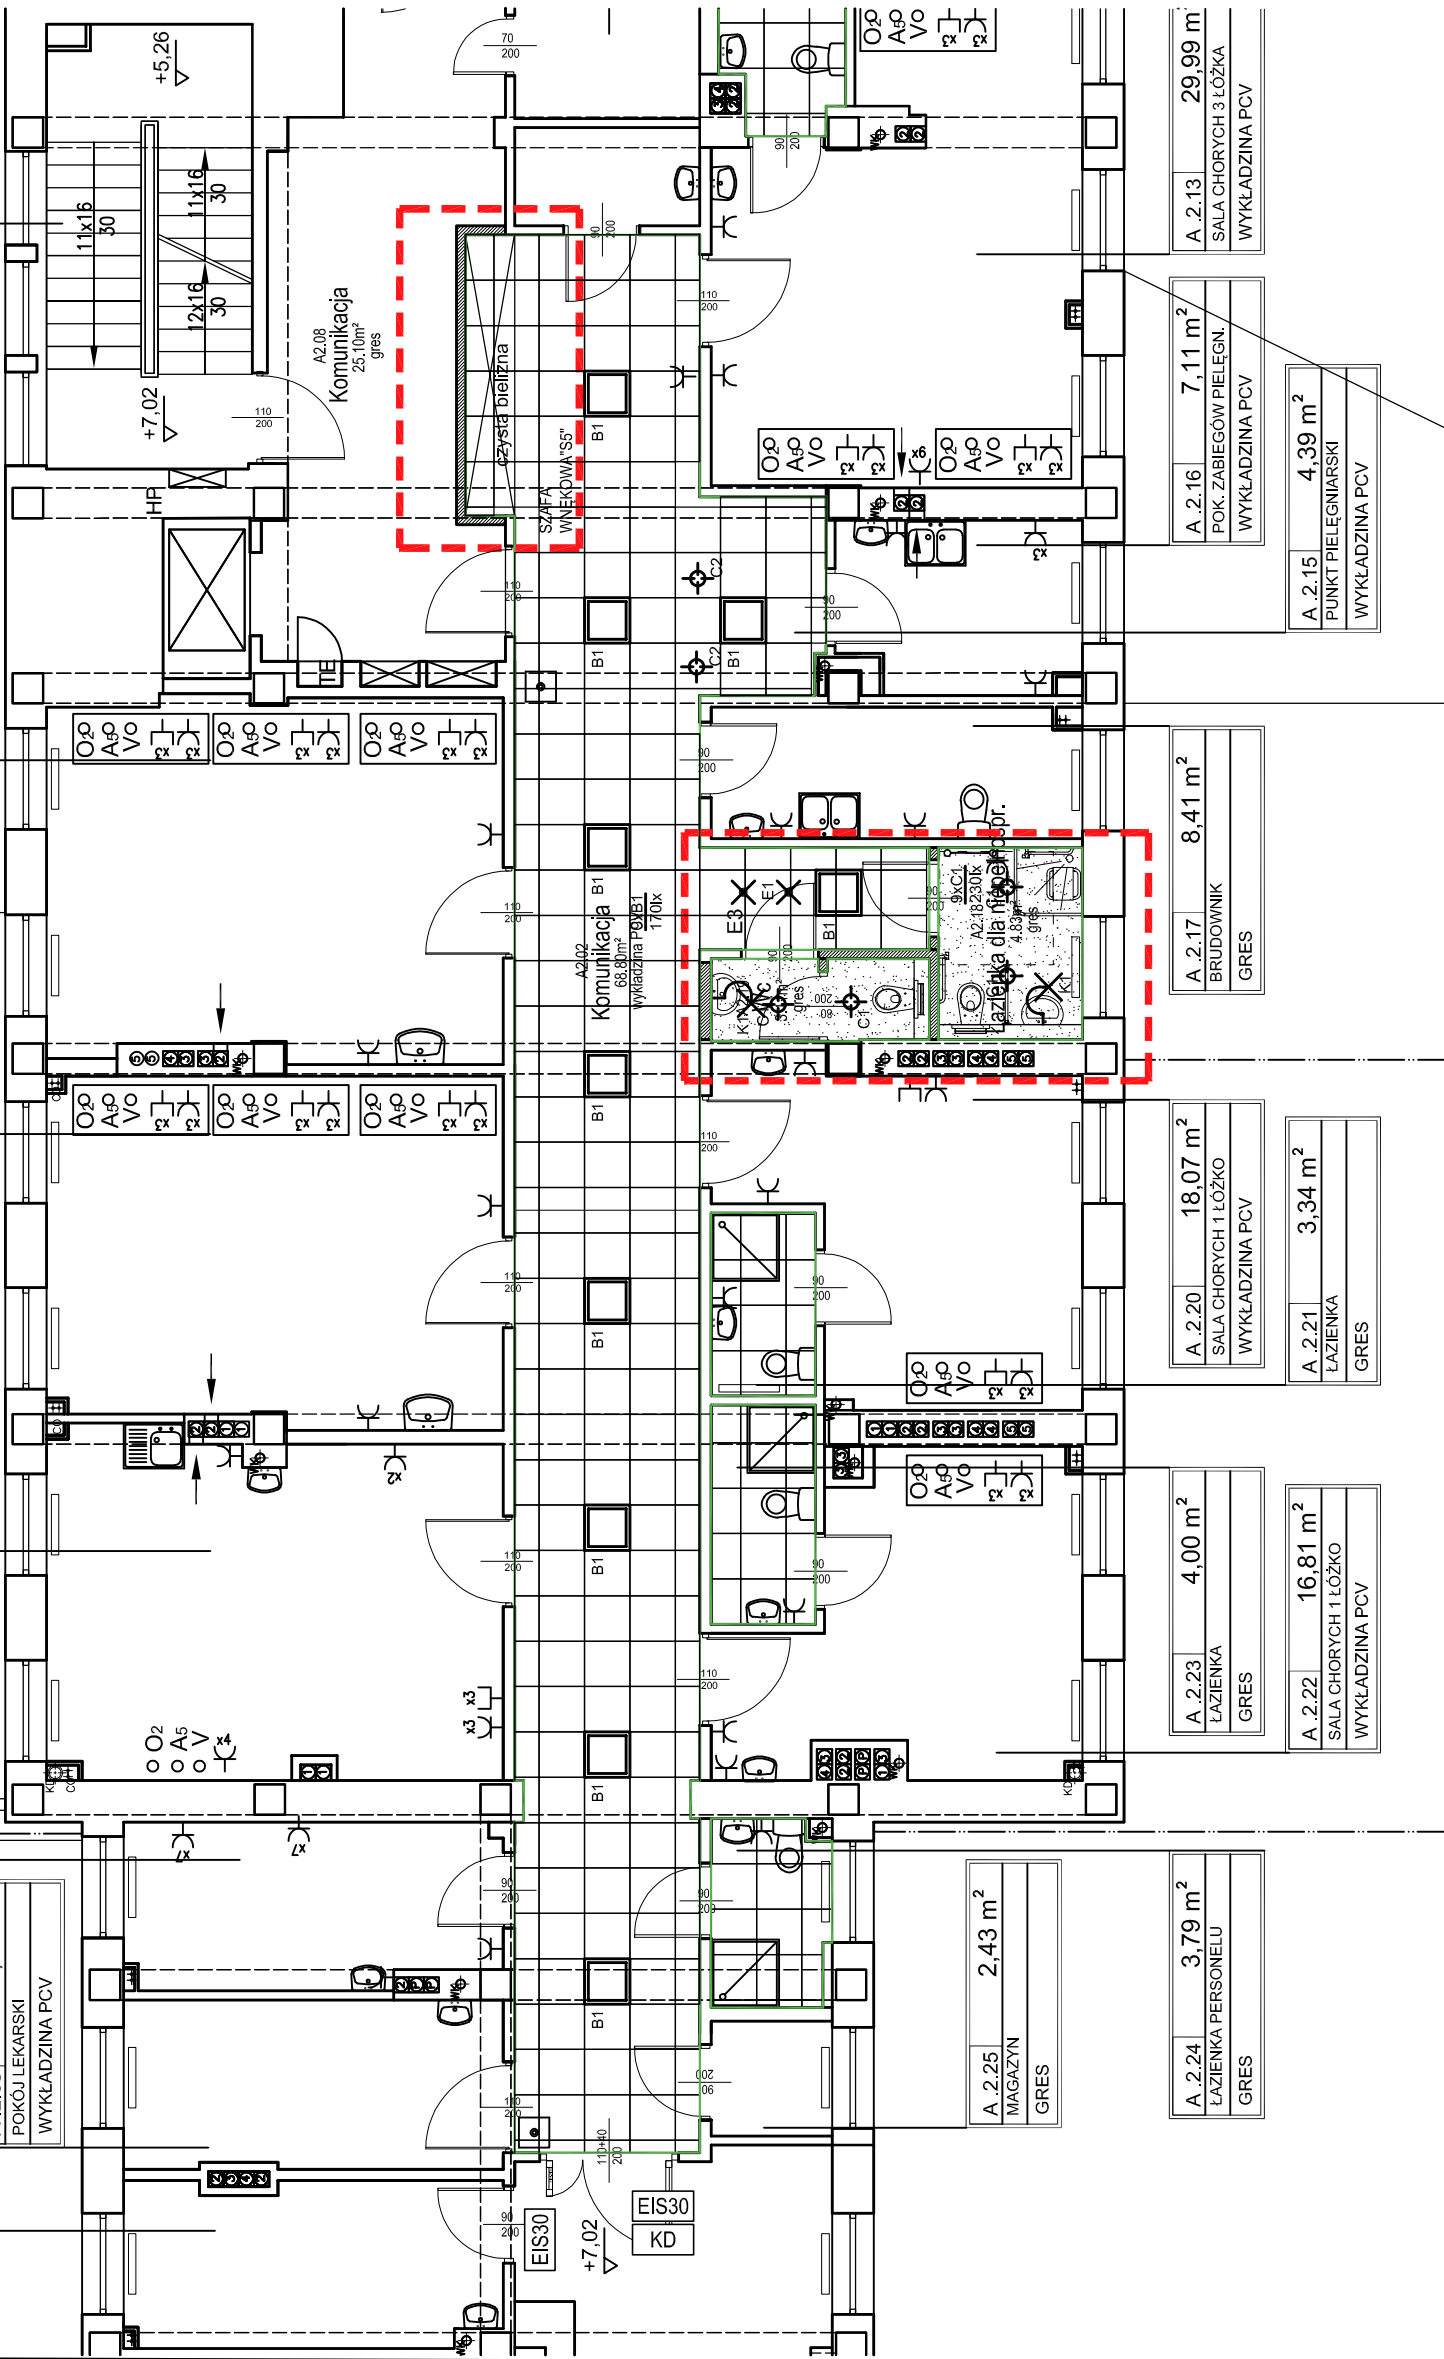

SCHEMAT ZASILANIA OPRAWA AWARYJNYCH IIP BUDYNEK A

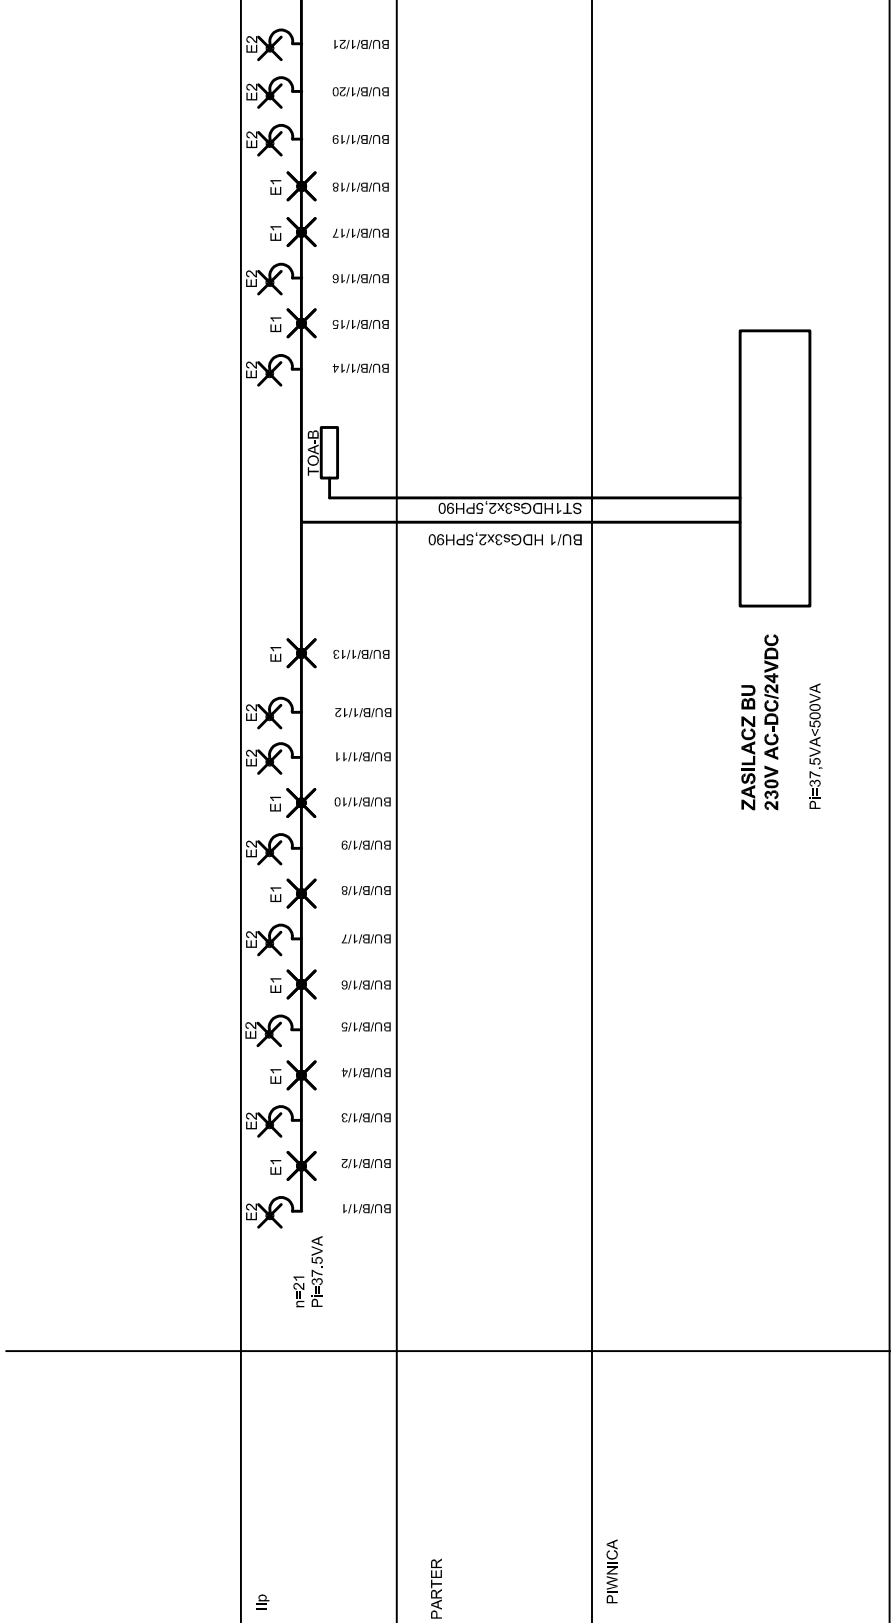

- B1-OPRAWA 41W LED 4480lm KŁOSZ MLECZNY IP40 DO STROPU POWIESZNEGO
- B2-OPRAWA 41W LED 4000K 4420lm KŁOSZ MLECZNY IP44 DO STROPU POWIESZNEGO
- B3-OPRAWA 41W LED 4000K 600x600 4450lm MONTAŻ NASTROPOWY RASTER OBAROBLICZNY IP40
- B4-OPRAWA 40W LED 4000K 600x600 4420lm MONTAŻ NASTROPOWY KŁOSZ MLECZNY IP40
- B5-OPRAWA 51W LED 4000K 600x600 6500lm MONTAŻ NASTROPOWY RASTER PARABOLICZNY IP64
- C1-OPRAWA 18 W LED 4000K 600x600 6500lm MONTAŻ NASTROPOWY RASTER PARABOLICZNY IP64
- C2-OPRAWA 13W LED 4000K Ø110 IP44
- E1 - OPRAWA AWARYJNA 3W 24V 270 K DO BATERI CENTRALNEJ CB
- E2 - OPRAWA AWARYJNA LED DO Z PIKTOGRAMEM 1W 24V DO CB
- E3 - OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA Z PIKTOGRAMEM 1W 24V DO CB

☑ OPRAWA OŚWIETLENIA NOCNEGO LED 15W RASTER MONTAŻ W ŚCIANIE

⚡ WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP20 BIAŁY

⚡ WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP44 BIAŁY SZCZELNY PODŚWIELANY

⚡ WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP20 BIAŁY

⚡ WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP44 BIAŁY SZCZELNY

⚡ WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP20 BIAŁY

⚡ WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 10A/230V IP44 BIAŁY PODŚWIELANY

⊙ PRZECISK BISTABILNY PODŚWIELANY PODTYNKOWY 10A/230V IP20 BIAŁY

CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI

tel/fax. /22/ 885 60 72

02-935 Warszawa ul.Betleńska 4

e-mail pracownia@cs-architekt.pl

temat	PRZEBUDOWA PODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO FIZJOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA W KLINICE GINEKOLOGII - BUDYNEK "B" - II PIĘTRO CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wolska 137 na części działki nr ew. 8/7, obr. 146505, 8.0116 (dawna działka nr ew. 8/3, z obr. 1.01.16)		
inwestor	Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wolska 137, 02-507 Warszawa		
autorzy	mgr inż. Tomasz Wereniczuk upr. Wa 9601 upr. bud.		
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Fręczak upr. St-9785 upr. bud.		
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
nazwa rys.	RZUT II PIĘTRA-OŚWIETLENIE		
data	fac:	PROJEKT WYKONAWCZY	nr rys.: E-04
LUTY 2017	skala:	1:100	rewizja: 00