


ZBIONCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA STUDIENNEGO studnia S-6

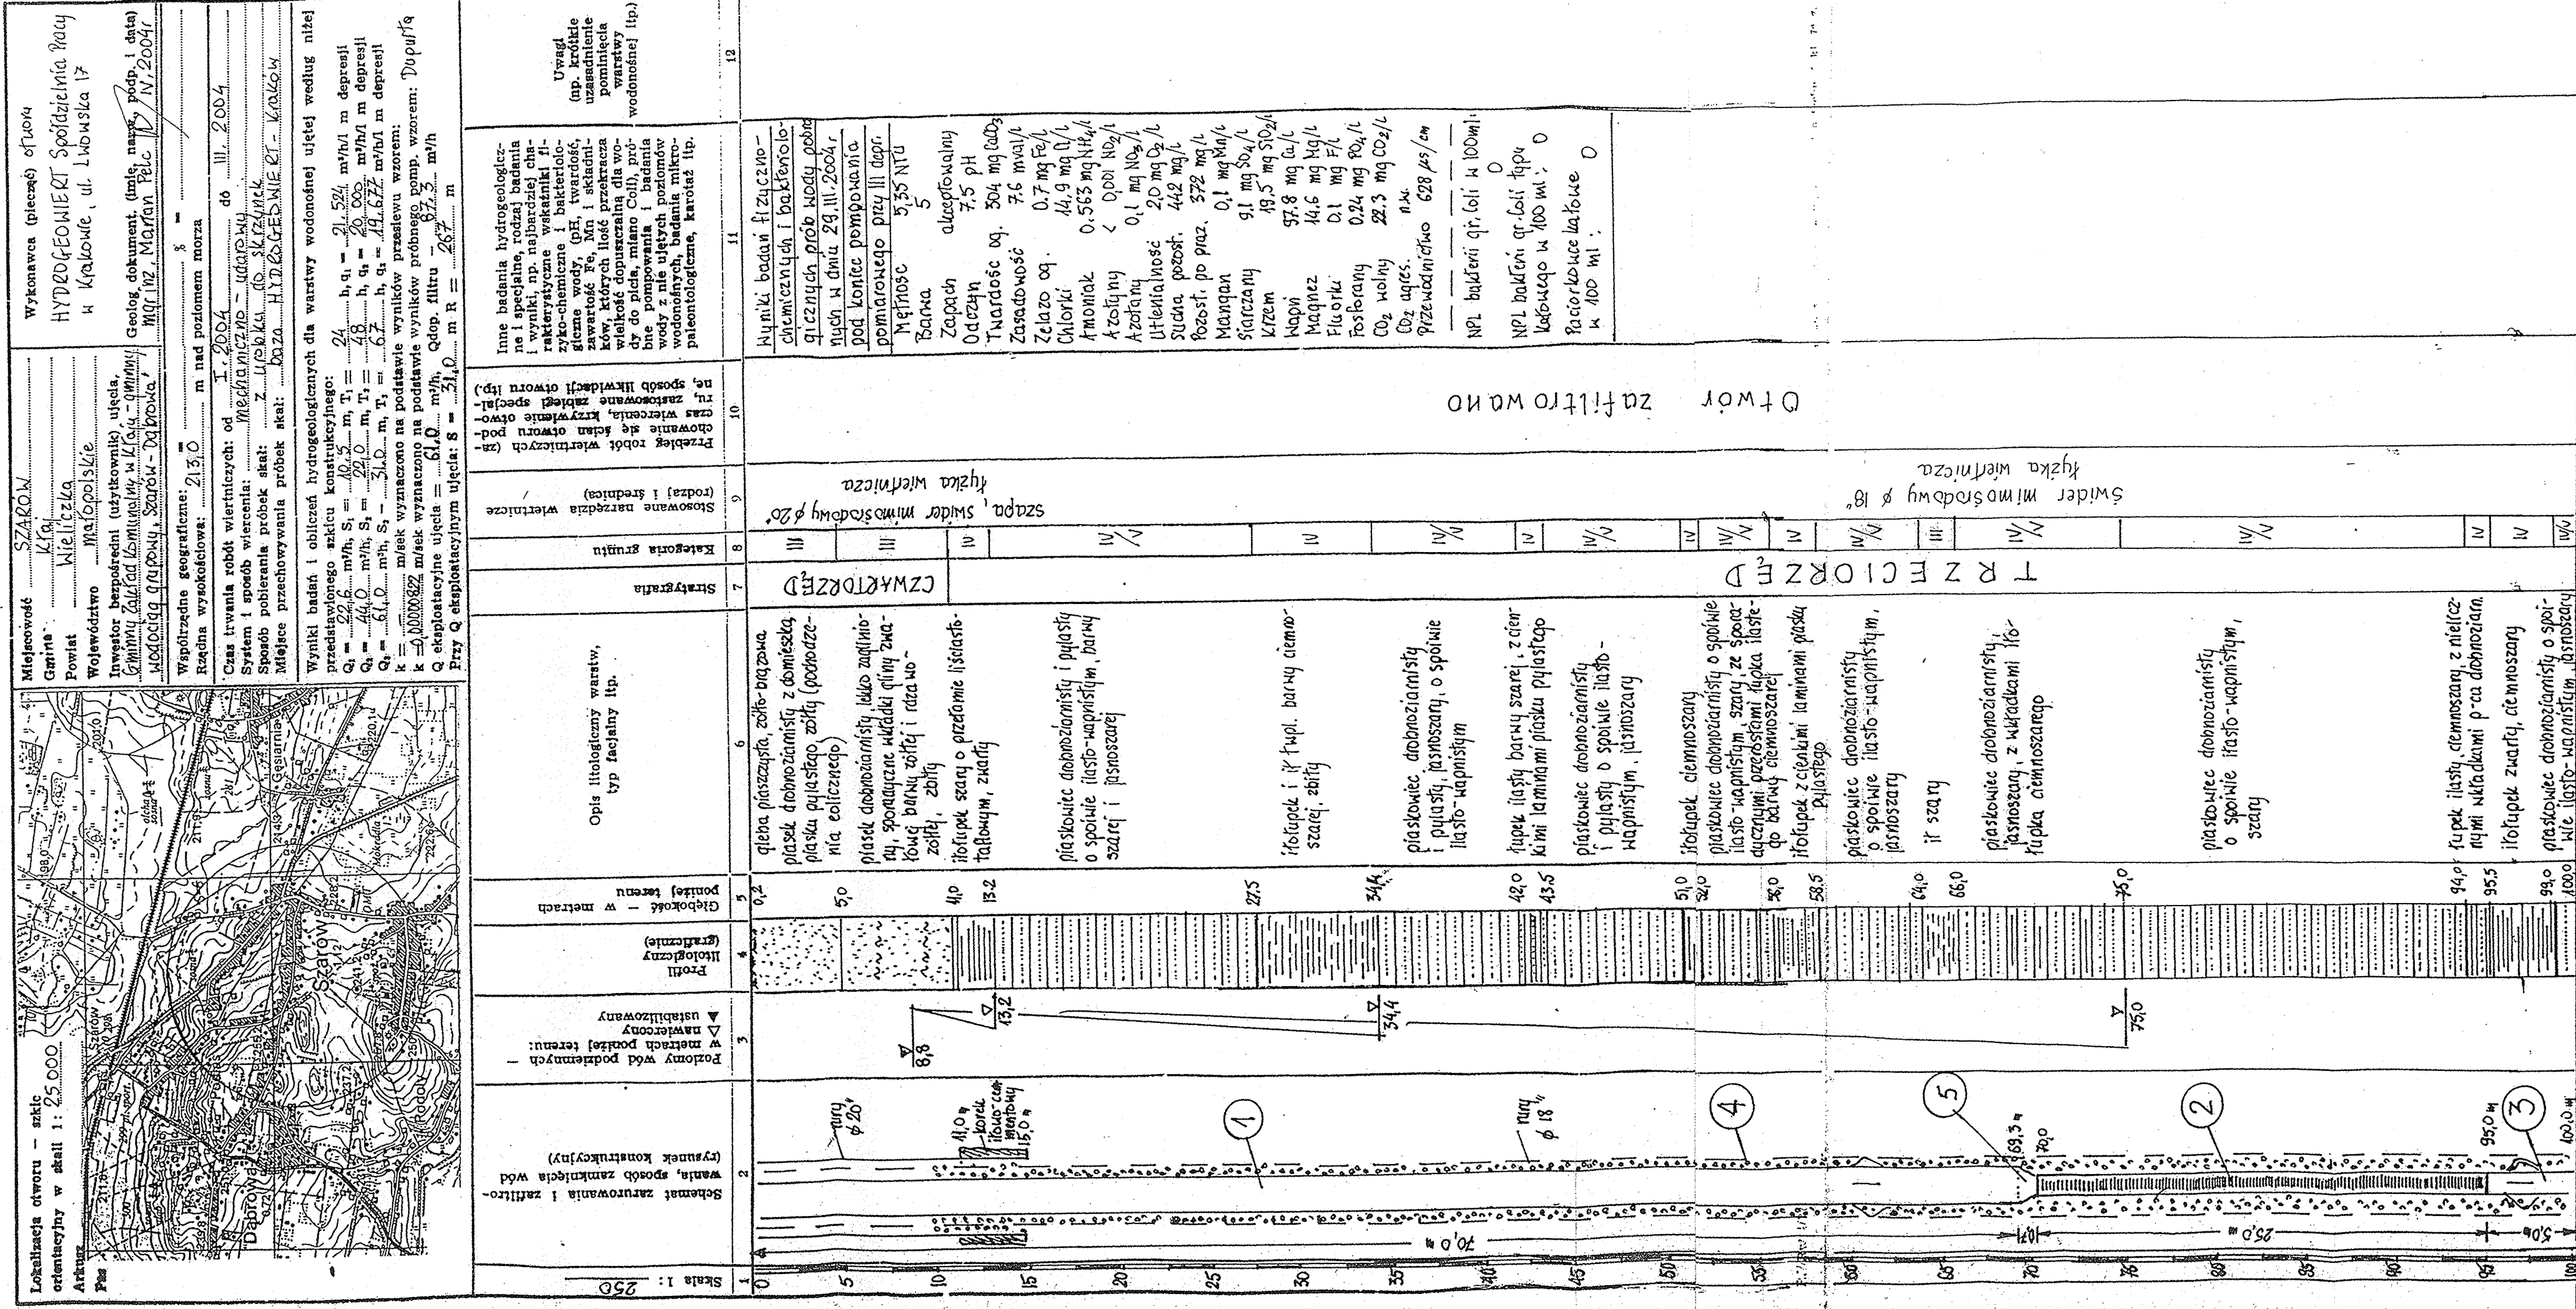

- Objaśnienie:
- 1 - część nadfiltrująca z rur PVC DN 250 typ K φ 280 mm, długość 70,0 m
 - 2 - część czarna z rur PVC typ K φ 255 mm, perforacja szczelinami φ 4 mm, długość 25,0 m
 - 3 - część podfiltrująca z rur PVC typ K φ 225 mm, z dnem, długość 5,0 m
 - 4 - obryska żurawia φ 2-3 mm, naturalna, kwadratowa
 - 5 - redukcja PVC do rur φ 280 mm i rur φ 225 mm, długość 0,7 m