




DR.7211.4.39.2018

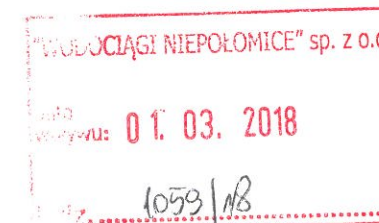

Niepołomice, 27.02.2018 r.

DTI-JRP



Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej (pismo znak: WN/DTI-JRP/218/18).

W odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej inwestycji pn. **Cz. 10 „Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice ZUW – 1” zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków”** realizowanej w ramach projektu **„ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”** informuję, że istnieje możliwość zainstalowania i pozostawienia w pasie dróg gminnych (ul. Kusocińskiego – 2346/1 w Niepołomicach i ul. Na Grobli – 1682, 1717/2 i 1761/1) oraz na terenie działek gminnych (3213/3, 2360/1, 2348/6 i 2347/1 w Niepołomicach) przewodów sieci wodociągowej pod następującymi warunkami:

- sieć wodociągową w pasie drogowym należy zlokalizować w poboczu, w miarę możliwości wynikających z usytuowania pasa drogowego,
- dopuszcza się możliwość prowadzenia w/w sieci w jezdni, tylko w przypadku braku możliwości usytuowania przewodów wodociągowych w poboczu (np. ze względów technicznych),
- sieć wodociągową w jezdni ul. Kusocińskiego można wykonać jedynie metodą bezrozkopową,
- lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym należy przedłożyć do uzgodnienia na mapie zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej, celem uzgodnienia przebiegu przewodów oraz podania warunków na wykonanie robót w pasie drogowym,
- w przypadku dróg utwardzonych kruszywem należy odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię drogi poprzez ułożenie dogęszczonych warstw kruszywa nad wbudowanymi sieciami,
- na odcinkach dróg o jezdni asfaltowej należy odtworzyć podbudowę dróg j/w oraz zniszczoną jezdnię drogi poprzez odtworzenie 2 w-w bitumicznych jak dla KR1 (tj. 4cm w-wa wiążąca na szerokości wykopu oraz 5 cm w-wa wiążąca na całej szerokości jezdni dróg gminnych),
- za pozostawione urządzenia w pasie drogowym zostaną naliczone opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach NR XXIX/398/13 z dnia 17 kwietnia 2013r.


Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr inż. Roman Ptak

Otrzymują:
1 x adresat + załączniki graficzne (4 egz. map)
1 x a/a

Sporządził: Grzegorz Iwanicki

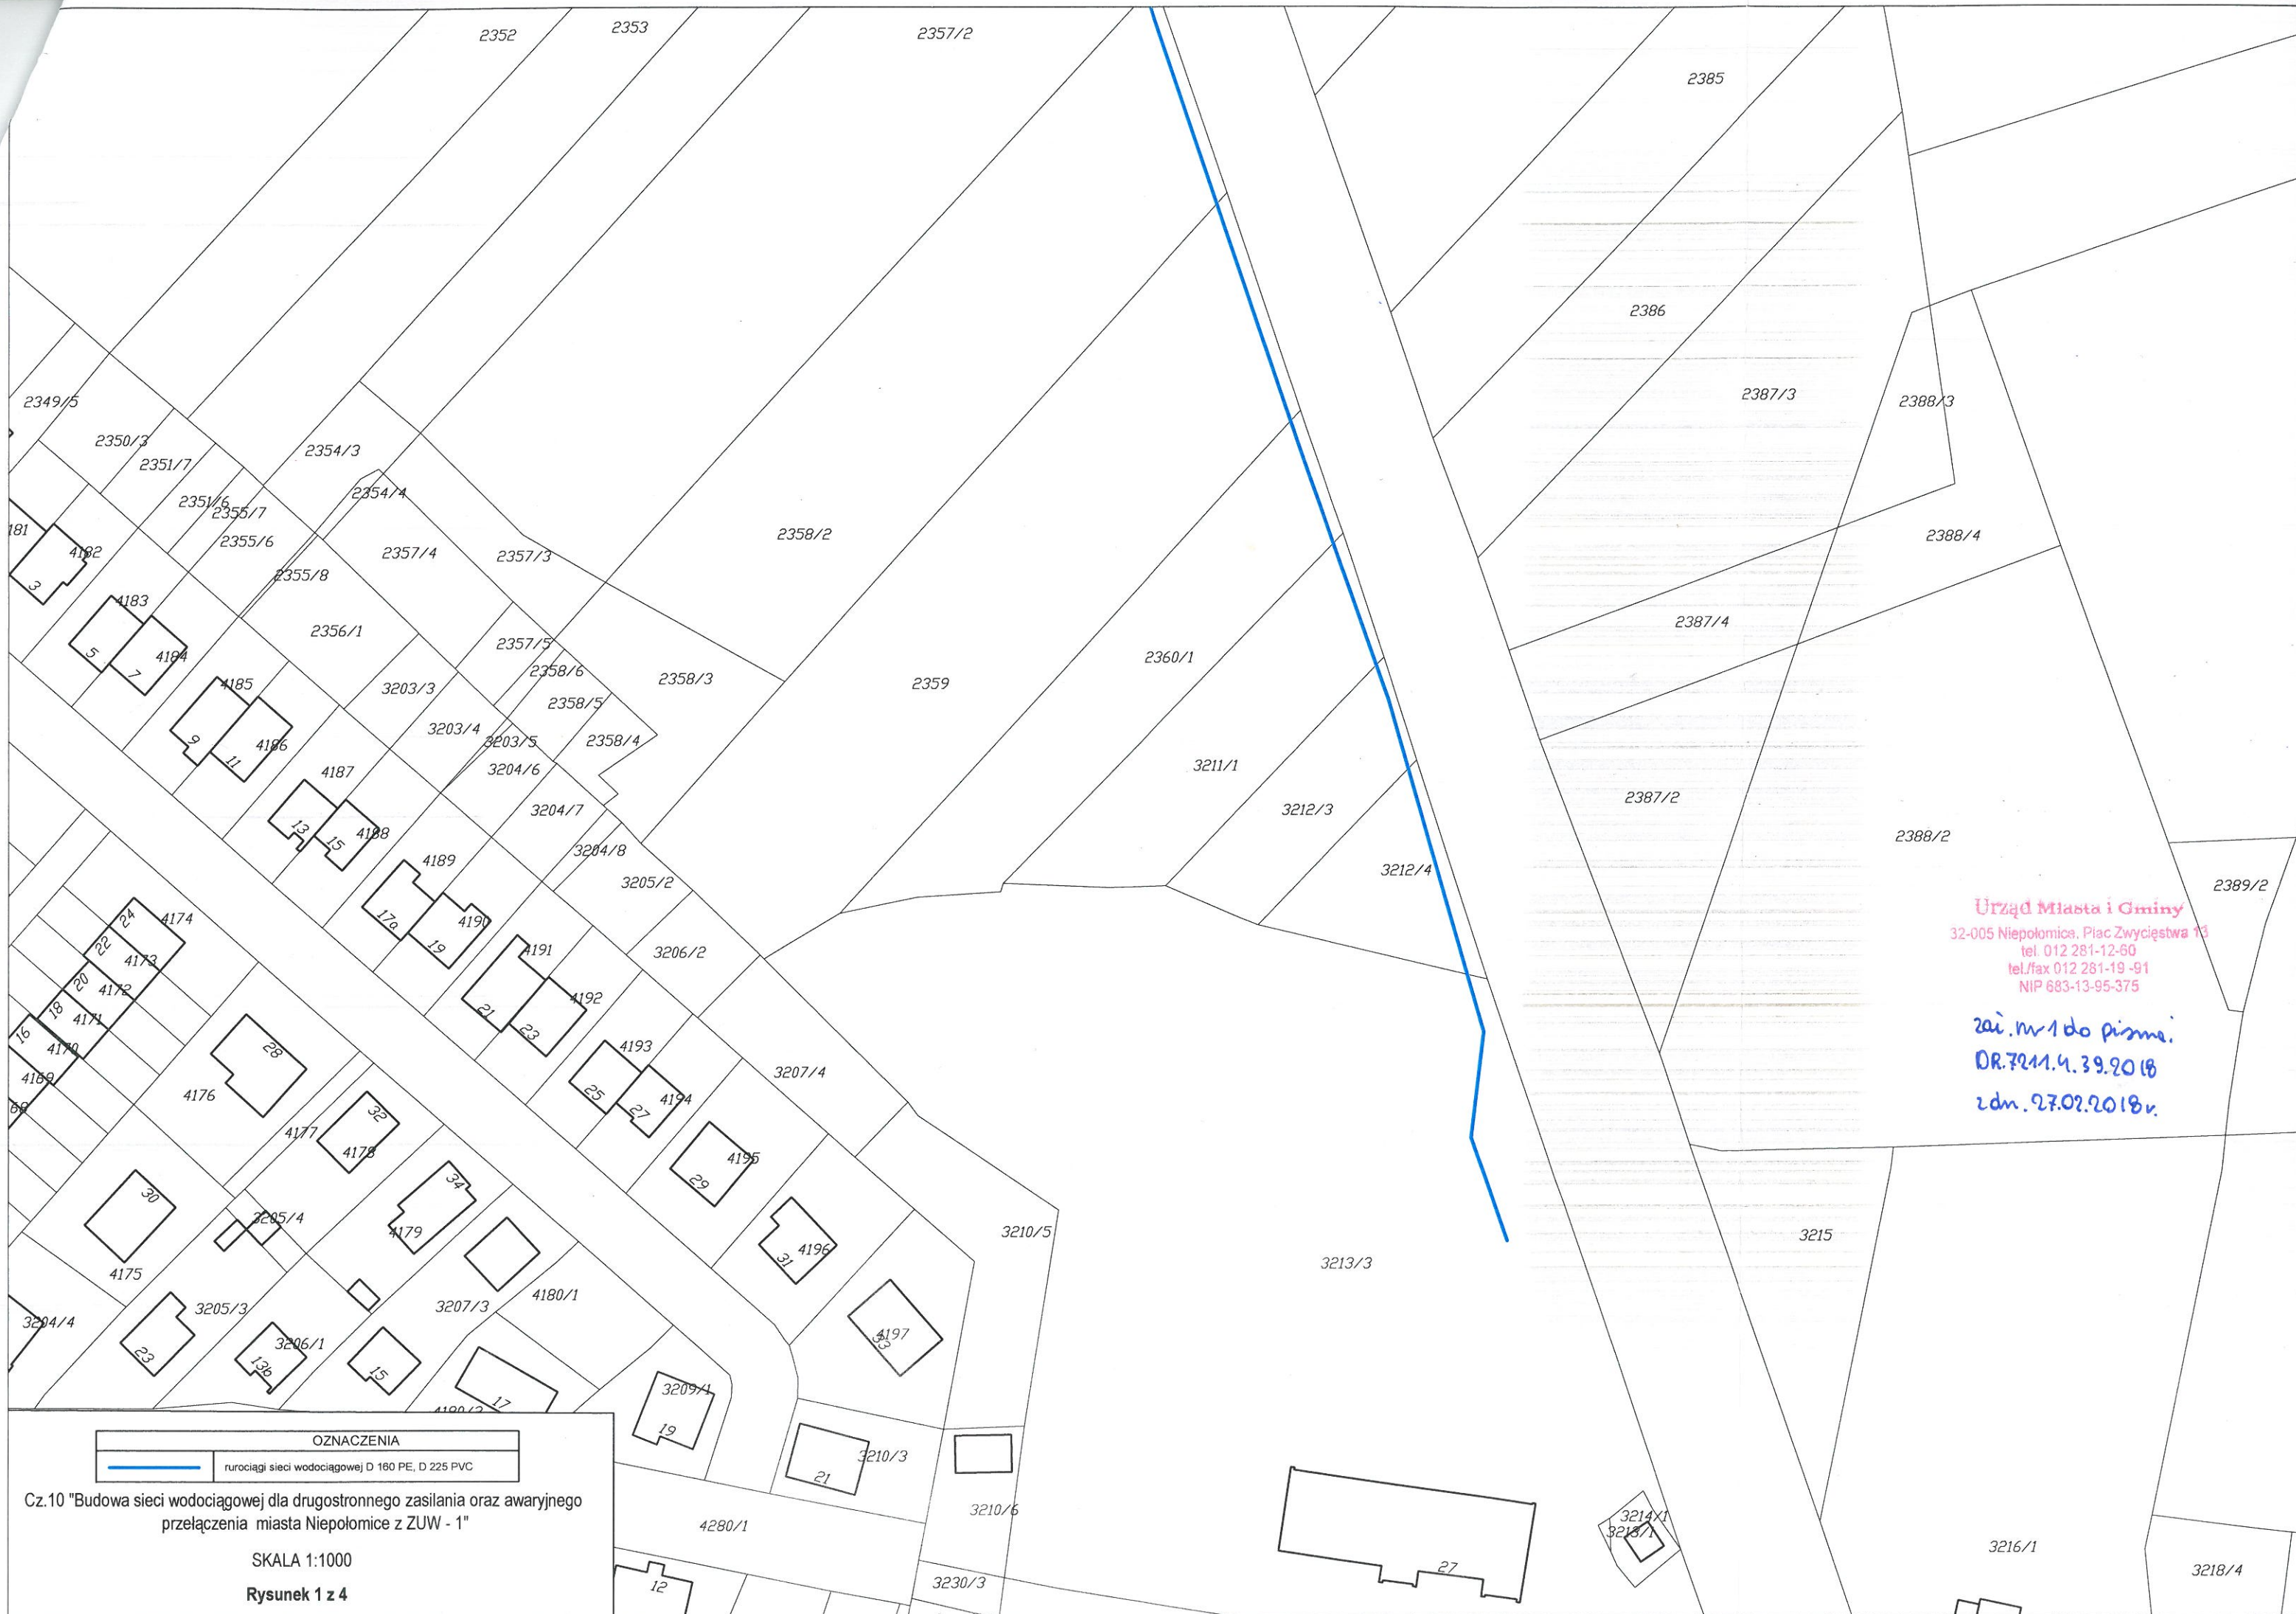
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250 94 04
fax + 48 12 250 94 00
magistrat@niepolomice.com



Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepolomice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-60
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375

zai. nr 1 do pisma:
DR.7211.4.39.2018
z dn. 27.02.2018r.

OZNACZENIA




rurociągi sieci wodociągowej D 160 PE, D 225 PVC

Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepolomice z ZUW - 1"

SKALA 1:1000


Rysunek 1 z 4

OZNACZENIA	
	rurociągi sieci wodociągowej D 160 PE, D 225 PVC

Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1"


SKALA 1:1000

Rysunek 2 z 4

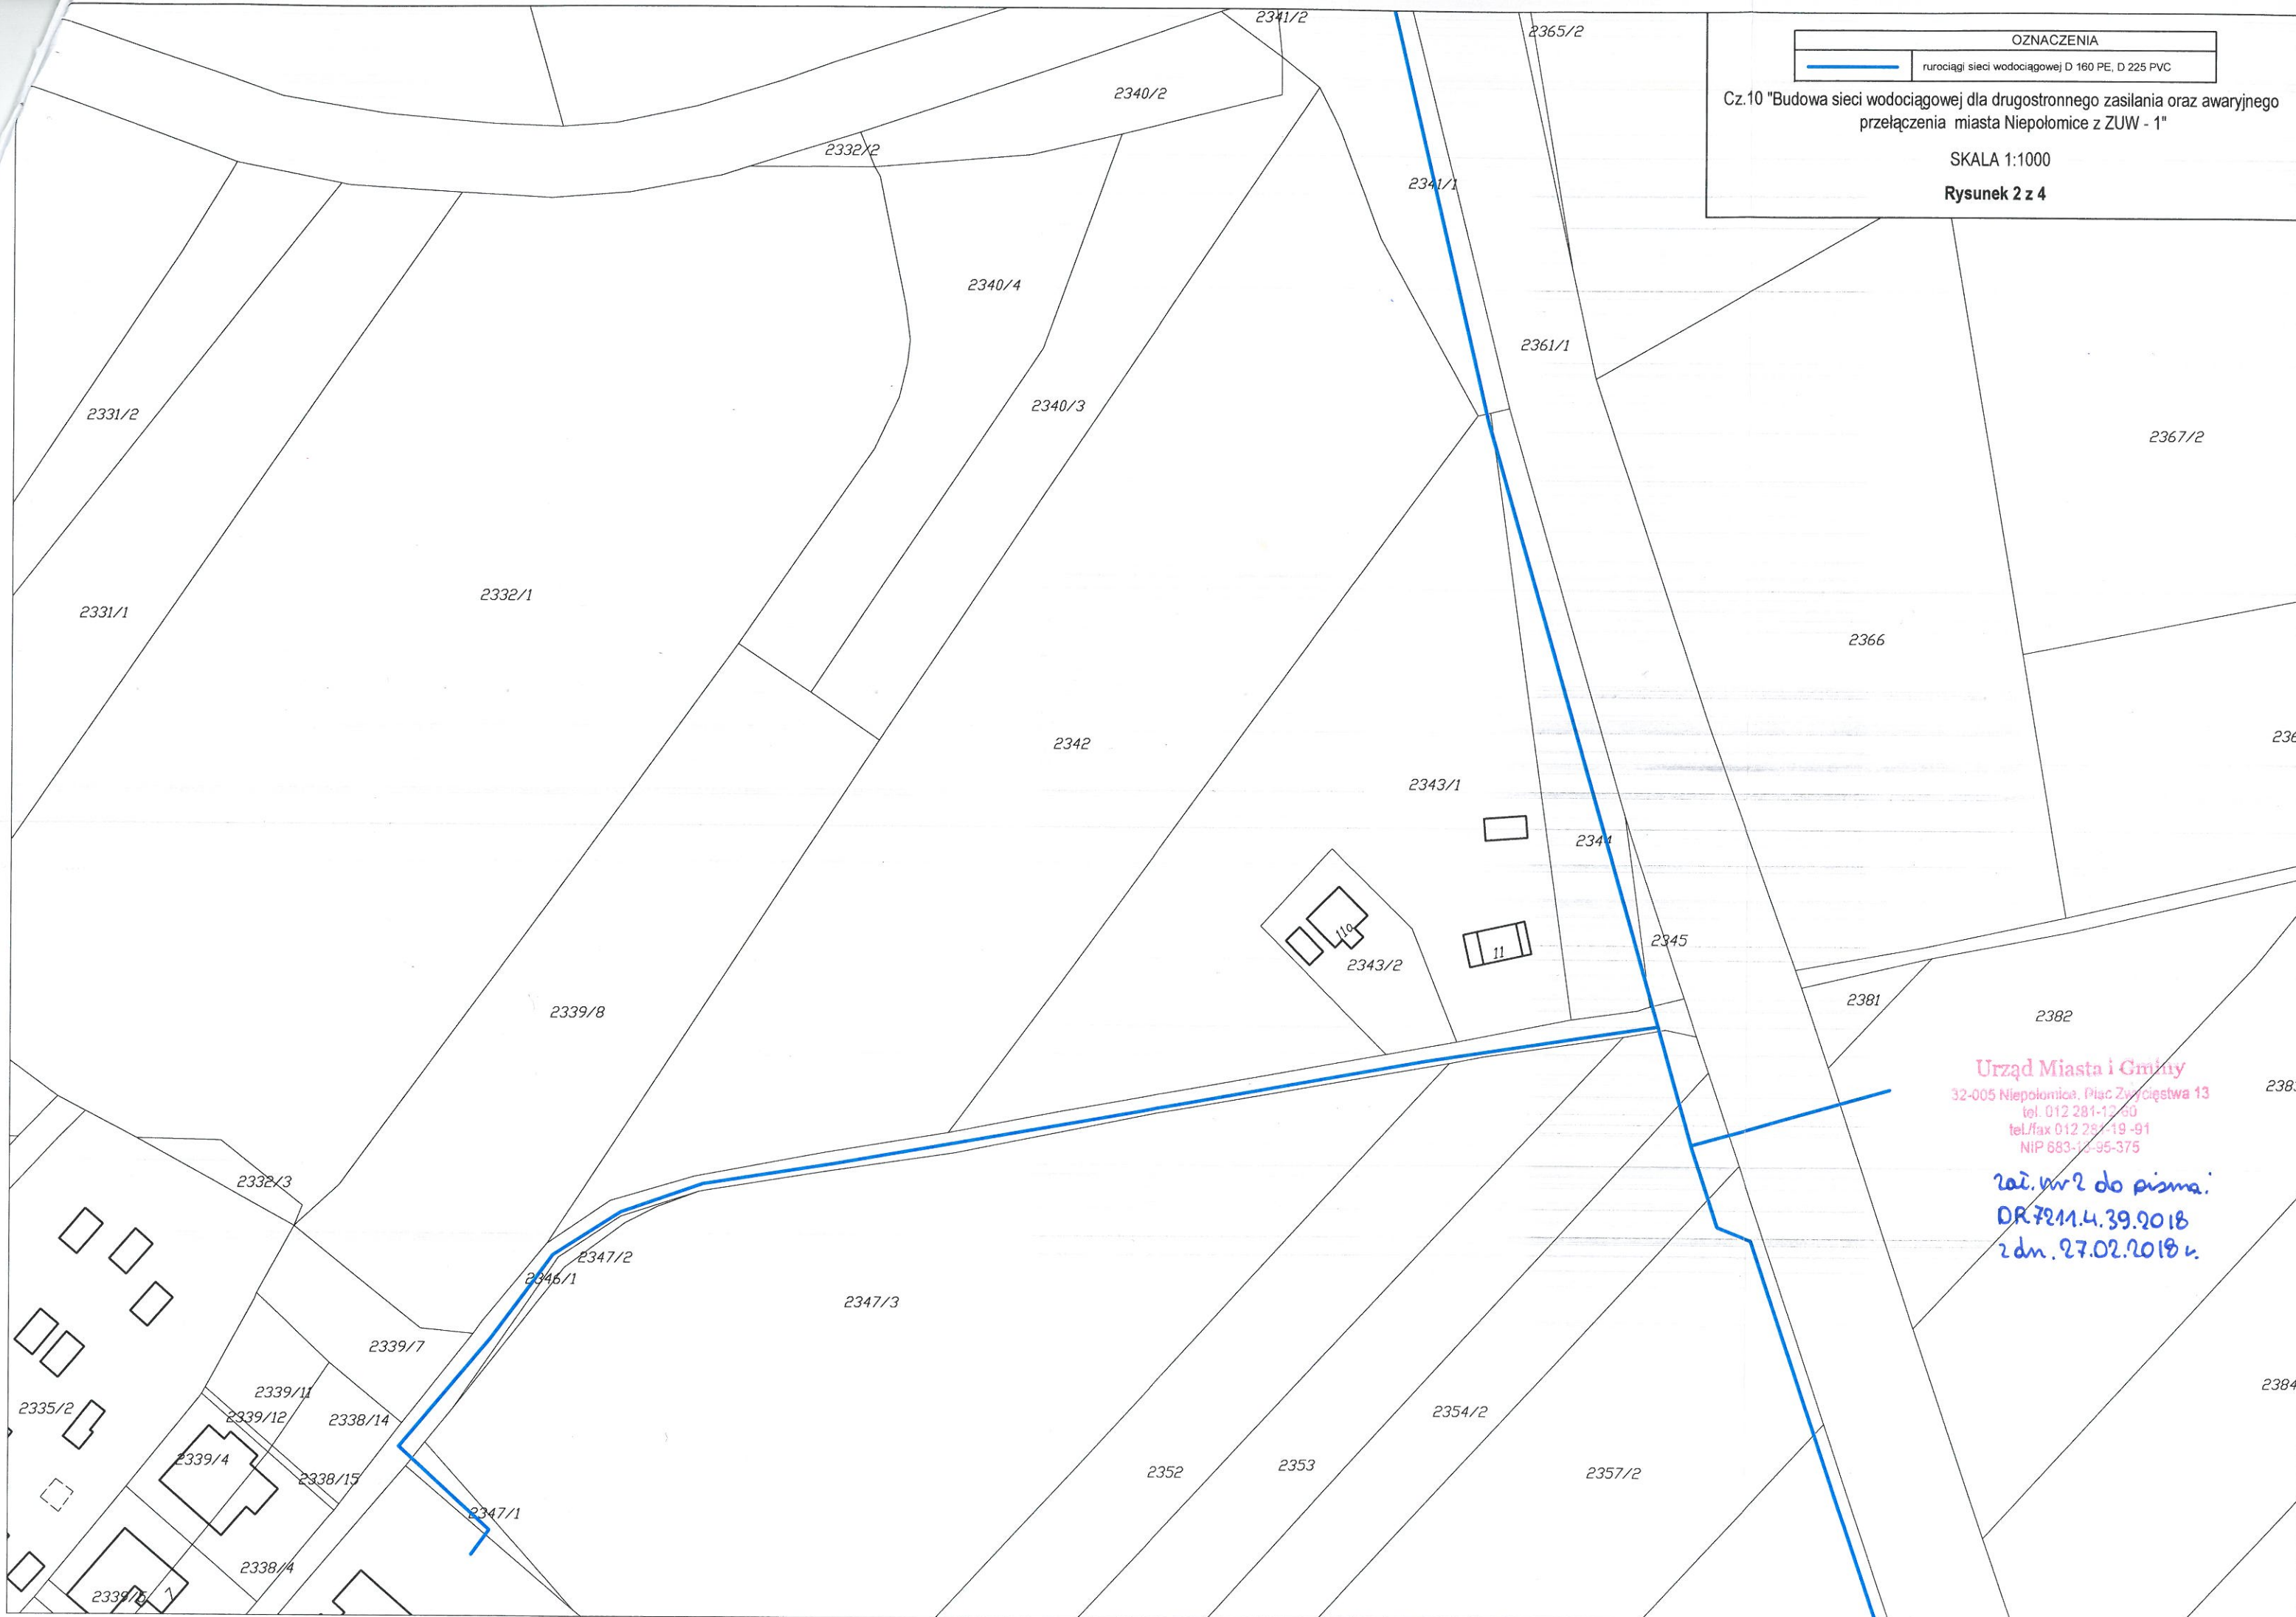


Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12 60
tel./fax 012 281-19 -91
NIP 683-12-95-375

zał. nr 2 do pisma:
DR 7211.4.39.2018
z dn. 27.02.2018 r.

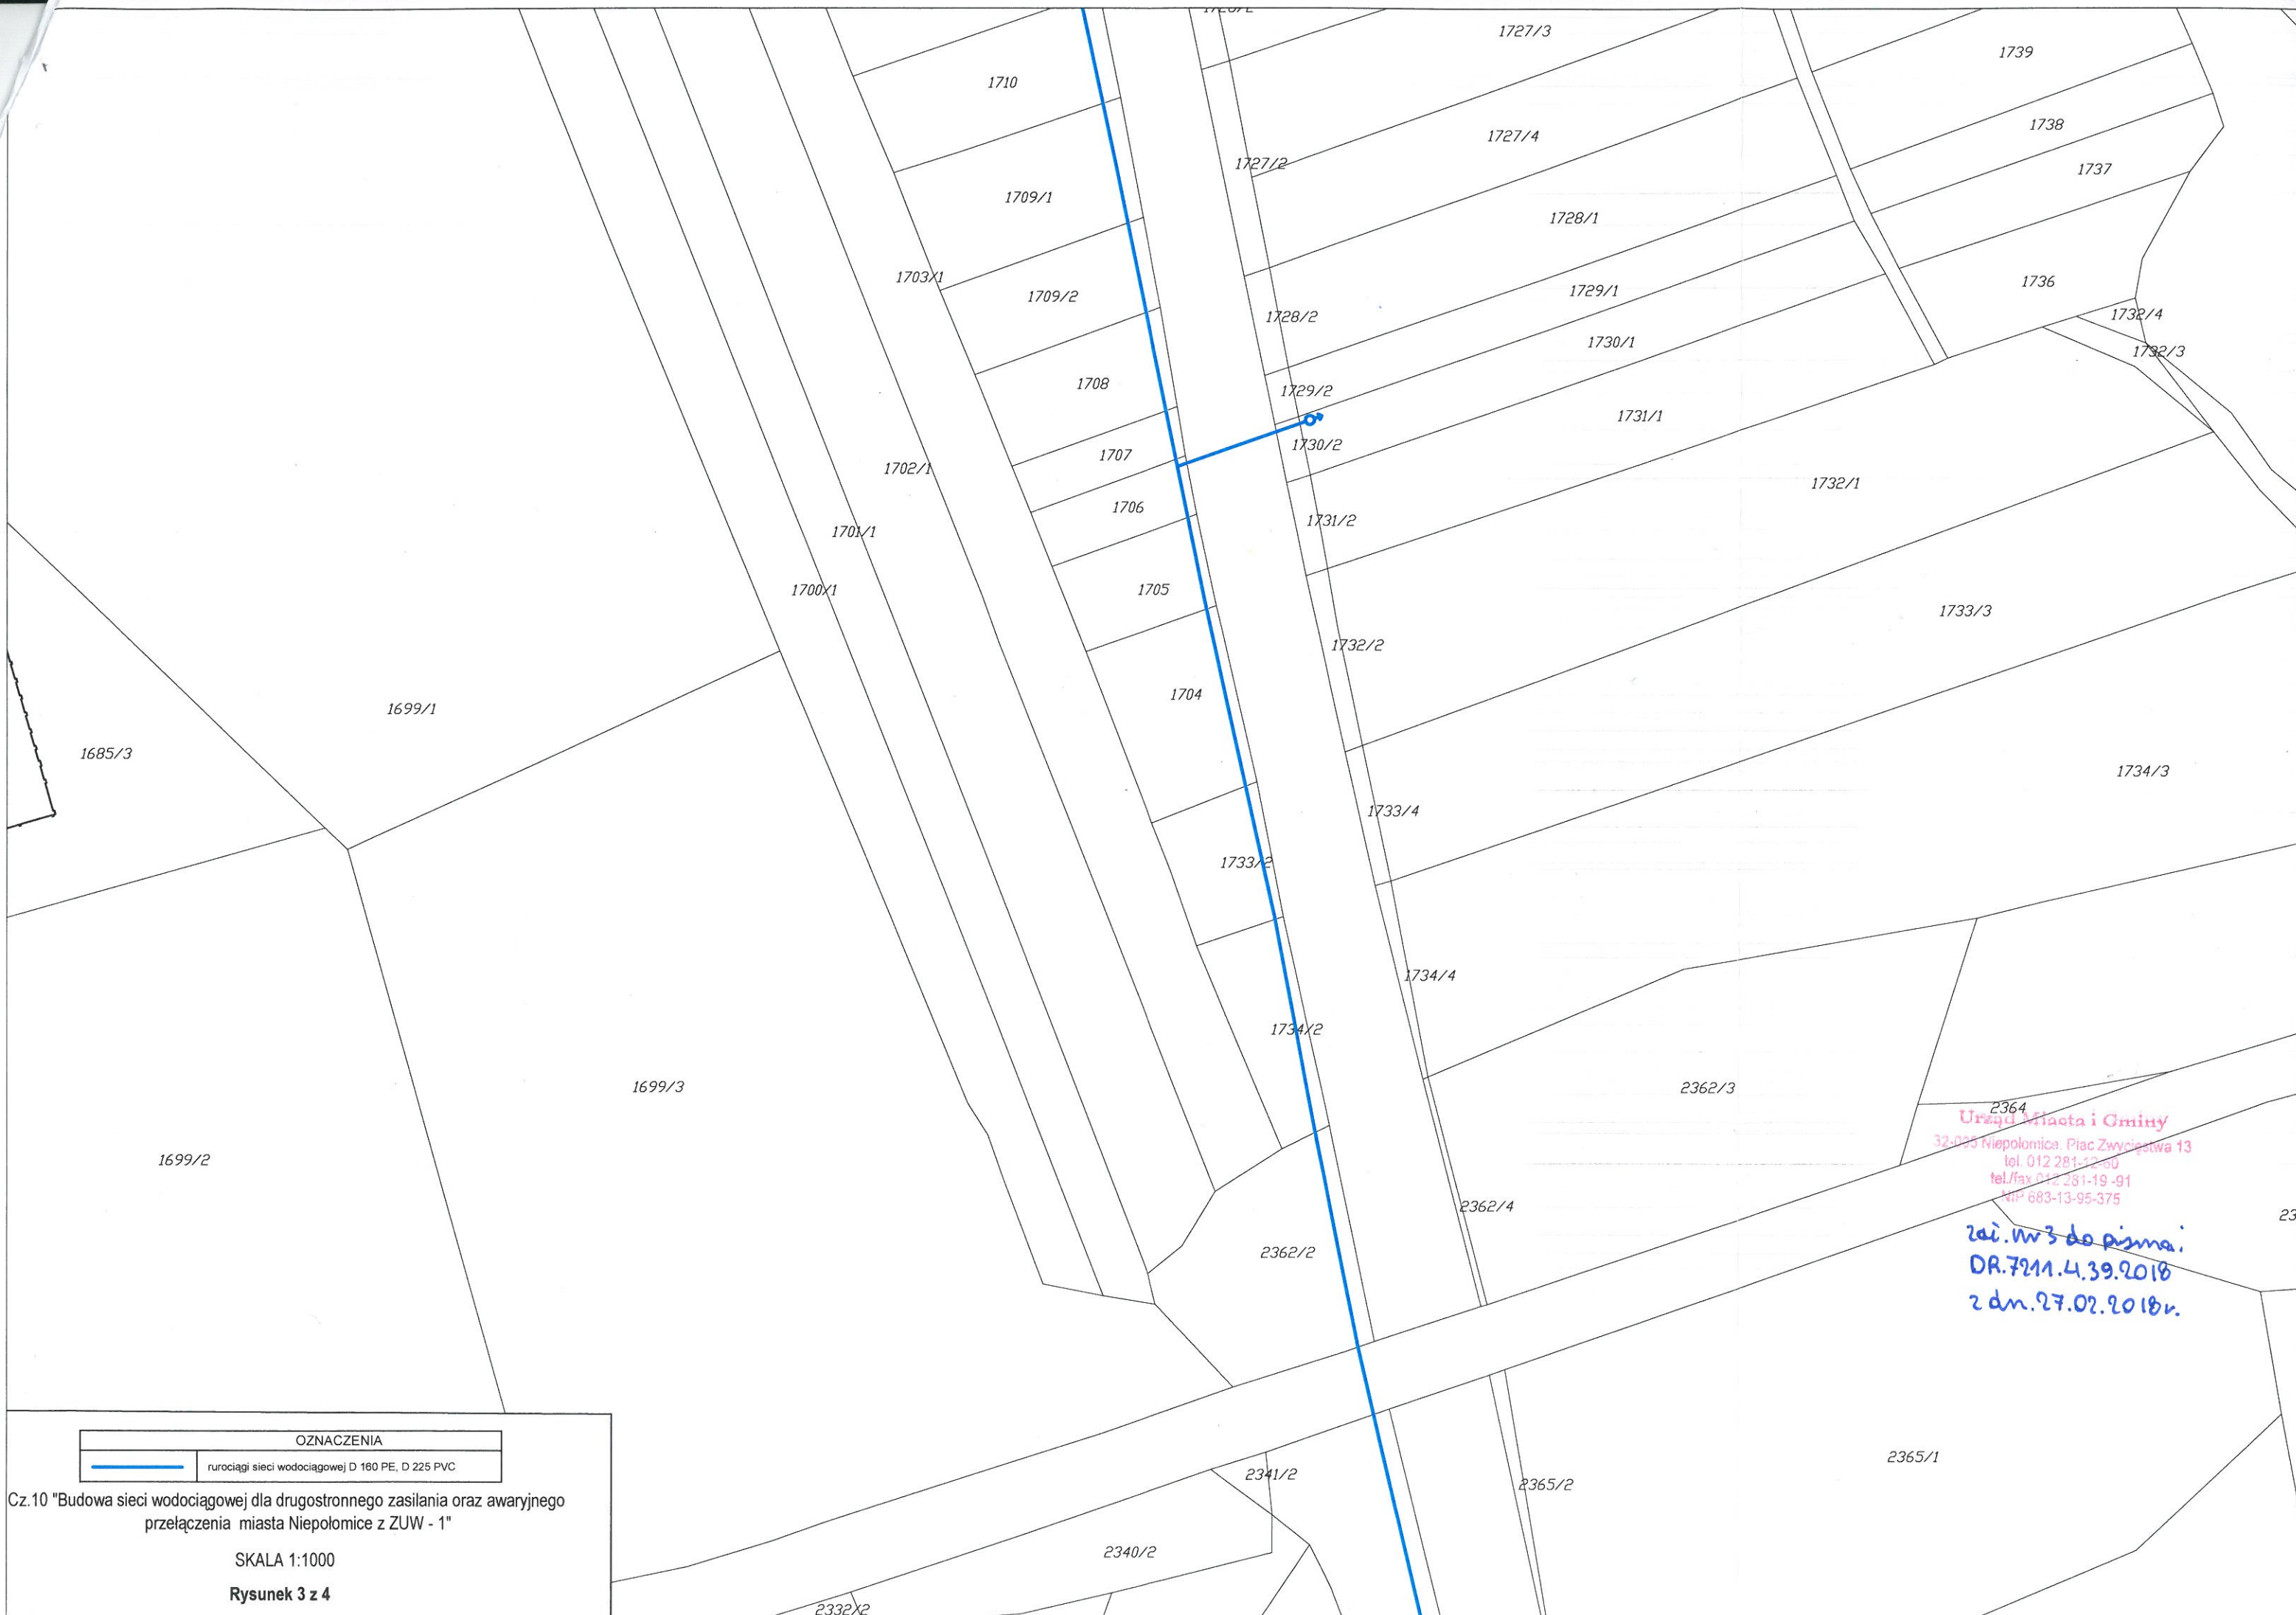

2364
Urząd Miasta i Gminy
32-095 Niepolomice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-60
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375

zai. nr 3 do pisma:
DR.7211.4.39.2018
z dn. 27.02.2018r.

OZNACZENIA	
	rurociągi sieci wodociągowej D 160 PE, D 225 PVC

Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepolomice z ZUW - 1"


SKALA 1:1000

Rysunek 3 z 4



Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepolomice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-60
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375

zł. nr 4 do pisma.
DR. 72.11.4.39.2018
z dn. 27.02.2018r.

OZNACZENIA	
	rurociągi sieci wodociągowej D 160 PE, D 225 PVC

Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepolomice z ZUW - 1"

SKALA 1:1000

Rysunek 4 z 4