
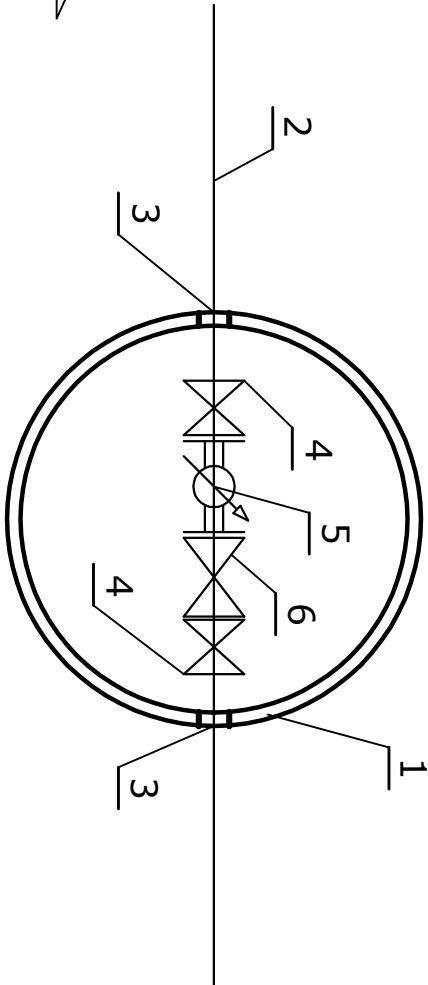



# STUNIA WODOMIERZOWA Ø 1000

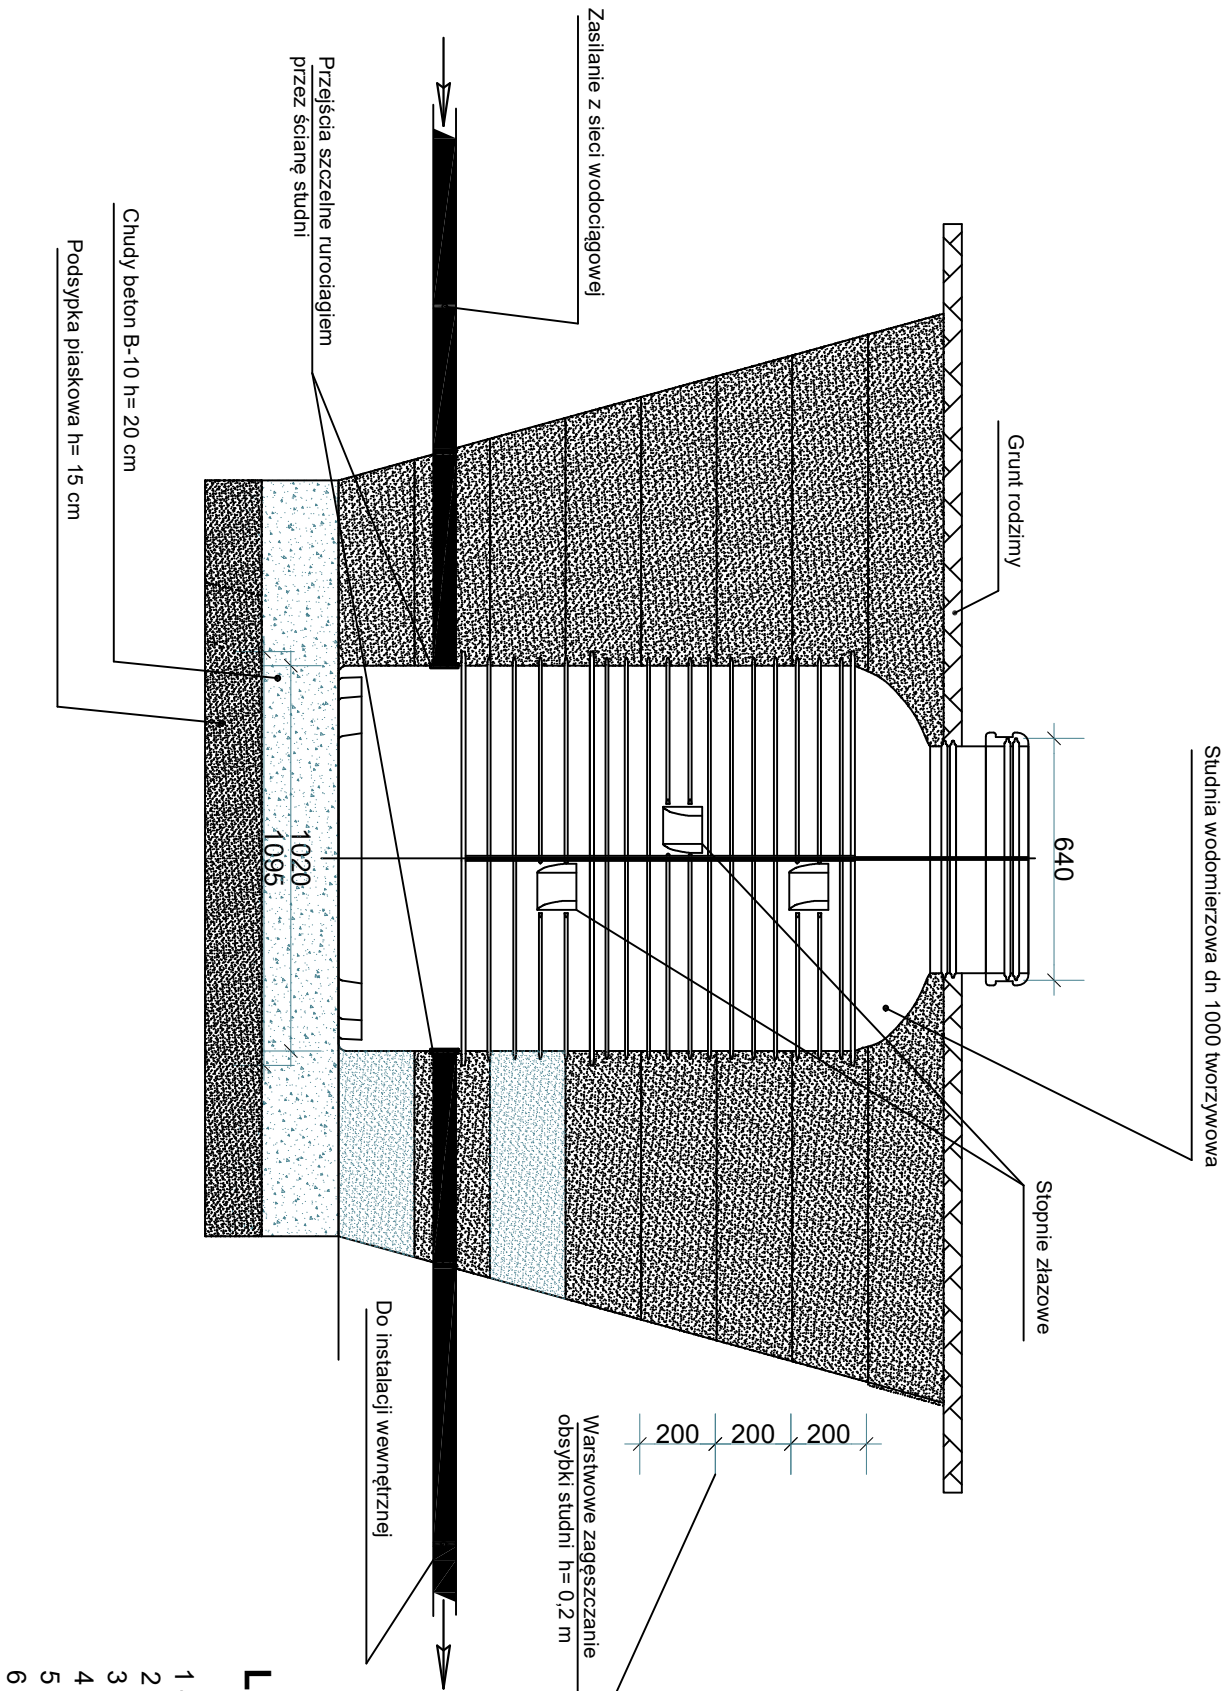

## LEGENDA

- 1 - zbiornik - studnia wodomierzowa dn 1000
- 2 - rurociąg PE dn 40
- 3 - przejścia szczelne w ścianie studni dobrane do średnicy rurociągu
- 4 - zawór grzybkowy DN 32
- 5 - wodomierz skrzydełkowy DN 20
- 6 - zawór zwrotny DN 32 typ EA

<b>CODEX</b> 				Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przebieganie: Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Podgaje				Stan dokumentacji: Projekt Budowlany			
Typ projektu: STUNIA WODOMIERZOWA				Nr rys.: S-12			
Funkcja: Inżynier		Specjalność: Sanitarna		Numer uprawnień: WKP/0338/PWOS/10		Skala: 1:20	
Projektował: mgr inż. Robert Ochowiak		Sanitarna		WKP/0338/PWOS/10		Data: 11 lipiec, 2017 r	
Sprawdził: mgr inż. Maciej Dzikowski		sanitarna		LDD/1487/P00S/10			