
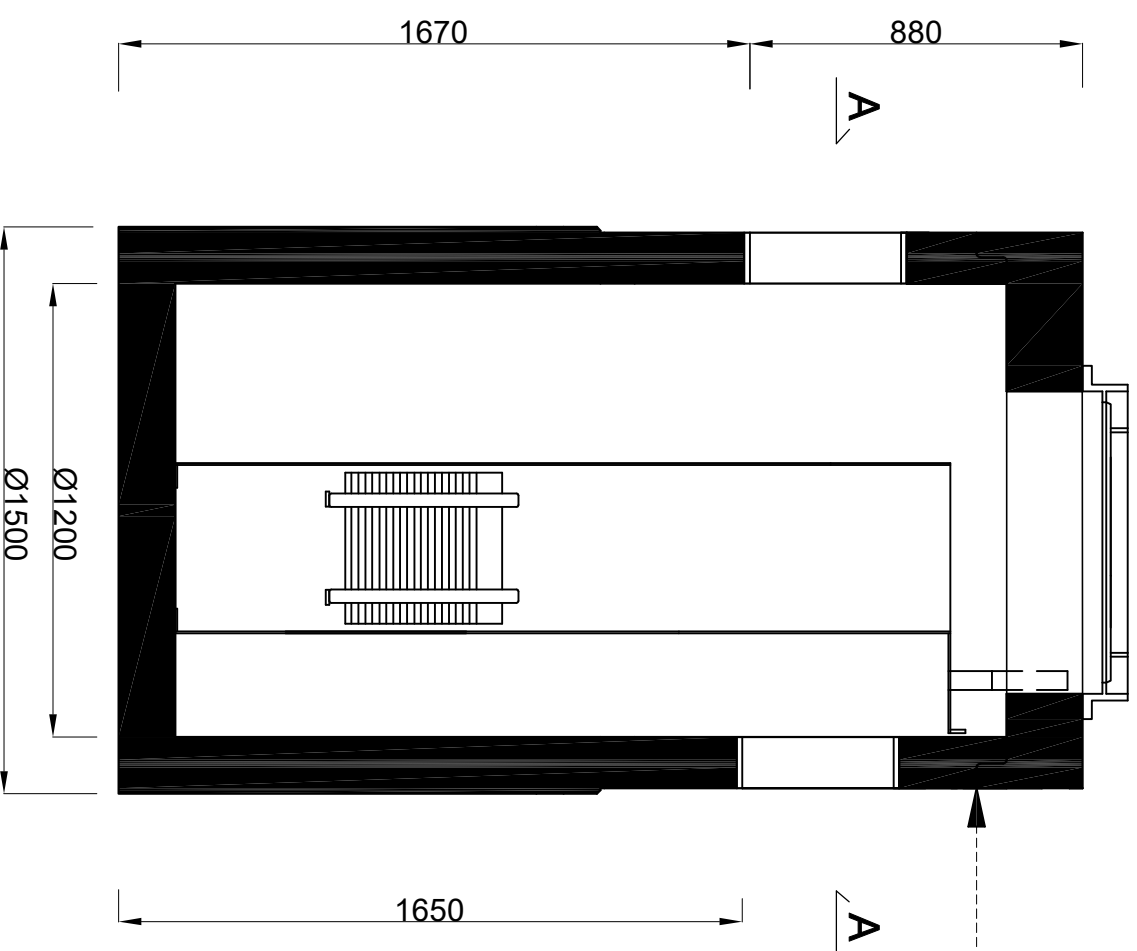
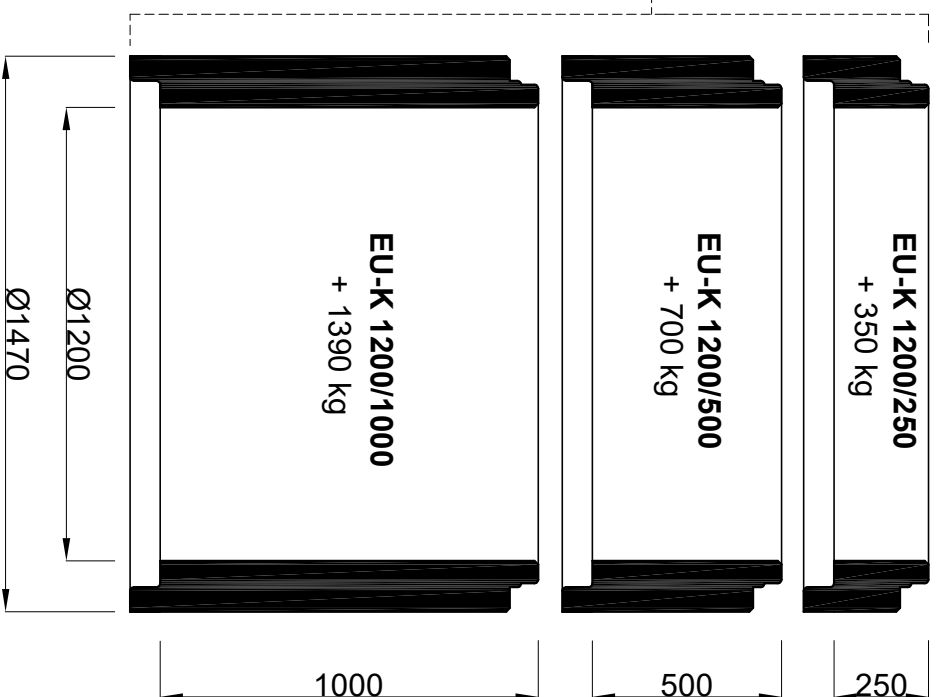
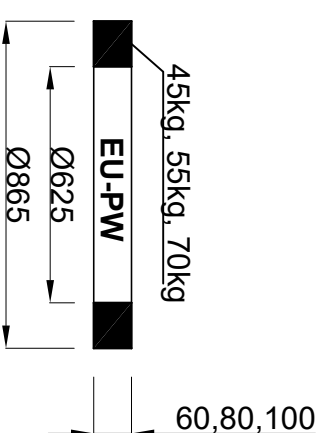



Separator lamelowy 10/100

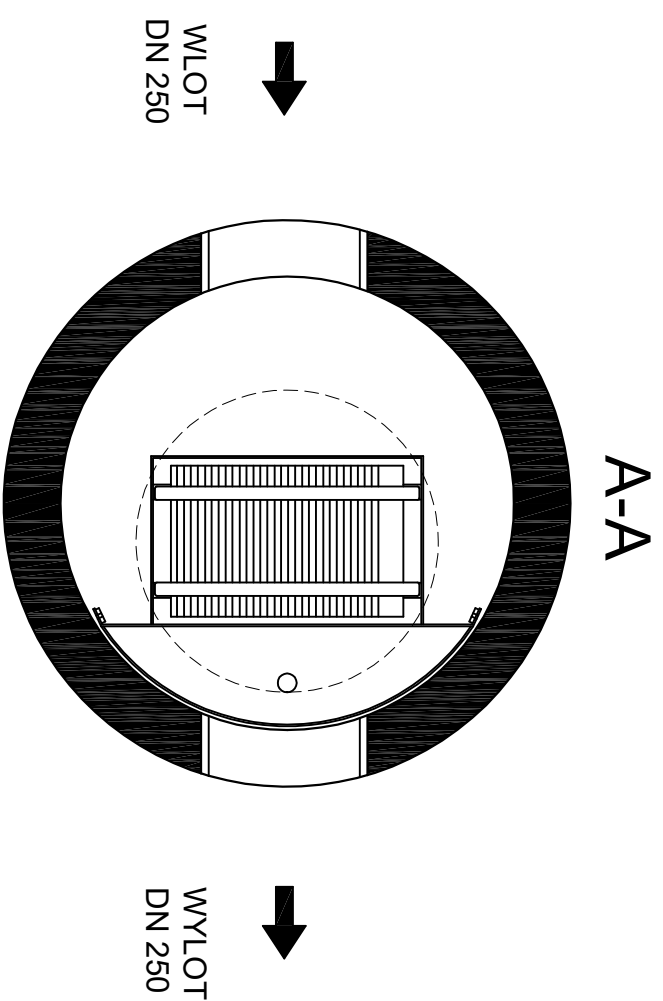

UWAGI

- wlot i wylot do separatora z rur PVC Ø 315 mm
- rodzaj i ilość elementów nad wlotem do separatora dostosować do głębokości zbiornika;
- pojemność magazynu oleju 260 dm³
- przepływ nominalny separatora 10 dm³/s
- przepływ max. 100 dm³/s

Przedsiębiorstwo:					
CODEX 					
Biuro Racjonalizstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl					
Pudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Podgaje					
Typ projektu:		SEPARATOR LAMELOWY		Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany	
				Nr rys.: S-05	
Funkcja	Imię / nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Stwierdzenie: 1:20
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	santarna	WKP/0338/PWOS/10		Data:
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	santarna	L0D/1487/P00S/10		Ilpiec, 2017 r.