


NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK. [m <sup>2</sup> p.u.]	POSADZKA
3/01	KOMUNIKACJA	13,45	CERAMIKA
3/02	WENTYLATORNIA	43,80	CERAMIKA
3/03	KOTŁOWNIA	43,80	CERAMIKA
POW. PIETRA W SUMIE		101,05m <sup>2</sup> p.u.	

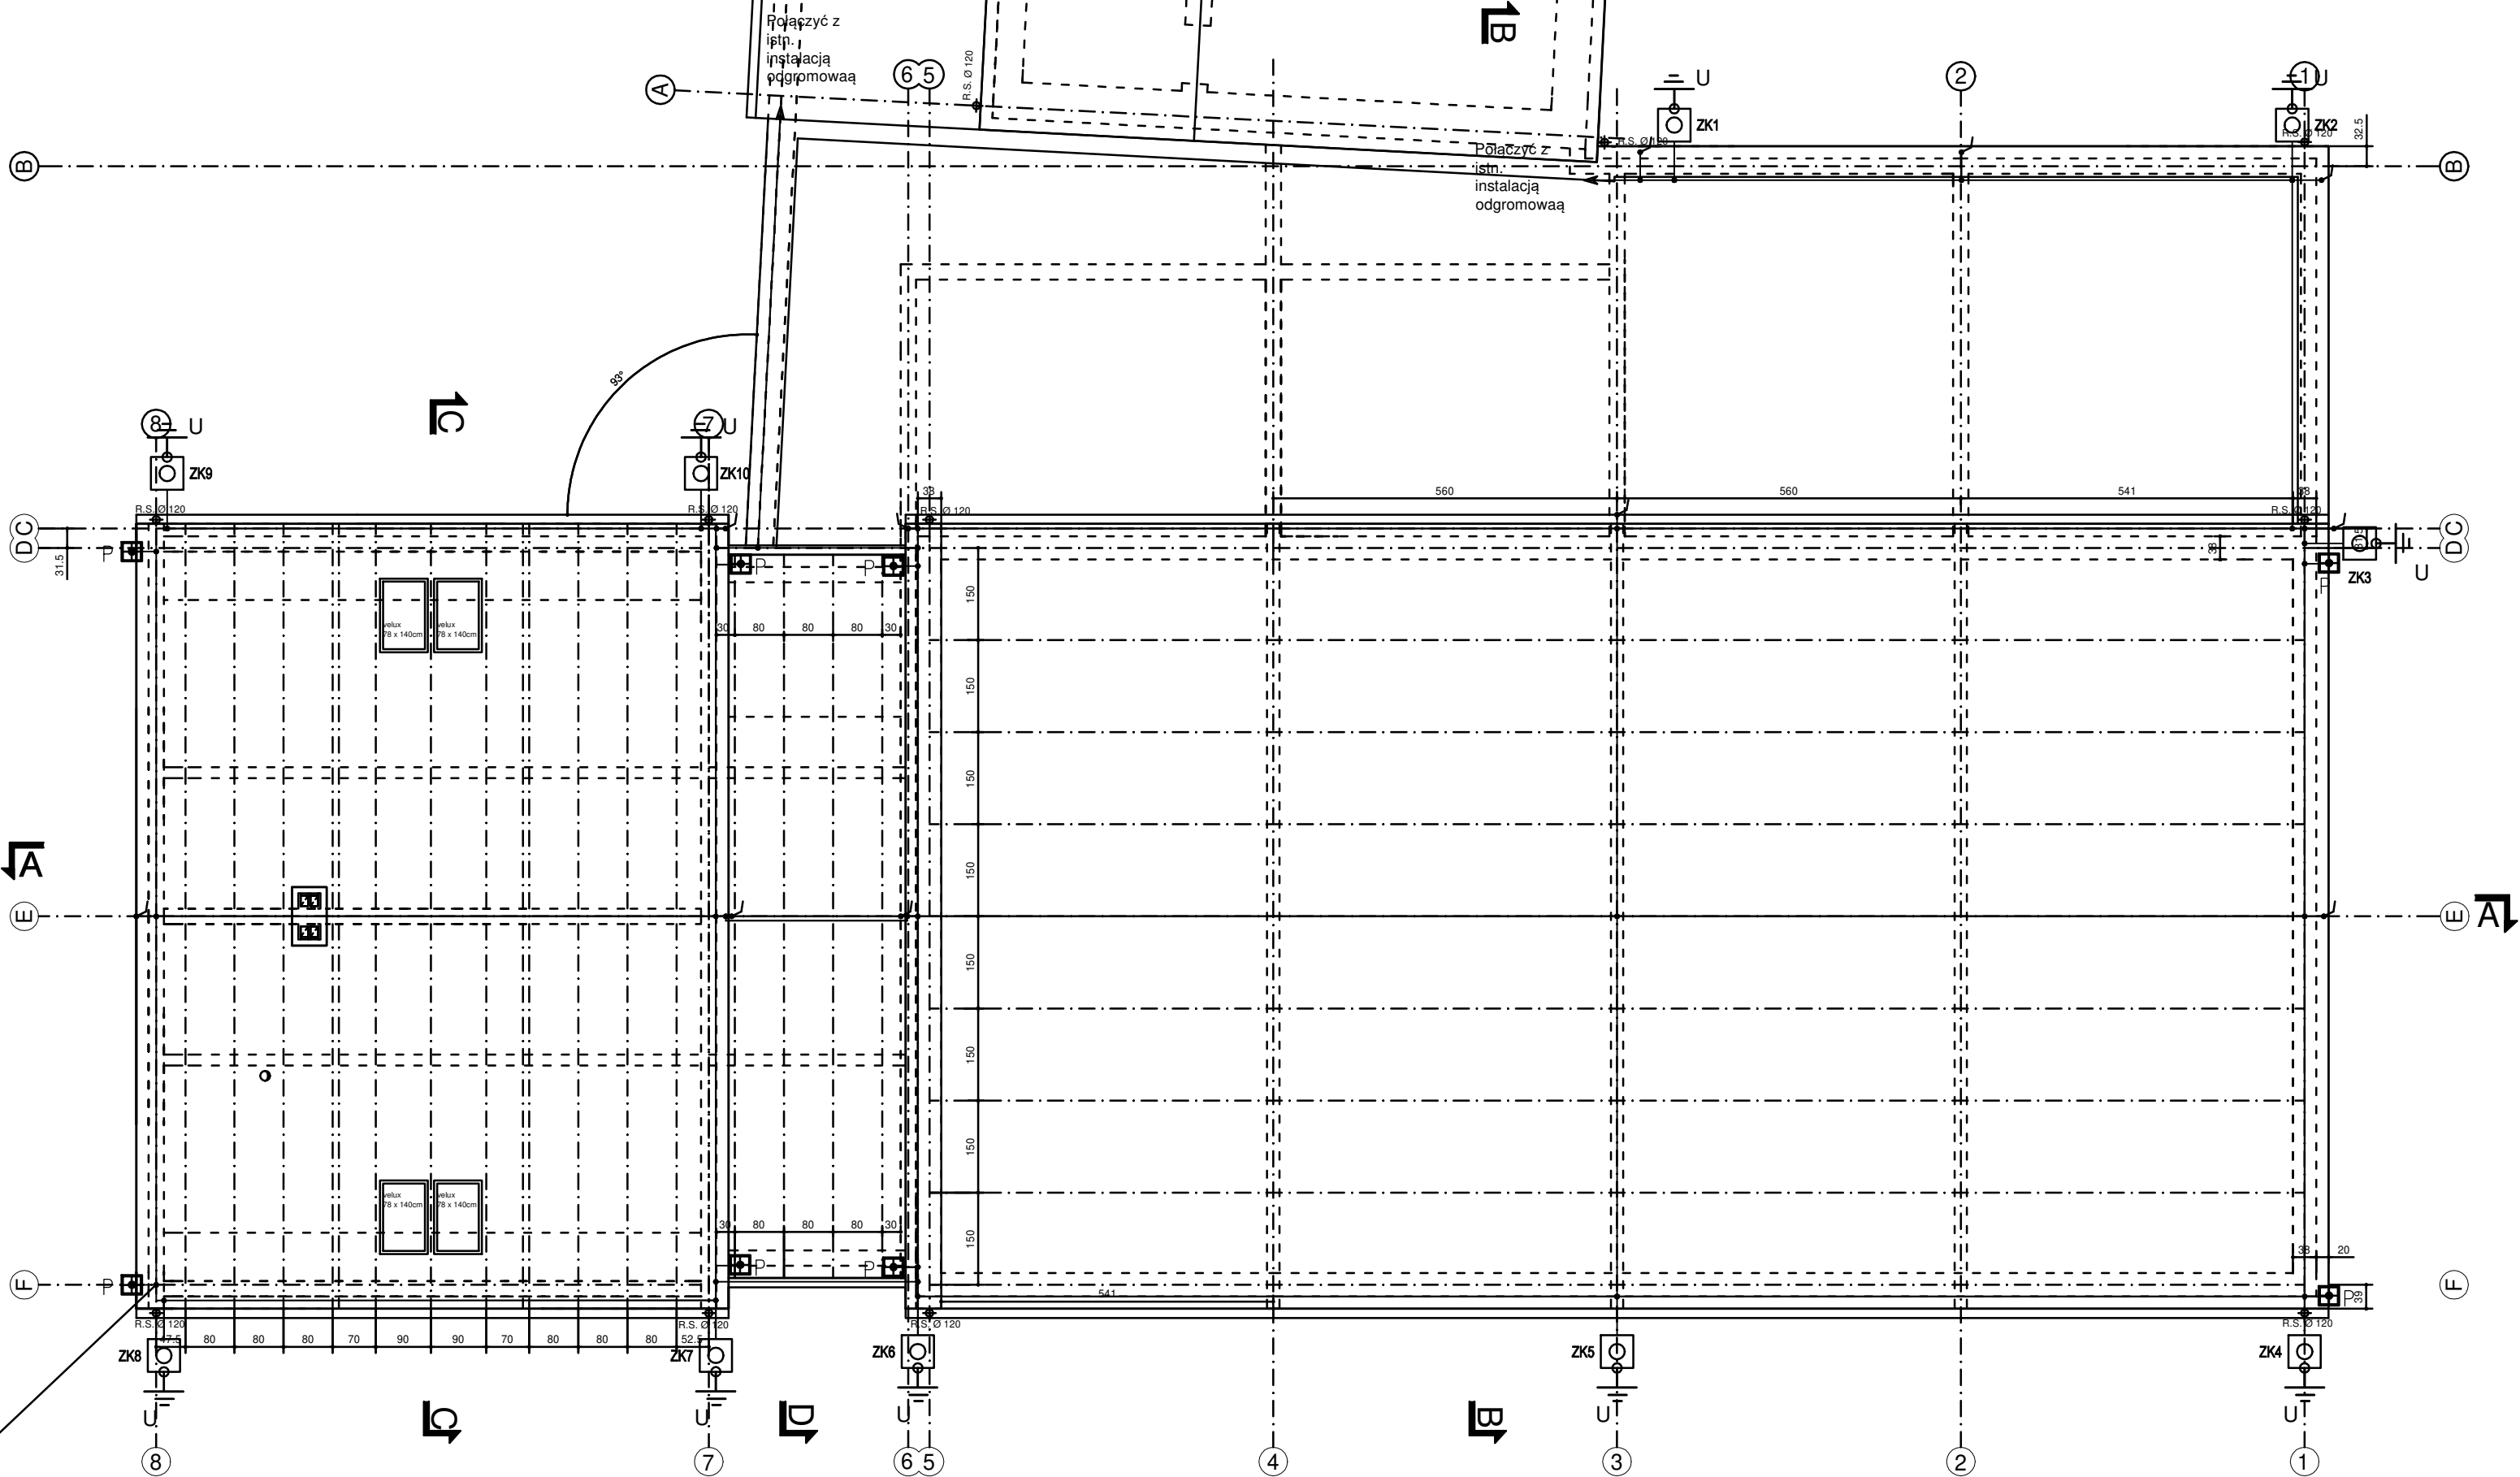

OZNACZENIA

ZWÓD POZIOMY NIEIZOLOWANY FeZn Φ8

POŁĄCZENIE Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM UKŁADANYM W RURKACH "GROM"28/22 POD OCIEPLENIEM

ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCIE ODGROMOWEJ

IGLICA KOMINOWA H=1.1m

IGLICA ODGROMOWA H=0.3m

POŁĄCZENIE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ (Igllica L=0.3m nad poł.)

UWAGI

- 1.Połączenia instalacji piorunochronnej wykonać przez spawanie.
- 2.Zwody poziome układać na podpórkach mocowanych do konstrukcji dachu.
- 3.Należy zachować odstępy izolacyjne L=0.45m od chronionych urządzeń

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

31-314 Kraków, ul.Zygmuntońska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl

pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Bosto
AUTORZY PROJEKTU	Sławomir Pióro upr. 336/2001		ADRES	ZAKRZÓW 323
			STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
			TEMAT	Rozbudowa szkoły podstawowej im.Św.Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem
weryfikator	Stanisław Malczyński GP IV-63/220/76		RYSUNEK	RZUT DACHU PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
DATA	Czerwiec 2018	SKALA	1:100	RYSUNEK NR : E-507