



Pomieszczenie RG

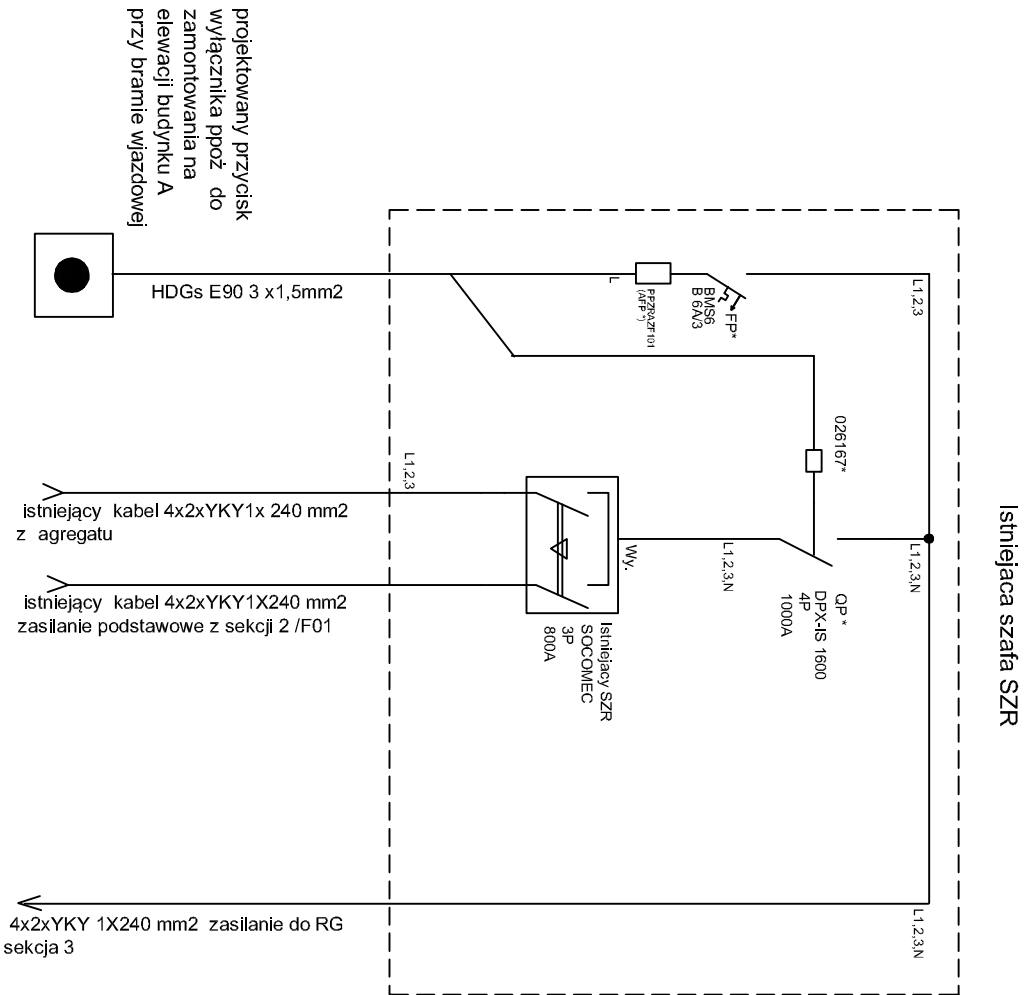

W istniejącej szafie SZR należy zamontować rozłącznik na prąd znamionowy 1000A z wyłączaczem nadnapięciowym podłączonym z przyciskiem wyłącznika ppoż.

* - elementy do zamontowania

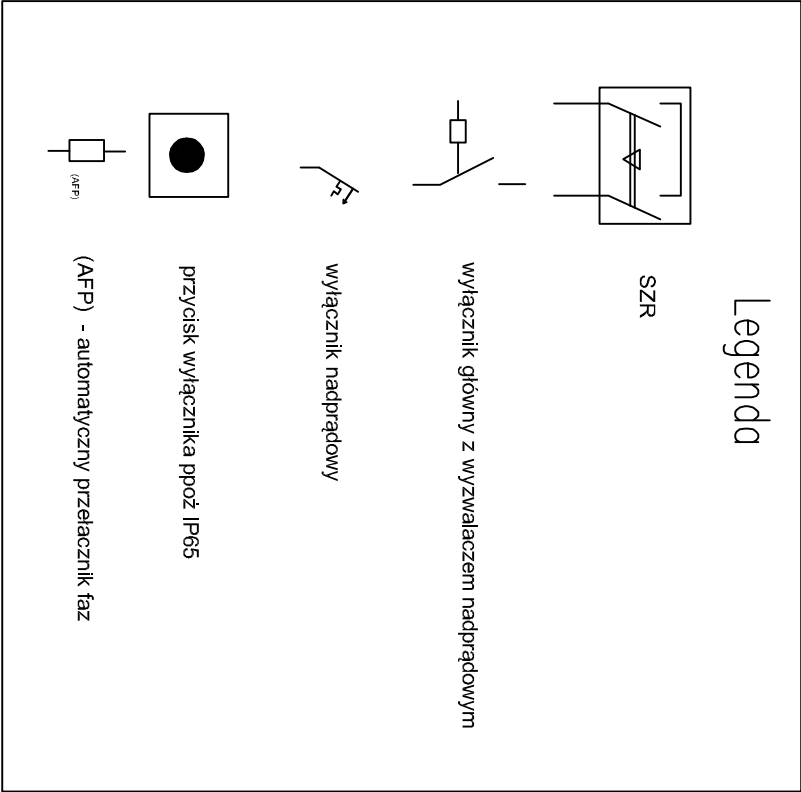

Projekt Energia Jarosław Gorzela 61-424 Poznań, ul. Podmokła 11/1			
Projekt budowlano-wykonawczy		ELEKTRYCZNA	
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA	
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:		SKALA	
		Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul.Bolesława Kryślewicza 7/8 61-825 Poznań	
OBIEKT:		Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ul.Kryślewicza 7/8 w Poznaniu	
TEMAT:		Dostosowanie budynków A, B, C, D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryślewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych. Podłączenie wyłącznika ppoż. do rozdzielnic RG.	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Jarosław Gorzela KUP/0154/POOE/10	
Sprawdził:		mgr inż. Wojciech Patczyński KUP/0069/POOE/10	
IMIE I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR		PODPIS	
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)			