


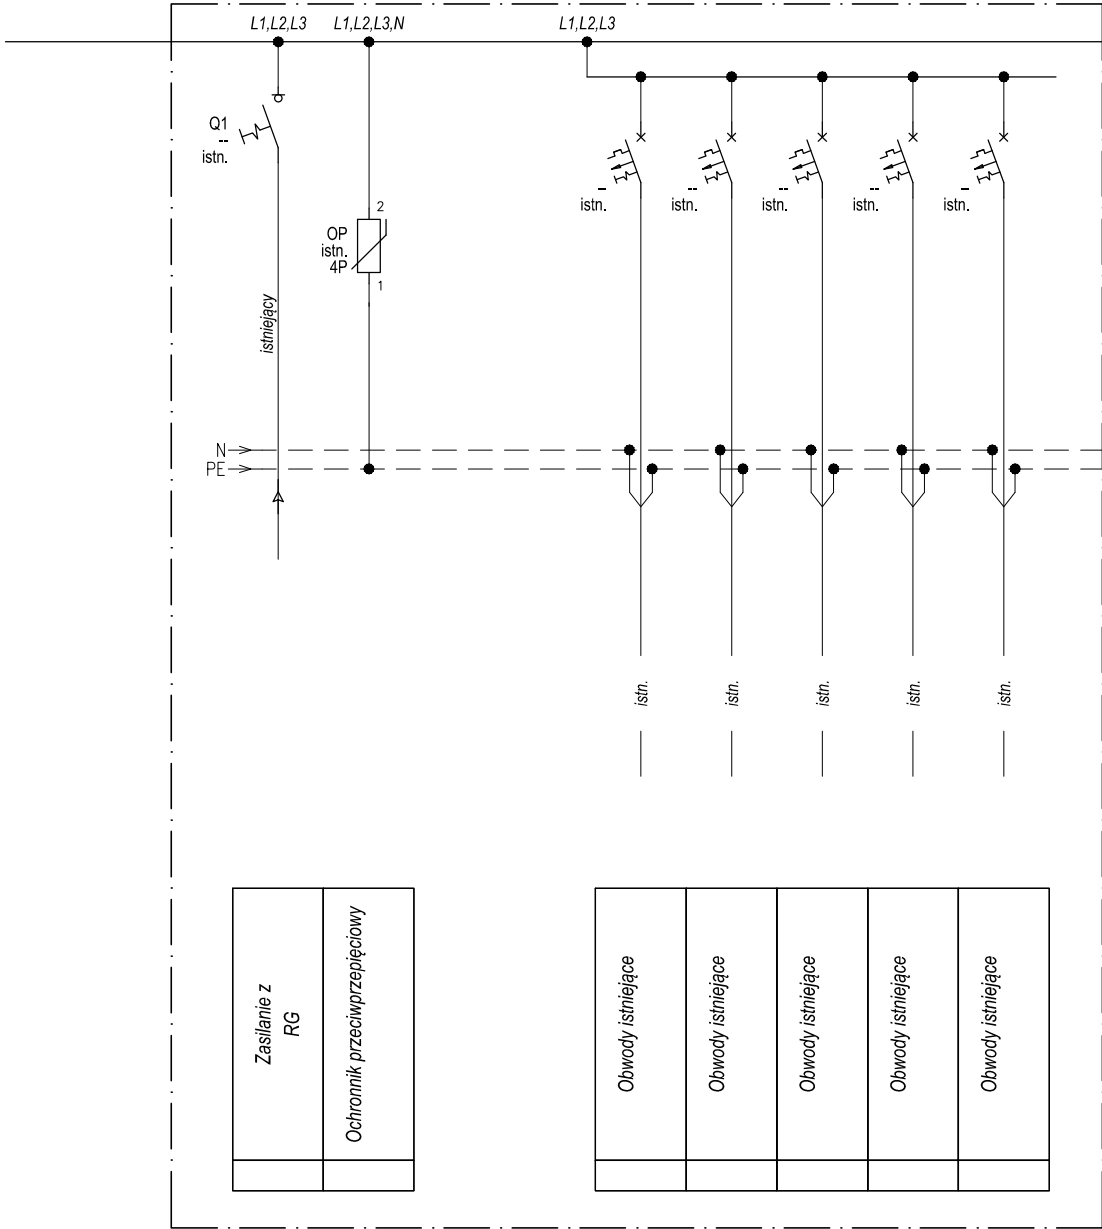

Zasilanie z RG	Ochronnik przeciwprzepięciowy

Obwody istniejące	Obwody istniejące	Obwody istniejące	Obwody istniejące	Obwody istniejące

- UWAGA!**
1. Tablica istniejąca do obudowania i wymiany drzwiczek z zabudowanym zamkiem.
 2. Wszystkie obwody odbiorcze i sterownicze wyprowadzić na listwy zaciskowe o przekroju o jeden stopień większym.
 3. Ostateczne rozmieszczenie aparatury wg projektu warsztatowego prefabrykatora.
 4. Obwody istniejące w sekcji 1 tablicy pozostają bez zmian.

Wzrost: 170cm, Ciężar: 70kg, Data: 2019-05-20
ul. Wł. Łokietka 6; 32-400 Myślenice
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Temat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
Remont pomieszczeń w Myślenickim ośrodku kultury i sportu w Myślenicach
Lokalizacja: 32-400 MYŚLENICE UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 20
Inwestor: MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny Tablica Piętrowa TP

Funkcja	Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Łukasz WOJTCWICZ	PDK/0073/PWOE/12		05.2019
Opracował	inż. Piotr Kania			05.2019

Nr rys:	IE-03		
Format:	Nr ark:	Ilość ark:	
A4	1	2	
Faza:	Skala:	Revizja:	
PBW	-	-	