


INSTALACJA WOD - KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

SKALA 1:100

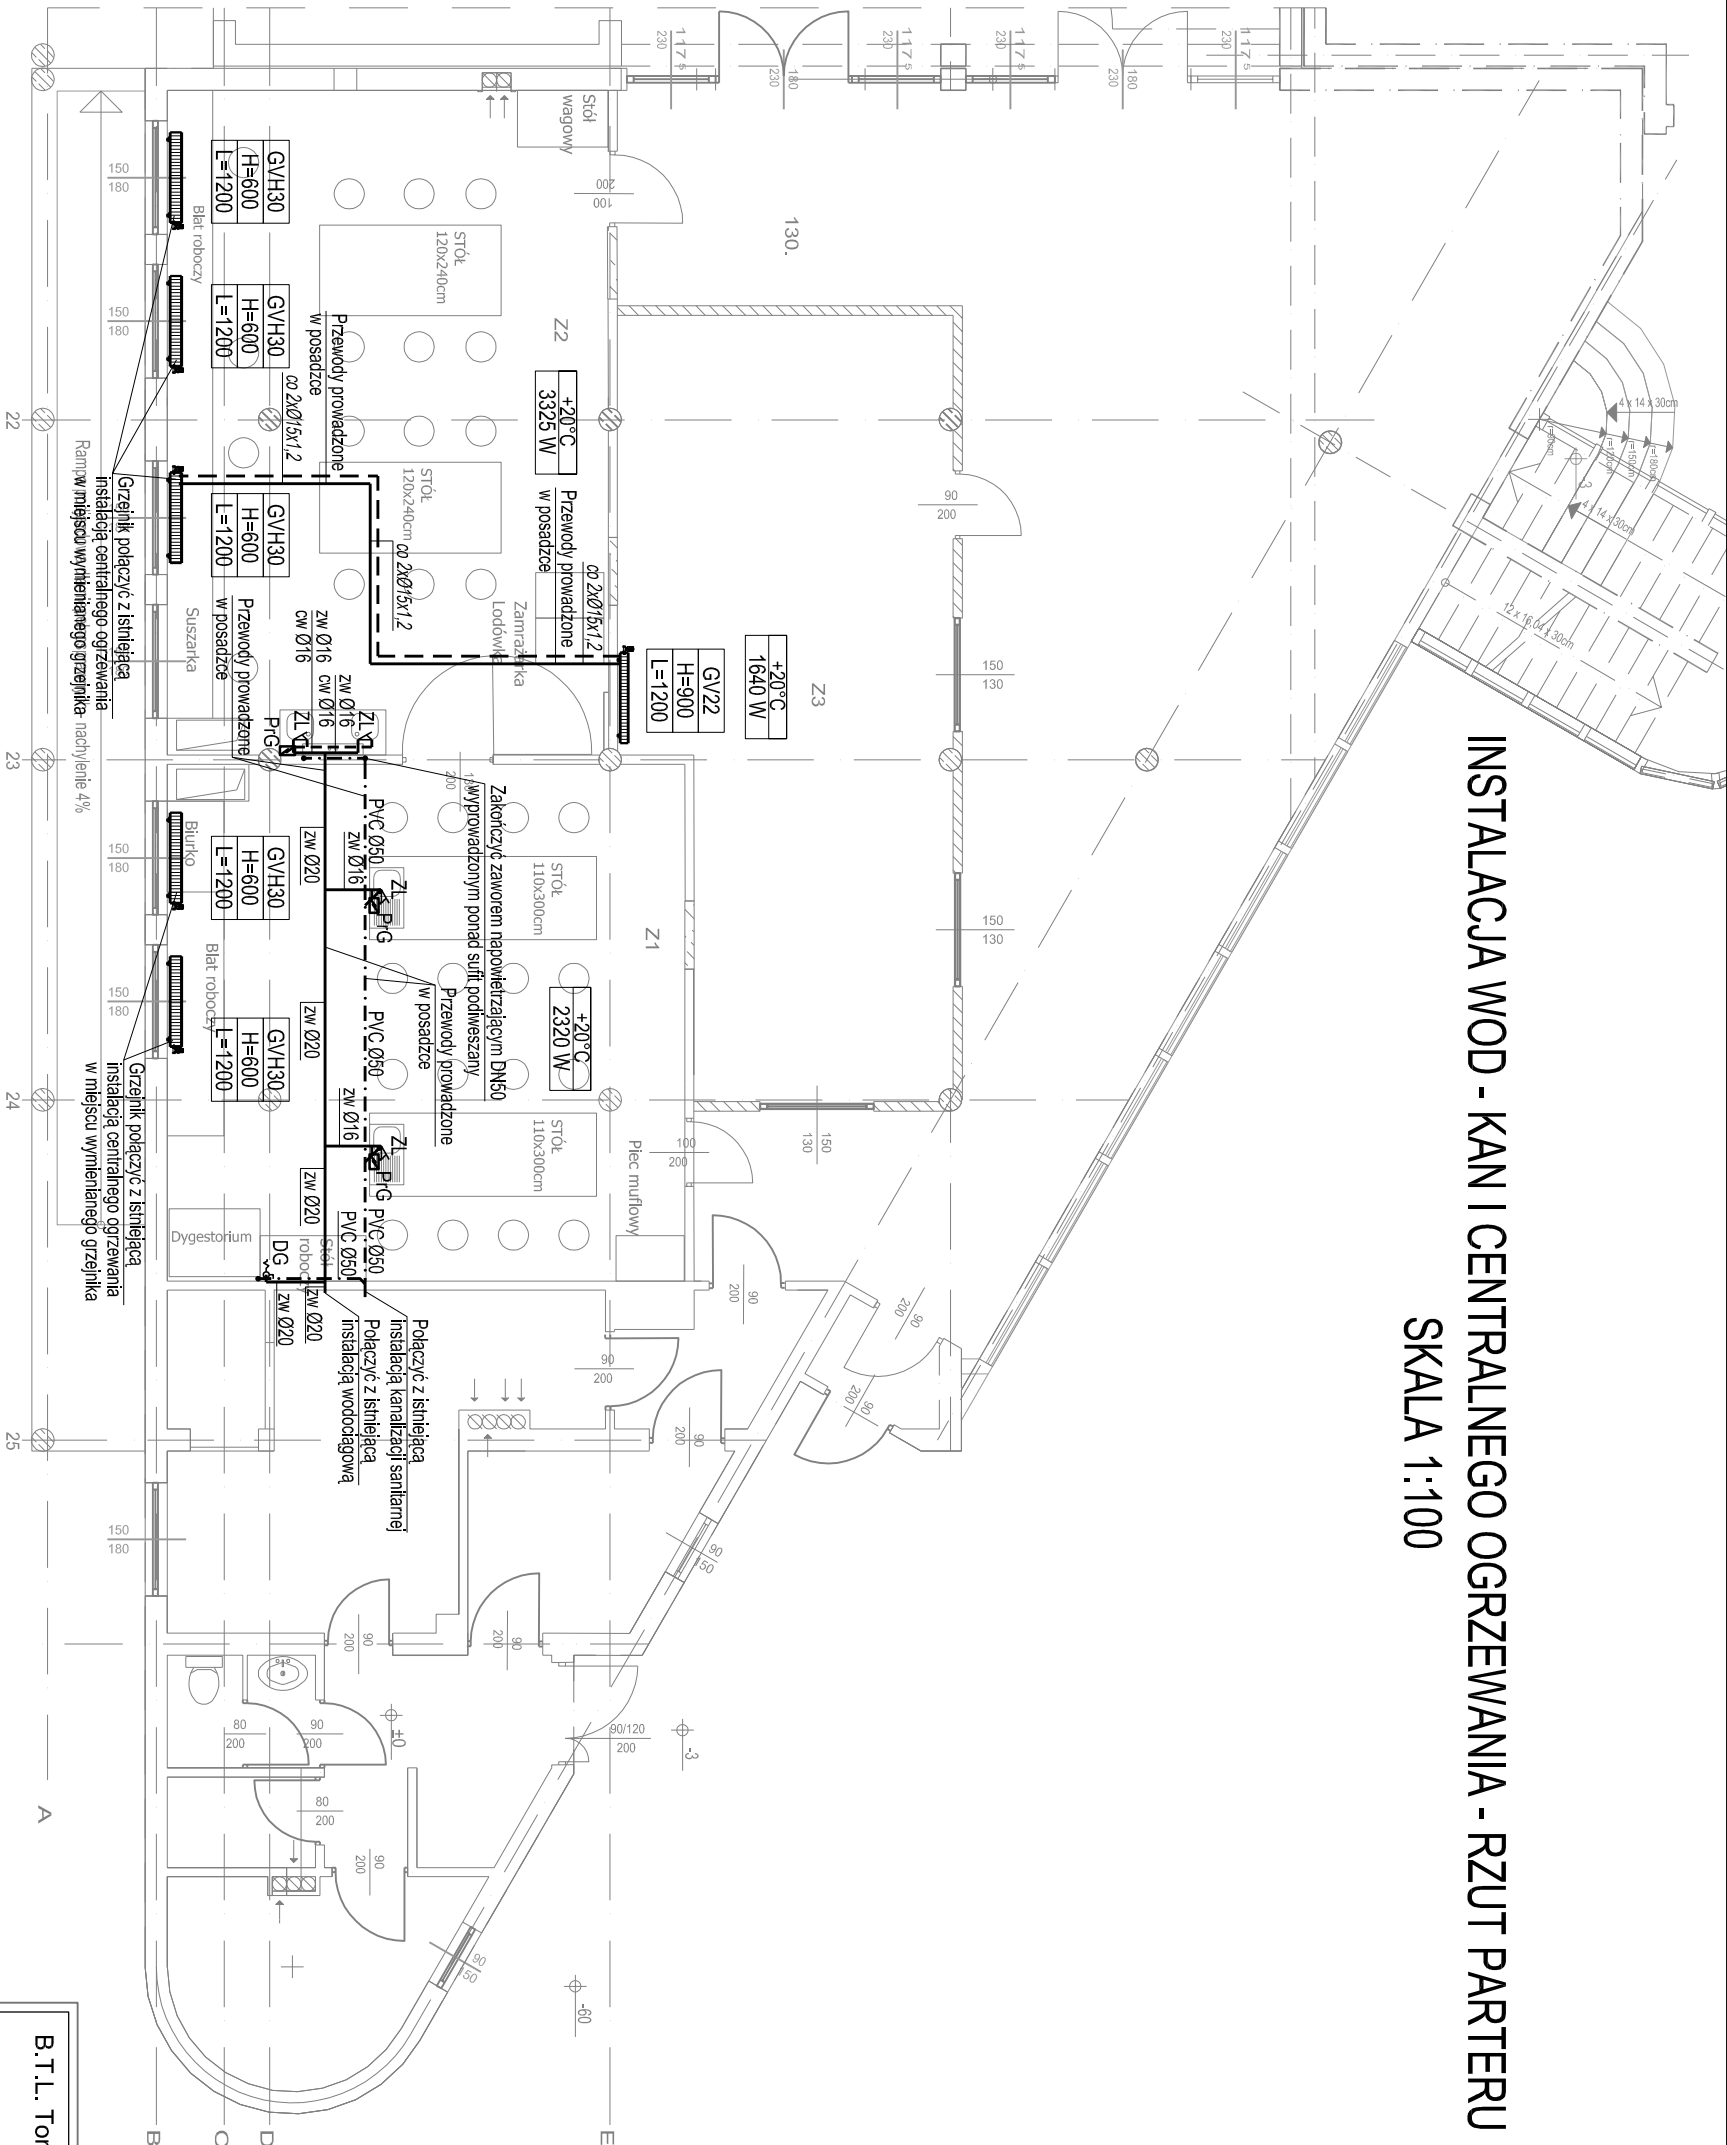

LEGENDA:

- 20°C

4155 W

Temperatura w pomieszczeniu

Zapotrzebowanie na ciepło
- -----
- Projektowane przewody instalacji c.o. - Zasilanie
- Projektowane przewody instalacji c.o. - Powrót
- -----

Grzejnik stałowy płytowy dolnozasilany

Grzejnik stałowy płytowy dolnozasilany
- -----
- Średnice przewodów zasilających i powrotnych instalacji c.o.
- 2xØ15x1,2
- GV
- GV/H
- 22
- 30
- H=600
- L=1000
- Typ grzejnika - płytowy dolnozasilany
- Typ grzejnika - płytowy dolnozasilany w wykonaniu higienicznym
- Grzejnik dwupłytowy z radiatorem
- Grzejnik trzypłytowy bez radiatora
- Wysokość grzejnika płytowego
- Długość grzejnika płytowego

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej - prowadzone w posadzce lub bruzdzie

Przewody instalacji zimnej wody

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej

PVC Ø50

zw Ø20

cw Ø20

PVC

Średnica przewodów kanalizacji sanitarnej - rury PCV

Średnica przewodów wody zimnej - rury wielowarstwowe

Średnica przewodów wody ciepłej - rury wielowarstwowe

Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody

Peł=4,5 kW 1~230V

Opis średnic przewodów - woda zimna, ciepła, kanalizacja sanitarna				
Oznaczenie	Specyfikacja	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja sanitarna
ZL	Zlewocznik	Ø16x2,0	Ø16x2,0	Ø 50
DG	Dygestorium	Ø20x2,25	-	Ø 50
ZN	Zawór napowietrzający	-	-	Ø 50

UWAGI:

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie. Przed montażem ustalić na narzędzie kolejność wykonywanych prac montażowych wszystkich instalacji.

B.T.L. Tomasz Leń

Blizne 338A, 36-221 Blizne

Projekt budowlany

Investor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Tytuł rysunku: Instalacja wod-kan i centralnego ogrzewania - Rzut parteru

Branża: SANIT

Skala: 1:100

Data: 07.2019

Projektował: mgr inż. Tomasz TOTOŚ
Uprawnienia budowlane: Nr ewid. PDK/0208/POOS/18

Rysunek: S-01

Sprawdził: mgr inż. Grzegorz RECHTON
Uprawnienia budowlane: Nr ewid. PDK/0071/PWOS/06