

SŁUP ŻELBETOWY S-5
WYKONAĆ 1 SZT.

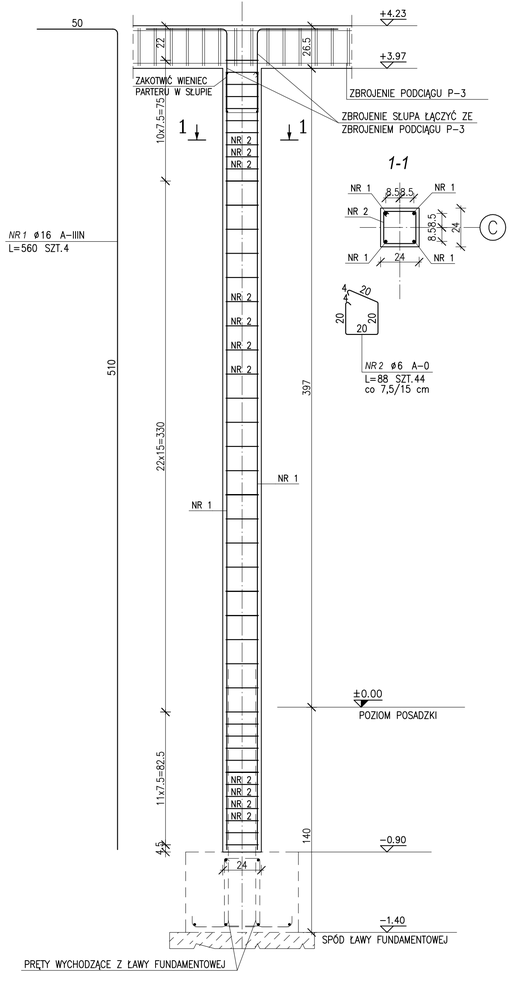

SŁUP ŻELBETOWY S-4
WYKONAĆ 1 SZT.

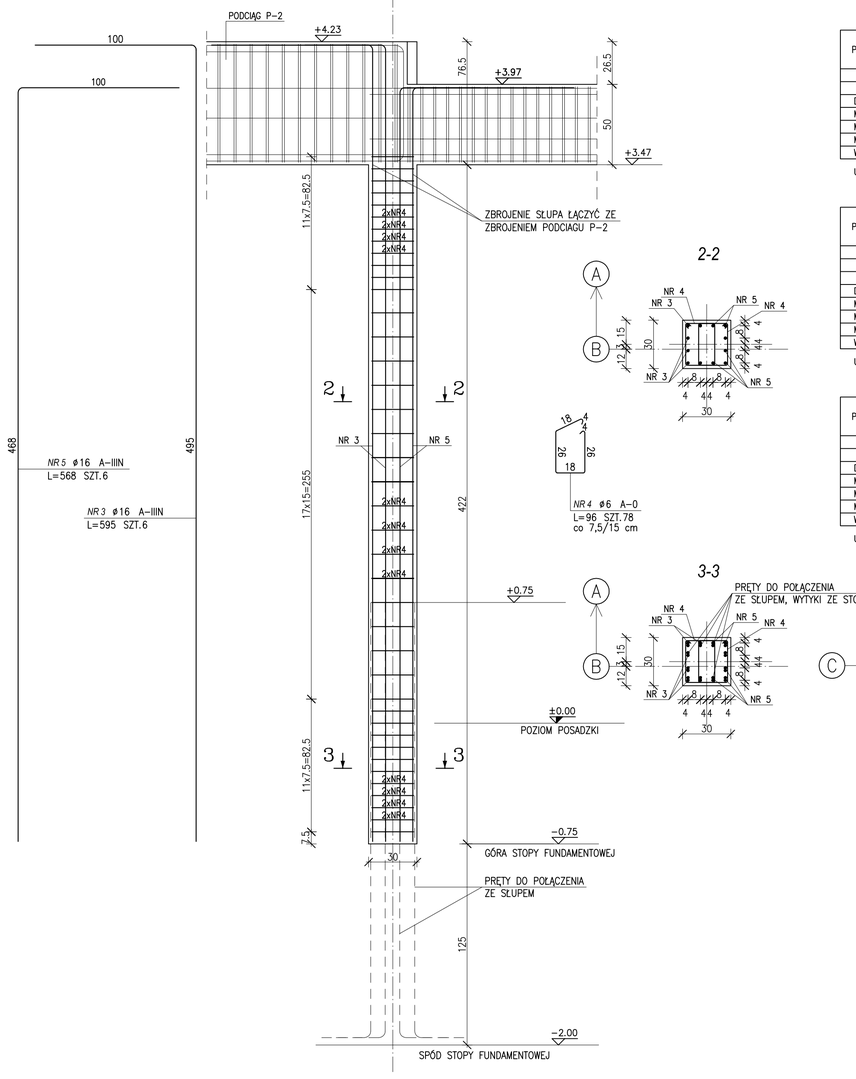

ZESTAWIENIE STALI DLA S-5

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A−0		A−IIIN		
					ø6		ø16		
1	1	ø16 A−IIIN	560	4			22.40		
2	2	ø6 A−0	88	44	38.72				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					38.72		22.40		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578		
MASA [kg]					8.60		35.35		
MASA OGÓŁEM [kg]					43.95				
WYKONAĆ: x 1					43.95				

UWAGA: Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI DLA S-4

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A−0		A−IIIN		
					ø6		ø16		
3	3	ø16 A−IIIN	595	6			35.70		
4	4	ø6 A−0	96	78	74.88				
5	5	ø16 A−IIIN	568	6			34.08		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					74.88		69.78		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578		
MASA [kg]					16.62		110.11		
MASA OGÓŁEM [kg]					126.73				
WYKONAĆ: x 1					126.73				


UWAGA: Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI DLA TRZ-1


POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m]		UWAGI
					A−IIIN		
					ø16		
6	6	ø16 A−IIIN	477	16	76.32		
7	7	ø16 A−IIIN	220	50	110		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					186.32		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					1.578		
MASA [kg]					294.01		
MASA OGÓŁEM [kg]					294.01		
WYKONAĆ: x 5					1470.05		

UWAGA: Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

TRZPIEŃ ŚCIENNY TRZ-1
WYKONAĆ 5 SZT.

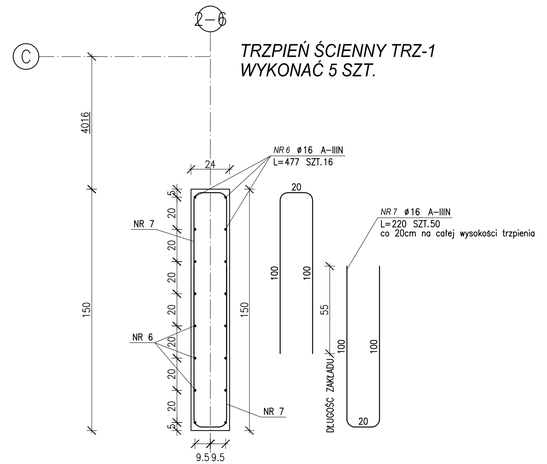

DETAL WYKONANIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH SCIENNYCH
TRZPIENIE WYKONAĆ NA STRZĘPIA ZAZĘBIONE GŁĘBOKOŚCI MIN. 5 cm

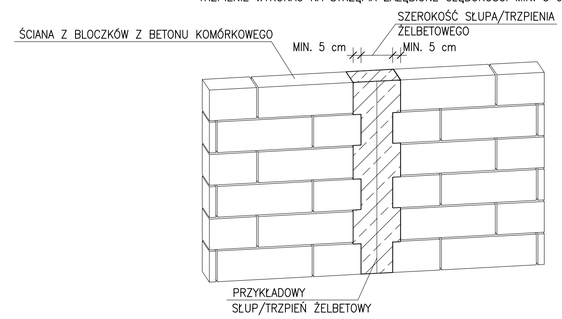

UWAGI:

- ZBROJENIE SŁUPA POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM WIEŃCA.
- OTULINA min. 2.5 cm.
- BETON: C25/30, STAL A−IIIN, A−0.
- W PRZYPADKU ŁĄCZENIA PRĘTÓW NA ZAKŁAD STOSOWAĆ DŁUGOŚCI:
  DLA PRĘTA ø12 − 48 cm, ø16 − 64 cm ORAZ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ZASADĄ,
  NIE ŁĄCZYĆ WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW W JEDNYM PRZEKROJU,
- LOKALIZACJA WG RZUTU.
- SŁUP POŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ ZBROJĄC BEDNARKĄ 1,5x25 mm O DŁ. 75 cm,
  LUB PRĘTAMI ø6 O DŁ. 75 cm. ZBROJENIE ŚCIANY UKŁADAĆ NIE RZADZIEJ NIŻ W CO CZWARTEJ SPOINIE.
  ZBROJENIE ŚCIANY SPAWAĆ DO ZBROJENIA SŁUPA.
  WYKONAĆ STRZĘPIA W ŚCIANIE.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
ul. Przemysłowa 2, 96−100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96−100 Skierniewice

ENVIROTECH−sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60−845 Poznań
tel. 61/657−02−00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak−Graczyk 7131−32/93/PW/2002	
OPRACOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak−Graczyk 7131−32/93/PW/2002	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Graczyk WKP/0070/POOK/11	

TYTUŁ RYSUNKU:
SŁUPY S−4, S−5
TRZPIEŃ TRZ−1

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
Konstrukcja	Proj. budowlany	10.2017
SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:
1:20	370x800	K−02.4