Uwaga:
W zakres opracowania wchodzą jedynie połączenia kablowe między UPS a projektowanymi układami IT.

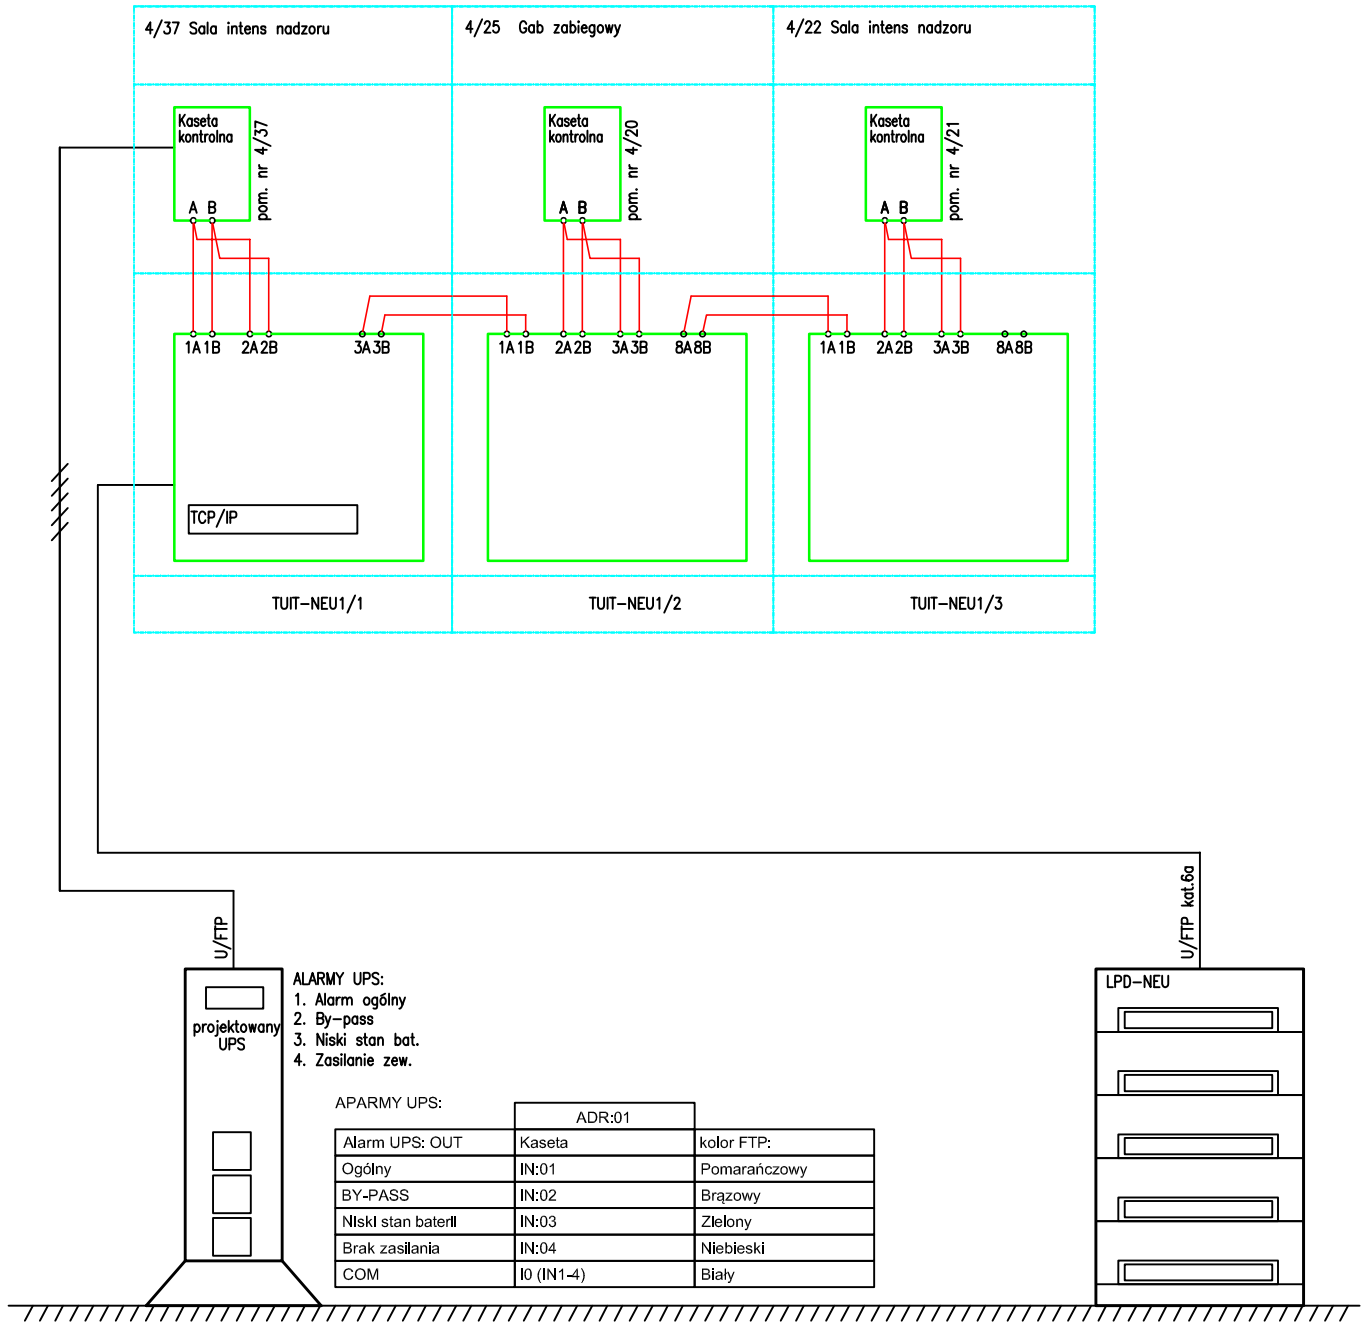

APARMY UPS:

	ADR:01	
Alarm UPS: OUT	Kaseta	kolor FTP:
Ogólny	IN:01	Pomarańczowy
BY-PASS	IN:02	Brązowy
Niski stan baterii	IN:03	Zielony
Brak zasilania	IN:04	Niebieski
COM	I0 (IN1-4)	Biały

420 x 297

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: Przebudowa o/neurologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	inż. T.Pobłocki	11.2017	182/Gd/99	
Opracował	J.Jaroszewicz	11.2017		
Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	11.2017	63/Gd/2002	

Podziałka: -
Format: -
Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Tytuł rys.: Schemat komunikacji systemu medycznego IT
Nr proj.:
Nr rys.: EL3-023