Schemat połączeń obwodów oświetlenia podstawowego i rezerwowego dla opraw w pokojach łóżkowych

sala łóżkowa

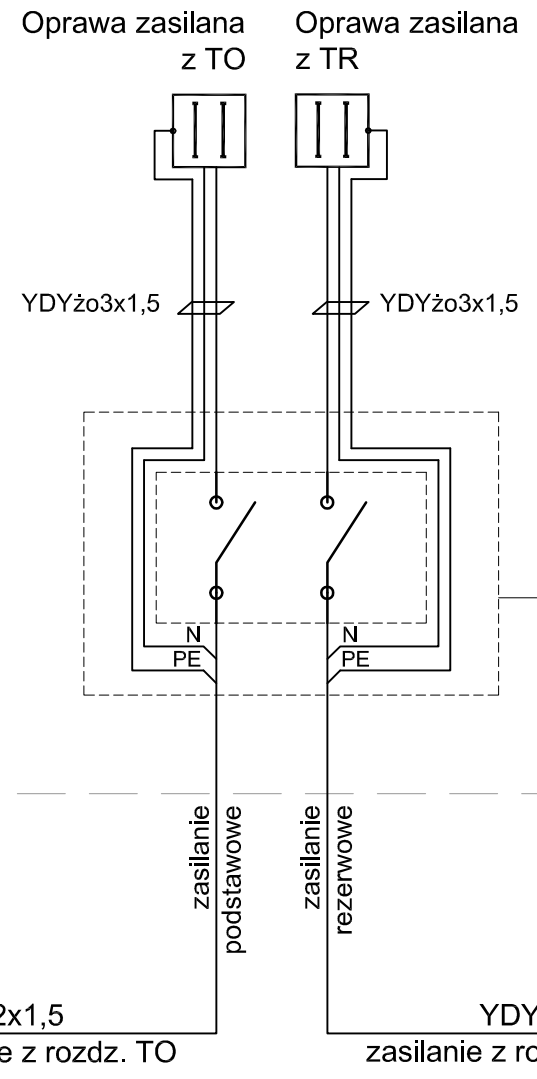

łącznik świecznikowy dwuobwodowy 16A/230V w puszcze podtynkowej

Uwaga:
- Obydwie oprawy oświetleniowe muszą być zasilane z tej samej fazy;

YDYżo2x1,5
zasilanie z rozdz. TO

YDYżo2x1,5
zasilanie z rozdz. TR

420 x 297

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: Przebudowa o/neurologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Projektował	inż. T.Pobłocki	11.2017	182/Gd/99		Podziałka: -
Opracował	J.Jaroszewicz	11.2017			Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	11.2017	63/Gd/2002		Format: -

Tytuł rys.: Schemat połaczeń obwodów oświetlenia w salach łożkowych
Nr proj.:
Nr rys.: EL3-025