


ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA TR

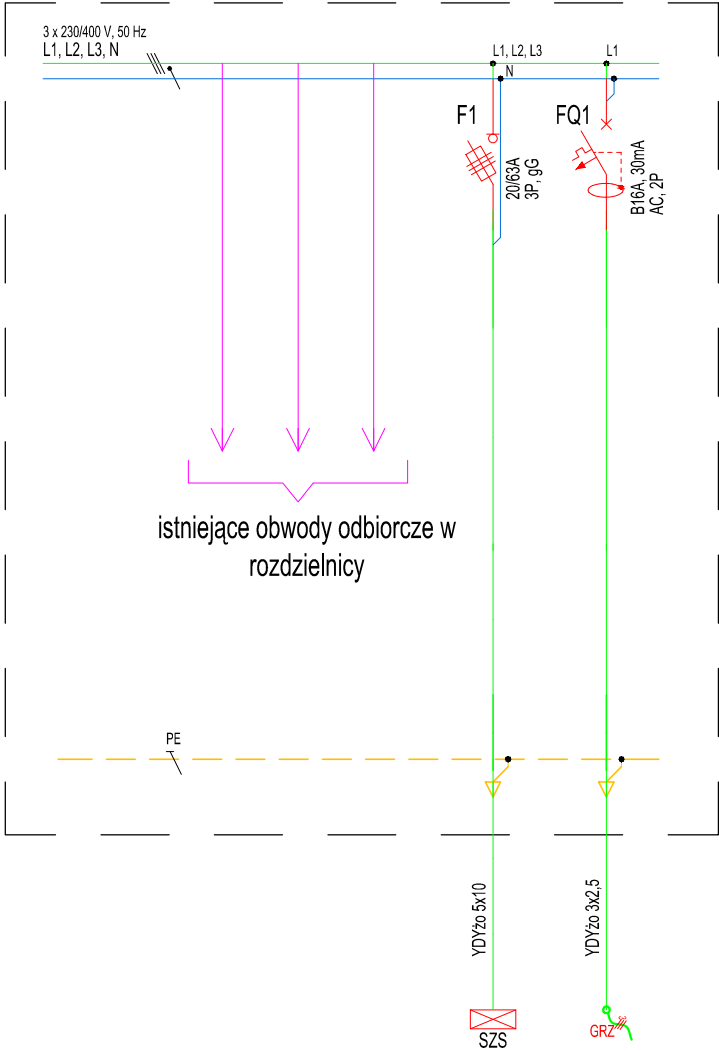

Numer obwodu	-	TR/SZS	TR/GRZ
Opis	istniejące obwody zasilające	szafla zasilająco-sterownicza windy	grzejnik elektryczny w podszyciu windowym
Moc Pi [kW]	-	5,0	1,5

$\Sigma P_i = 6,5 \text{ kW}$
 $k_z = 0,92$
 $P_s = 6,0 \text{ kW}$
 $I_b = 9,7 \text{ A}$

Zaprojektowane zabezpieczenia elektryczne należy zamontować w istniejącej tablicy rozdzielczej TR

WYKONAWCA: W-POL SP. Z O.O. UL. KPT. JANIĘGO 12, 44-200 RYBNIK		PROJEKTOWAŁ: PIOTR PIWOWOŃSKI	NR UPRAWNIEN MAP/0109/ PWOE/04	PODPIS I DATA 03.02.2020r.
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU		SPRAWDZIŁ: GRZEGORZ GURDZIEL	MAP/0316/ POOE/13	03.02.2020r.
ADRES INWESTYCJI: UL. SKARBOWA 2, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE		OPRACOWAŁ:		
NAZWA OPRACOWANIA: "WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU"				
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			SKALA: -	NR RYS.: E.8
BRANŻA ELEKTRYCZNA		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT WYKONAWCZY		