INSTALACJA WODOCIĄGOWA, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU
SKALA 1:100

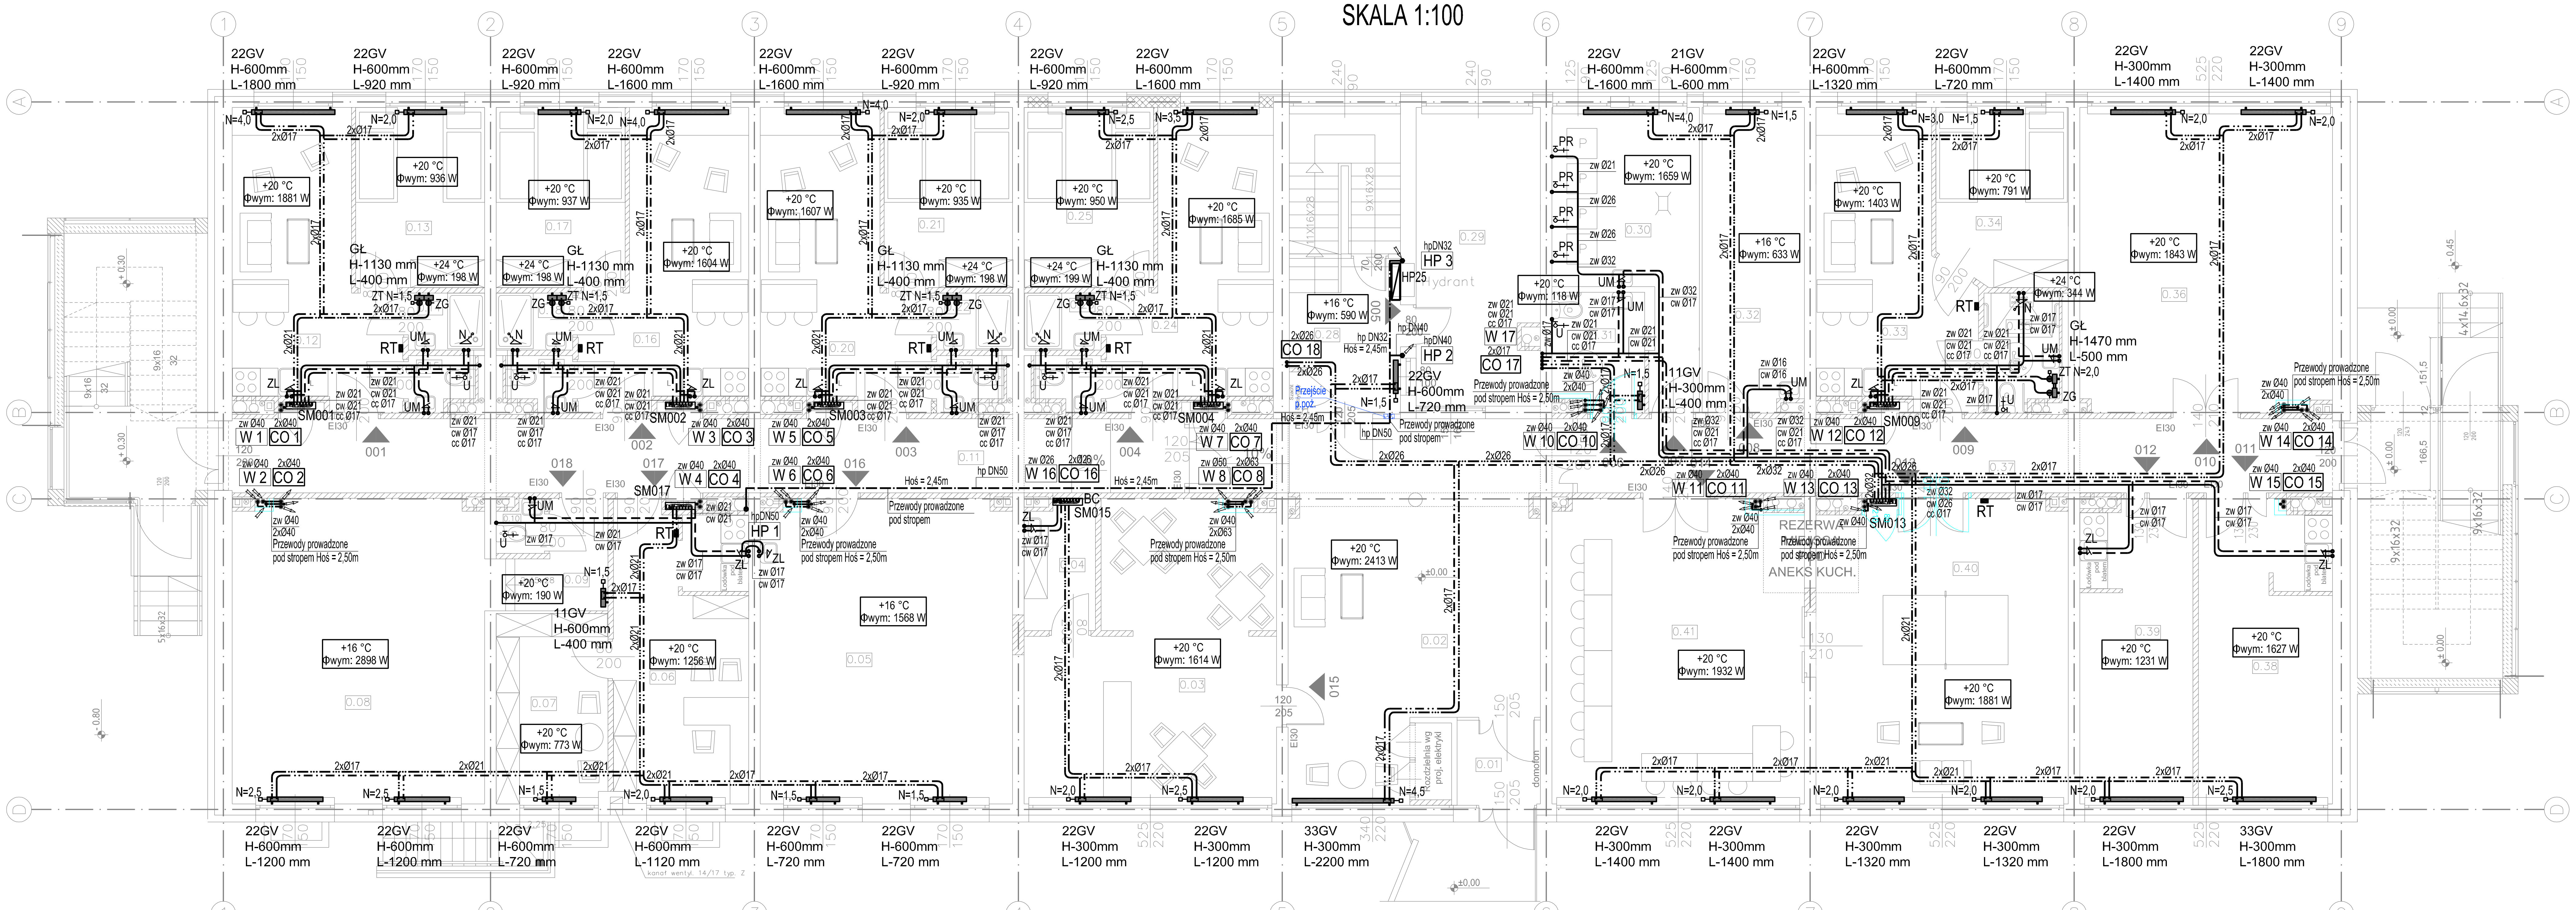

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Funkcja	
0.01	Przedsionek	
0.02	Hol	
0.03	Sklep	P 015
0.04	Magazyn	
0.05	Magazyn	P 016
0.06	Pokój biurowy z aneksem	P 017
0.07	Archiwum	
0.08	Magazyn mebli	P 018
0.09	Komunikacja	
0.10	WC	
0.11	Komunikacja	
0.12	Pokój z aneksem	P 001
0.13	Pokój	
0.14	Łazienka	
0.15	WC	
0.16	Pokój z aneksem	P 002
0.17	Pokój	
0.18	Łazienka	
0.19	WC	

0.20	Pokój z aneksem	P 003 33,54m2
0.21	Pokój	
0.22	Łazienka	
0.23	WC	
0.24	Pokój z aneksem	P 004 33,09m2
0.25	Pokój	
0.26	Łazienka	
0.27	WC	
0.28	Klatka schodowa	
0.29	Serwerownia	P 005
0.30	WC	P 006
0.31	Pralnia	P 007
0.32	Pom. Gosp.	P 008
0.33	Pokój z aneksem	P 009 33,50m2
0.34	Pokój	
0.35	Łazienka	
0.36	Świetlica	P 010
0.37	Komuniacja	
0.38	Magazyn/Biuro	P 011
0.39	Pom. Techniczne	P 012
0.40	Świetlica	P 013
0.41	Świetlica	P 014

Wytyczne dla architektury:

Zabudowa pionów instalacyjnych - płyty g-k

LEGENDA:

- zw Ø40 CO 1 – Piony instalacji c.o., średnica pionu
- zw Ø40 W 1 – Piony instalacji wody zimnej, średnica pionu
- hp DN40 HP 1 – Piony instalacji hydrantowej, średnica pionu
- co 2xØ21 – Przewody instalacji centralnego z rur wielowarstwowych PE-XX/AL/PE
- zw Ø21 – Przewody instalacji wody zimnej z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- cw Ø21 – Przewody instalacji c.w.u. z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- cc Ø17 – Przewody instalacji cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- hp DN50 – Przewody instalacji ppoż - hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
- N=4,5 – Grzejniki stalowe płytowe dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym, nastawa wkładki zaworowej
- 22GV / H-600mm / L-1000 mm – Typ grzejnika, ilość płyt / Wysokość grzejnika / Długość grzejnika
- Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe
- GŁ / H-1130 mm / L-500 mm – Typ grzejnika / Wysokość grzejnika / Długość grzejnika
- ZT N=3,5 – Zawór grzejnikowy termostatyczny, nastawa zaworu
- ZG – Zawór grzejnikow powrotny
- RT – Regulator temperatury stacji cieplnej
- +20 °C / Φwym: 1614 W – Temperatura w pomieszczeniu / Zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu
- SM... – Mieszkaniowa stacja cieplna do przygotowania c.w.u. z cyrkulacją
- BC SM... – Mieszkaniowa stacja cieplna do przygotowania c.w.u. bez cyrkulacji
- UM – Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii umywalkowej
- ZL – Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii zlewozmywakowej
- N – Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii natryskowej
- U – Podejście wody (zimna) do płuczki ustępowej
- PR – Podejście wody (zimna) do pralki
- HP25 – Projektowany hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym DN25, L=30m, Wymiary hydrantu (w/s/g) 780x780x180mm
- Przejście p.poż. – Przejście ppoż

Opis średnic przewodów:
zw Ø - woda zimna z rur wielowarstwowych
cw Ø - woda ciepła z rur wielowarstwowych

Oznaczenie	Specyfikacja	Średnica - woda zimna	Średnica - woda ciepła
UM	Umywalka	Ø17	Ø17
ZL	Zlewozmywak	Ø17	Ø17
N	Natrysk	Ø17	Ø17
U	Płuczka ustępowa	Ø17	-
PR	Pralka	Ø21	-

Temat:

Przebudowa budynku domu studenckiego
"Akapit" Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie.
dz. nr ewid. 1775/98, 1775/95 obr. 207 przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie

Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
/INST. SANITARNE/ projektant:	mgr inż. Tomasz POTEREK	PDK/0044/POOS/12	
/INST. SANITARNE/ sprawdzający:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	PDK/0208/POOS/18	
Opracowujący:			

Jednostka opracowująca:
A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1
tel.: +48 693 751 504
+48 530 133 333
e-mail: a_k.biuro@Gvera.pl

Branża: sanitarna
Faza: projekt wykonawczy
Data: lipiec 2019
Skala: 1:100

Inwestor:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Nazwa rysunku:
Rzut parteru
Instalacja wodociągowa.
Instalacja centralnego ogrzewania

Nr.rys.: S-13
Arkusz: A2+