

Lokalizacja umywalki

Instalację odprowadzenia skroplin wprowadzić do istniejącego pionu KS.

naczynie przeponowe Reflex NG12 + SUR3/4


odprowadzenie kondensatu prowadzić w posadzkę

pompa odwadniająca Wilo TM32/8
230V; 500W; 2,4A

centrala went. VVS055c; 4.550 m³/h;
300Pa - wg załączonej oferty

zaw. 3dr. VLV.SET-3W-10
dostawa z chłodnicą centr.went.

węzeł pompowy nagrzewnicy
WP-G-25-060-4.0
dostawa z nagrzewnicą centr.went.

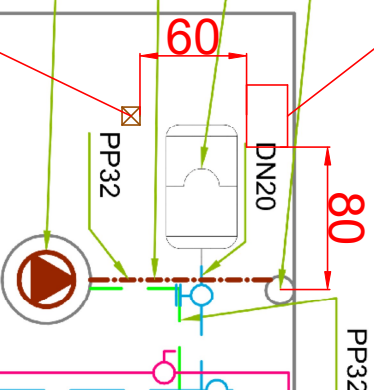

STAD DN20
n=3,10

DN50

DN25

punkt włączenia do instalacji
CT (70/50) 2 x DN25
(13,3 kW; 570 kg/h)

Lokalizacja kratki kanalizacyjnej

