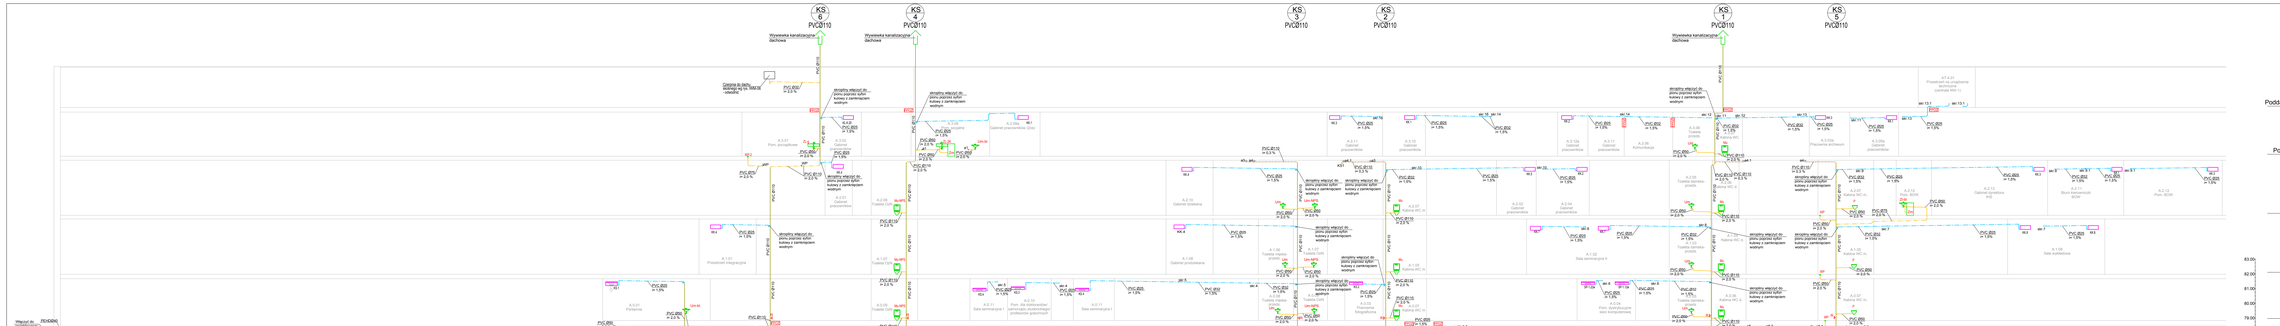

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podpiwniczeniowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podpodłogowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce
- instalacja kanalizacji sanitarnej nadpodłogowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podwieszanej
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ogólnospłavnej podwieszona przeszklona w posadzce
- PVC Ø50 - PVC Ø110 - rodzaj rury
- KS 1 PVC Ø110 - pion kanalizacji sanitarnej
- numer pionu kanalizacji sanitarnej
- kierunek pionu
- RK1 - rejonit podłączony Ø50
- D - zawór odcinający
- PVC Ø110 - przejście z wymaganą odpornością przelewową
- strzepliny - miejsce wtłączenia do spłuczkiej podłonowej
- UW - umywalka wraz z syfonem
- umywalka dwugłęb wyposażona w bat
- ZL - zlewozmywak
- ZM - zlew dwukomorowy
- PP - pisuar podwieszany
- UM - umywalka
- WB1 - kinkiet kanalizacji sanitarnej do automatu wendingowego
- WB2 - kinkiet kanalizacji sanitarnej do umywalki
- KS 1 Ø 110 - klimatyzator ścienny
- KS 1 Ø 110 - klimatyzator kasetonowy

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie elementy rzutów wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem przedsięwzięcia branżowego i projektem wykonawczym - wszystkie zastosowane materiały, ich przejścia, gdy dotyczą wodociągu w ścianach i pod ciągiem nadpodłogowym, ogólnospłavnej w ścianach i pod ciągiem nadpodłogowym.
3. Sposób mocowania rurociągu (pionu i obwodnicy) kazdy montażowy, przejścia przez ściany i stropy, przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć do wymagana ogólnego opisu.
4. Wszystkie materiały i wyroby budowlane (w tym materiały budowlane), przepisy BHP i p.poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" - "CZĘŚĆ ogólna".
5. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dla urządzeń odpowiadających wymaganiom należy przedstawić deklaracje zgodności lub instrukcji montażowej, należy przedstawić deklaracje zgodności lub instrukcji montażowej, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, atest dopuszczenia do zastosowania i urządzenia do ciągłej wykonania technologii.
7. Instalacja skroplinowa jest fabrycznie przetwarzana bez surfow powstawania przedsiedzia w kształt kanałuch.

Rzędna dna kanału [m n.p.m]	
Rzędna dna kanału od poziomu 0 budynku [m]	
Spadek [%]	
Odległość [m]	
Materiał	PVC-U Ø160
Długość [m]	

Inwestor:	Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Nazwa obiektu budowlanego:	**Budynek szkolnictwa wyższego** - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Adres budowy:	ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
Nazwa:	Projekt techniczny
Tytuł projektu:	Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Budynek A i D
Projektant:	mgr inż. Jarosław Hernes
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Łącny
	inż. Kacper Latoński
Sprawdzający:	dr inż. Tomasz Pawłowski

Autor: Yantarna
Nazwa rysunku: Rzut
Nr rysunku: PT /KA-08
Skala: 1:100/1:150
Data sporządzenia rysunku: 27.05.2025
Data ostatniej zmiany treści rysunku: 27.05.2025

WAP/0122/PROO5/07
WAP/0287/PROO5/06

BIA BUDIC INVESTOR
BIURO INWESTYCJI I KOPYWNICTWA NAUKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ul. Podgórna 23, 55-622 Ryman
tel. 0048 (65) 5 - 4 - 3 - 2 - 1
e-mail: spółka@ubiud.pl

Skala: