


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
zasilanie z istniejącej RG YDY 5x10										
Oznaczenie urządzenia		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Oznaczenie zadisku										
Opis			oświetlenie awaryjne	oświetlenie pom. 0.2, 1, 8, 7	oświetlenie pom. 2, 3, 4, 5, 6	zasilanie gniazdz dla lamp bakterioobójczych pom. 1, 2	zasilanie gniazdz ogólnego przeznaczenia pom. 1, 3, 6, zasilanie zestawu dla niepełnosprawnych	zasilanie gniazdz ogólnego przeznaczenia pom. 7	zasilanie gniazdz ogólnego przeznaczenia pom. 2, 4	
Moc										
Długość kabla										
Przekrój przewodu			3x1,5	4, 3x1,5	4, 3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Typ kabla			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	
Typ izolacji kabla										
Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Szpital Specjalistyczny 41-400 Chorzów ul. Zjednoczenia 10				Schemat ideowy				Nr. projektu:		
								C		
								B		
								A		
								Michał Botor		
								D		
								Nr. akuraza:		
								1 / 2		

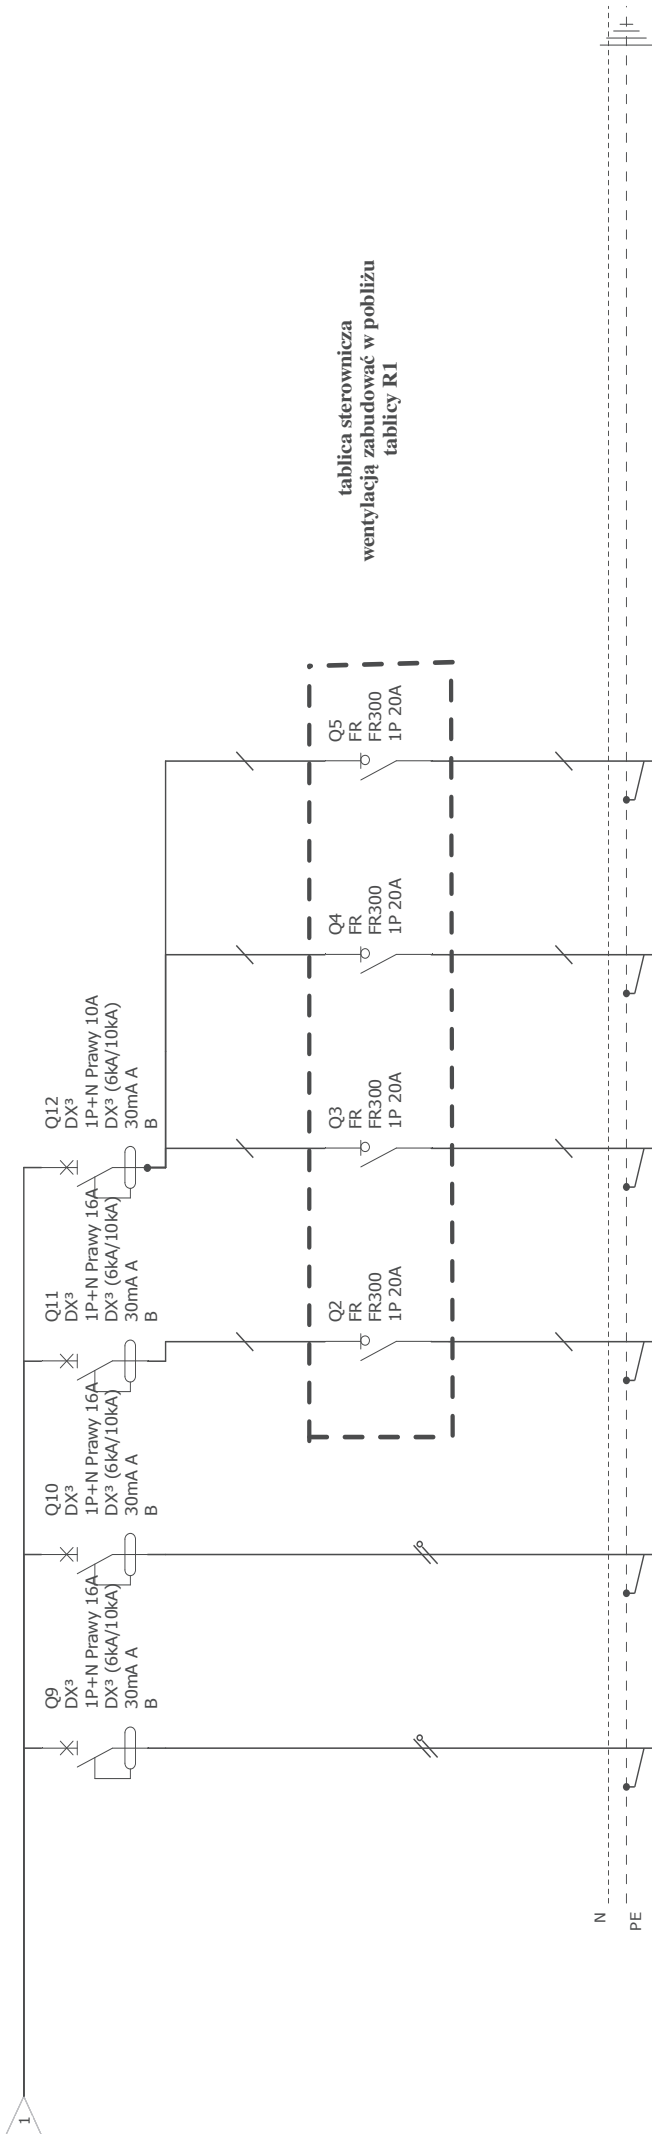

Oznaczenie urządzenia	Q9	Q10	Q2	Q3	Q4	Q5	
Oznaczenie zadisku							
Opis	zasilanie gniazd ogólnego przeznaczenia pom. 5, 8	zasilanie gniazd ogólnego przeznaczenia pom. 2, 4	zasilanie nagrzewnicy	zasilanie wentylatora pom. 1	zasilanie wentylatora pom. 7	zasilanie wentylatora pom. 7 dla WC	
Moc							
Długość kabla							
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	
Typ izolacji kabla							

Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Szpital Specjalistyczny 41-400 Chorzów ul. Zjednoczenia 10	Schemat ideowy					Nr. projektu:		C	F
	Tablica piętrowa R1					Nr. rysunku:		B	E
						Data:		A	D
						Autor:		Nr. akusza:	
					1uty 2020	Jan Botor		2 / 2	