


- 1- zasuwka kotłowniowa klinowa DN 80 krótką F4 z kółkiem - żeliwo sferoidalne szt. 2
2- łącznik regulacyjny kotłowniowy DN 80 - żeliwo sferoidalne
3- filtr siatkowy kotłowniowy DN 80 - żeliwo sferoidalne
4- króciec dwukotłowniowy FF DN 80 L=400 - żeliwo sferoidalne
5- wodomierz sprężony z zaworem sprężynowym MWJS 80/2,5-S z nakładką przetwornicy cyfrowej
6- króciec dwukotłowniowy FF DN 80 L=300 - żeliwo sferoidalne
7- zasuwka kotłowniowa klinowa DN 80 z obudową teleskopową
8- bagienko w dnie komory
9- komora żelbetowa o wym. wewnętrznych 2200 x 1000 x 1800 z wężką redukcyjną DN 1000/825
wraz ocieploną ze stali nierdzewnej klasy H18N9T zamykaną na klucz kominiek wentylacyjną ϕ 10
10- zasuwka kotłowniowa klinowa DN 140 z obudową teleskopową

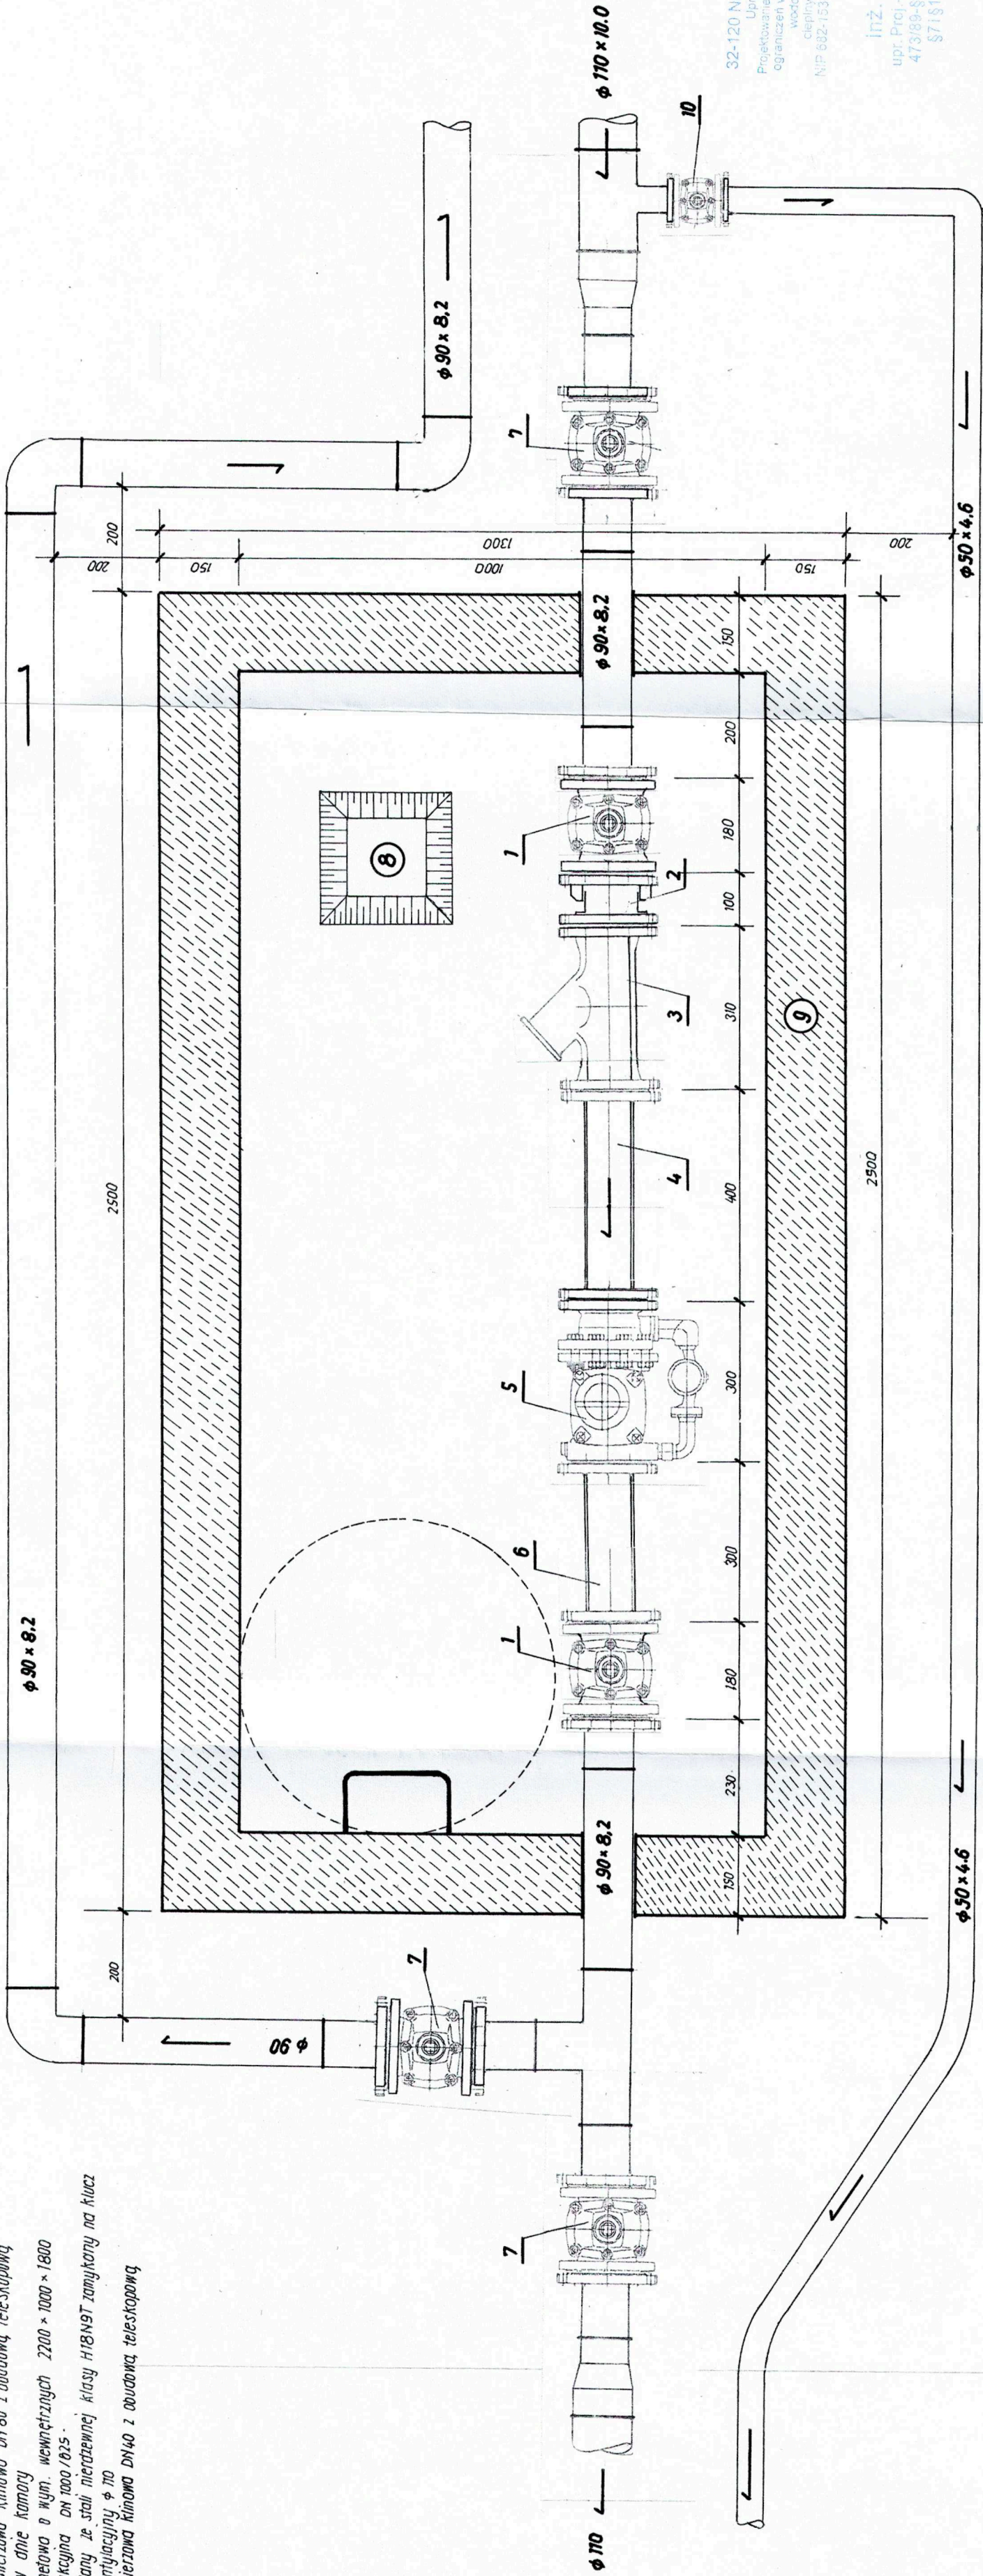

mgr inż. Jan Mań
32-120 Nowe Brzesko, Lubelska 31
Upr. bud. nr 111/2000 z 13.12.2002
Projektowanie i nadzór nad budowlą
ograniczeń w zakresie: projektowania i nadzoru nad budowlą
wodoszczelnych i innych
ciepłych i zimnych instalacji
NIP 682-153-38-93 REGON 367607-00026

inż. Piotr Ostapiec
upr. Proj.-wykon. nr 94/84-511/87
473/89-84 ust. 2 z 19.01.1987
§7 i §13 ust. 1 pkt 4, III a, b, c

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gosprzydów gm. Gnojnik - etap II. Wykaze z odcinkiem wodociągu na terenie miejscowości Tymowa gm. Cichaw, pow. Brzeski, woj. łódzkie		komora wodomierzowa - przekrój poziomy	
Łącznica:	Projektant: biuro sanitarna	M rys	
jedn. ew. 2002.5 Cichaw obszar miejski	mgr inż. Jan Mań upr. bud. nr 106/2002		
odr. nr 0007 Tymowa	mgr inż. Jan Mań upr. bud. nr 106/2002		
02. III ew. 188	mgr inż. Jan Mań upr. bud. nr 106/2002		
Inwestor:	Wykonawca: biuro sanitarna	Jwala	
Gmina, Gnojnik	mgr inż. Piotr Ostapiec upr. bud. nr 194/84		
Gnojnik, 3p.3	mgr inż. Edyta Mań		
37 854 Gnojnik	mgr inż. Edyta Mań		
Data: Brzesko 2019.12.02			