


# SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI METANU

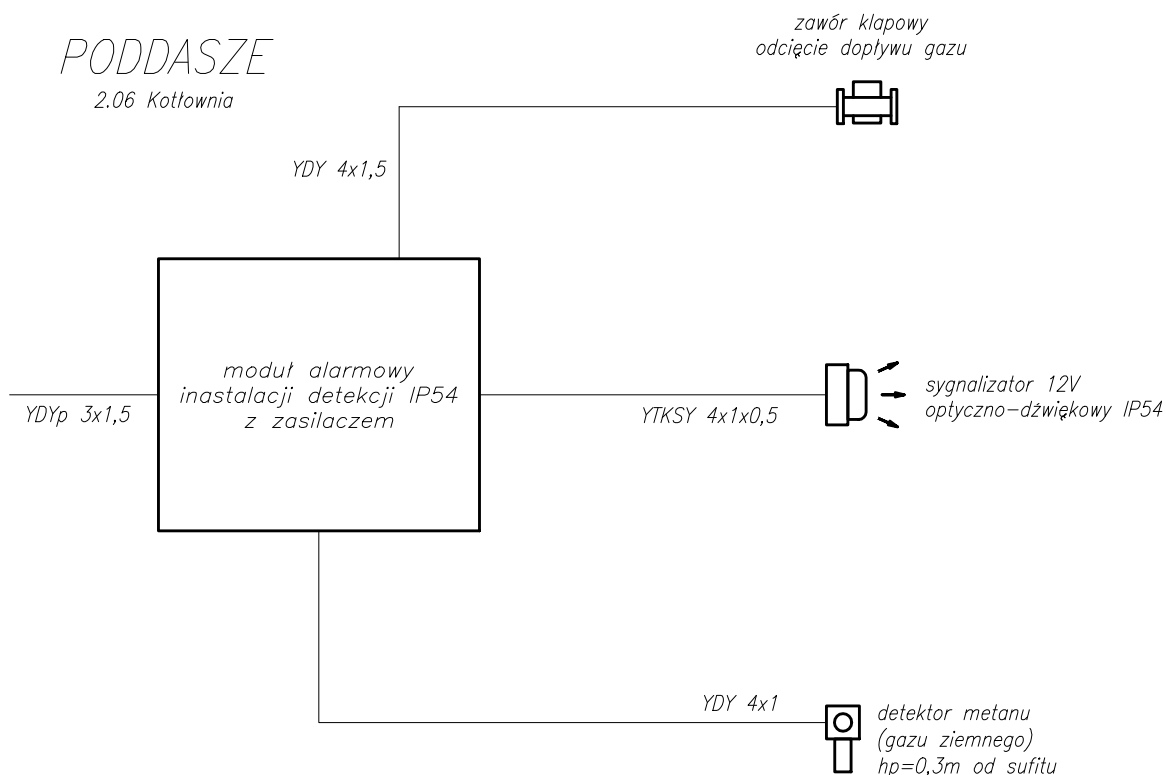

## Uwagi:

1. Moduł alarmowy wykonany w obudowie natynkowej IP54.
2. Montaż detektora nie niżej niż 0,3m od poziomu sufitu.
3. Sygnalizator optyczno-dźwiękowy montować przed wejściem do klatki na poziomie parteru.

FROFORMA ARCHITEKTURA  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
UL. CHOPINA 25/10 30-049 KRAKÓW  
FAX: 12 4455315 TEL. 12 3531912, 607916627

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.		
INWESTOR:	URZĄD GMINY W SZERZYNACH SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY		
ADRES BUDOWY:	GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBREB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JACEK BARAN UPR.BUD. MAP/0081/P00E/05		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI UPR.BUD. MAP/0378/P00E/08		PODPIS:
SKALA:	DATA:	STADIUM:	BRANŻA:
1:---	KWIECIEŃ 2021	PROJ. WYK.	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:			NUMER:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI METANU			E-10