


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU CCTV

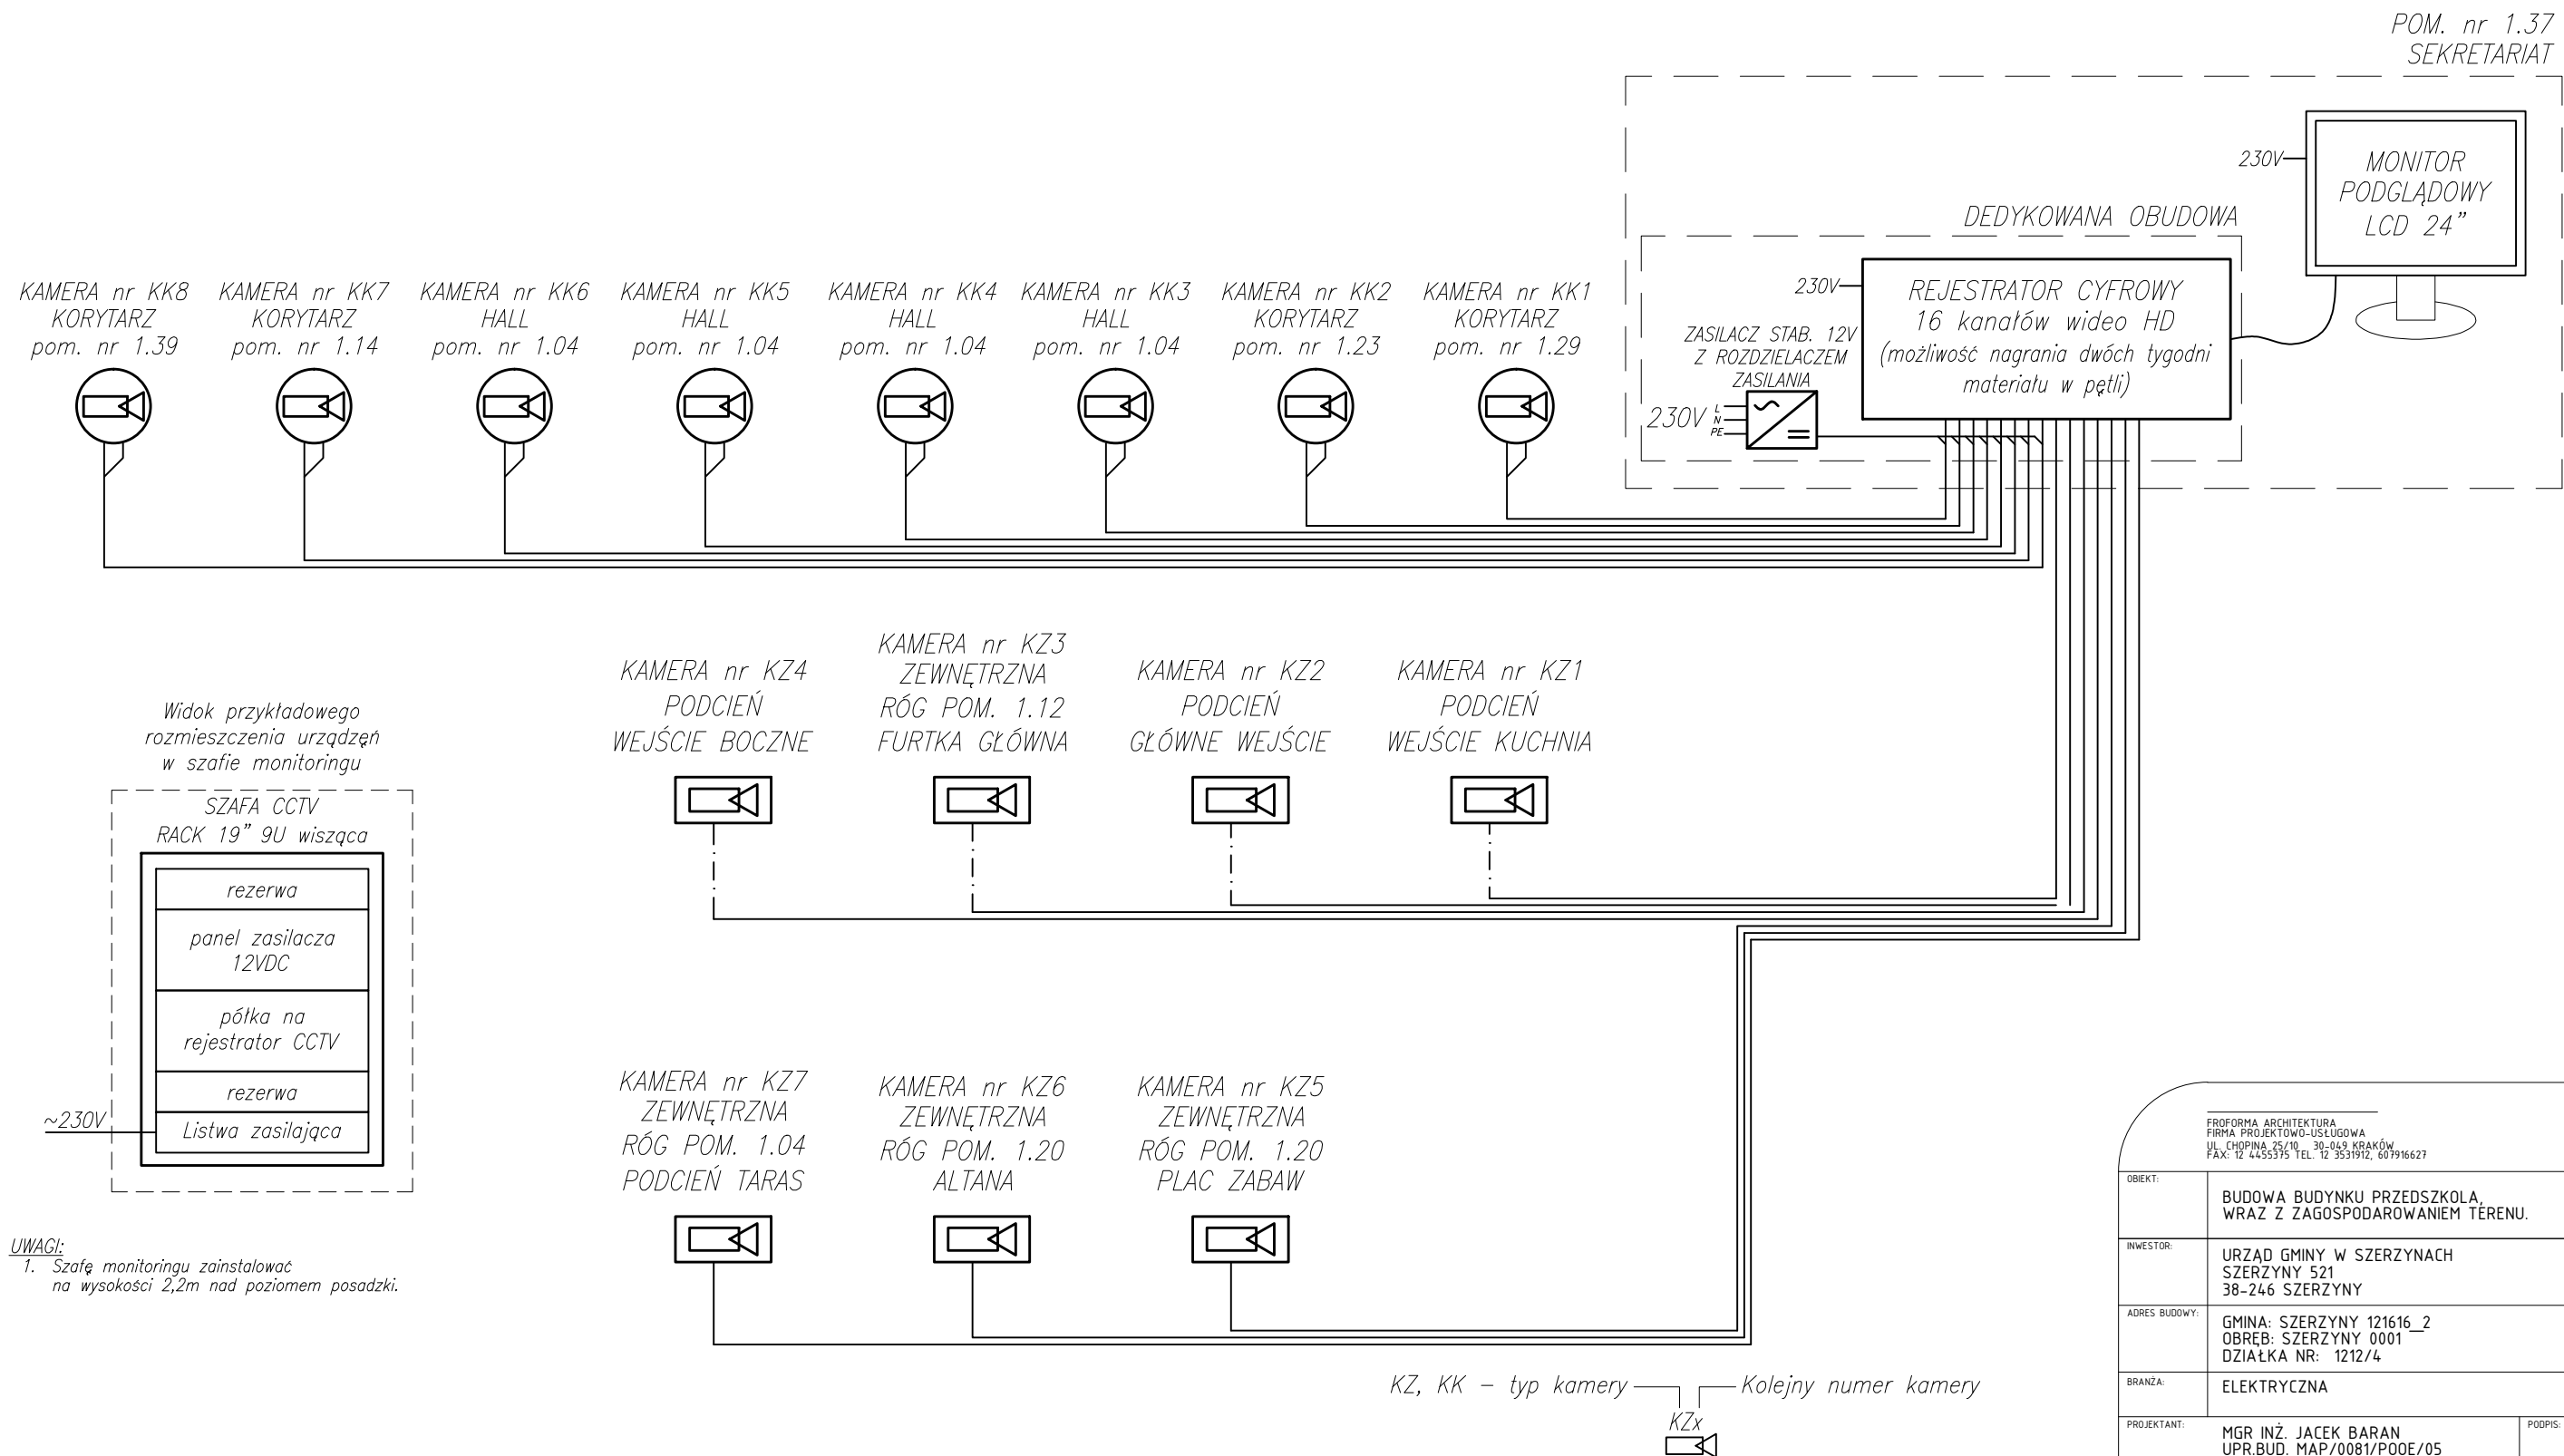

UWAGI:
1. Szafę monitoringu zainstalować
na wysokości 2,2m nad poziomem posadzki.

LEGENDA:

- skrętka UTP kat. 6,
- KZ — kamera IP, min. 2MPX dualna, zasilanie PoE z obiektywem 1/3" f=2.8–12mm w obudowie tubowej,
- KK — kamera IP, min. 2MPX dualna, zasilanie PoE z obiektywem 1/3" f=2.8–12mm w obudowie kopułkowej,

PROFORMA ARCHITEKTURA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA UL. CHOPINA 25/10_30-069 KRAKÓW FAX: 12 4455375 TEL. 12 3531912, 607916627				
OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.			
INWESTOR:	URZĄD GMINY W SZERZYNACH SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY			
ADRES BUDOWY:	GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBREB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JACEK BARAN UPR.BUD. MAP/0081/POOE/05	PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI UPR.BUD. MAP/0378/POOE/08	PODPIS:		
SKALA:	DATA: 1:--- KWIECIEŃ 2021	STADIUM: PROJ. WYK.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR PROJEKTU:
RYSUJEK:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU CCTV			NUMER: E-11